

Productie NL –Mondkapjes FFP2


Doel:

- Het geven van overzicht van huidige geplande productiecapaciteit en evt uitbreidingsopties van FFP2 producenten
- Inzichtelijk maken van de PP MB supply chain landschap incl capaciteit en uitbreidingsopties
- Het concretiseren van de vervolgstappen.

Inhoud (slide #)

2. Overzicht Landschap Mondkapjes Producenten
3. Huidige + evt Toekomstige Productiecapaciteit
4. Overzicht PP Meltblown Producenten
5. Volgende stappen en Besluiten


Landschap Mondkapjes FFP2

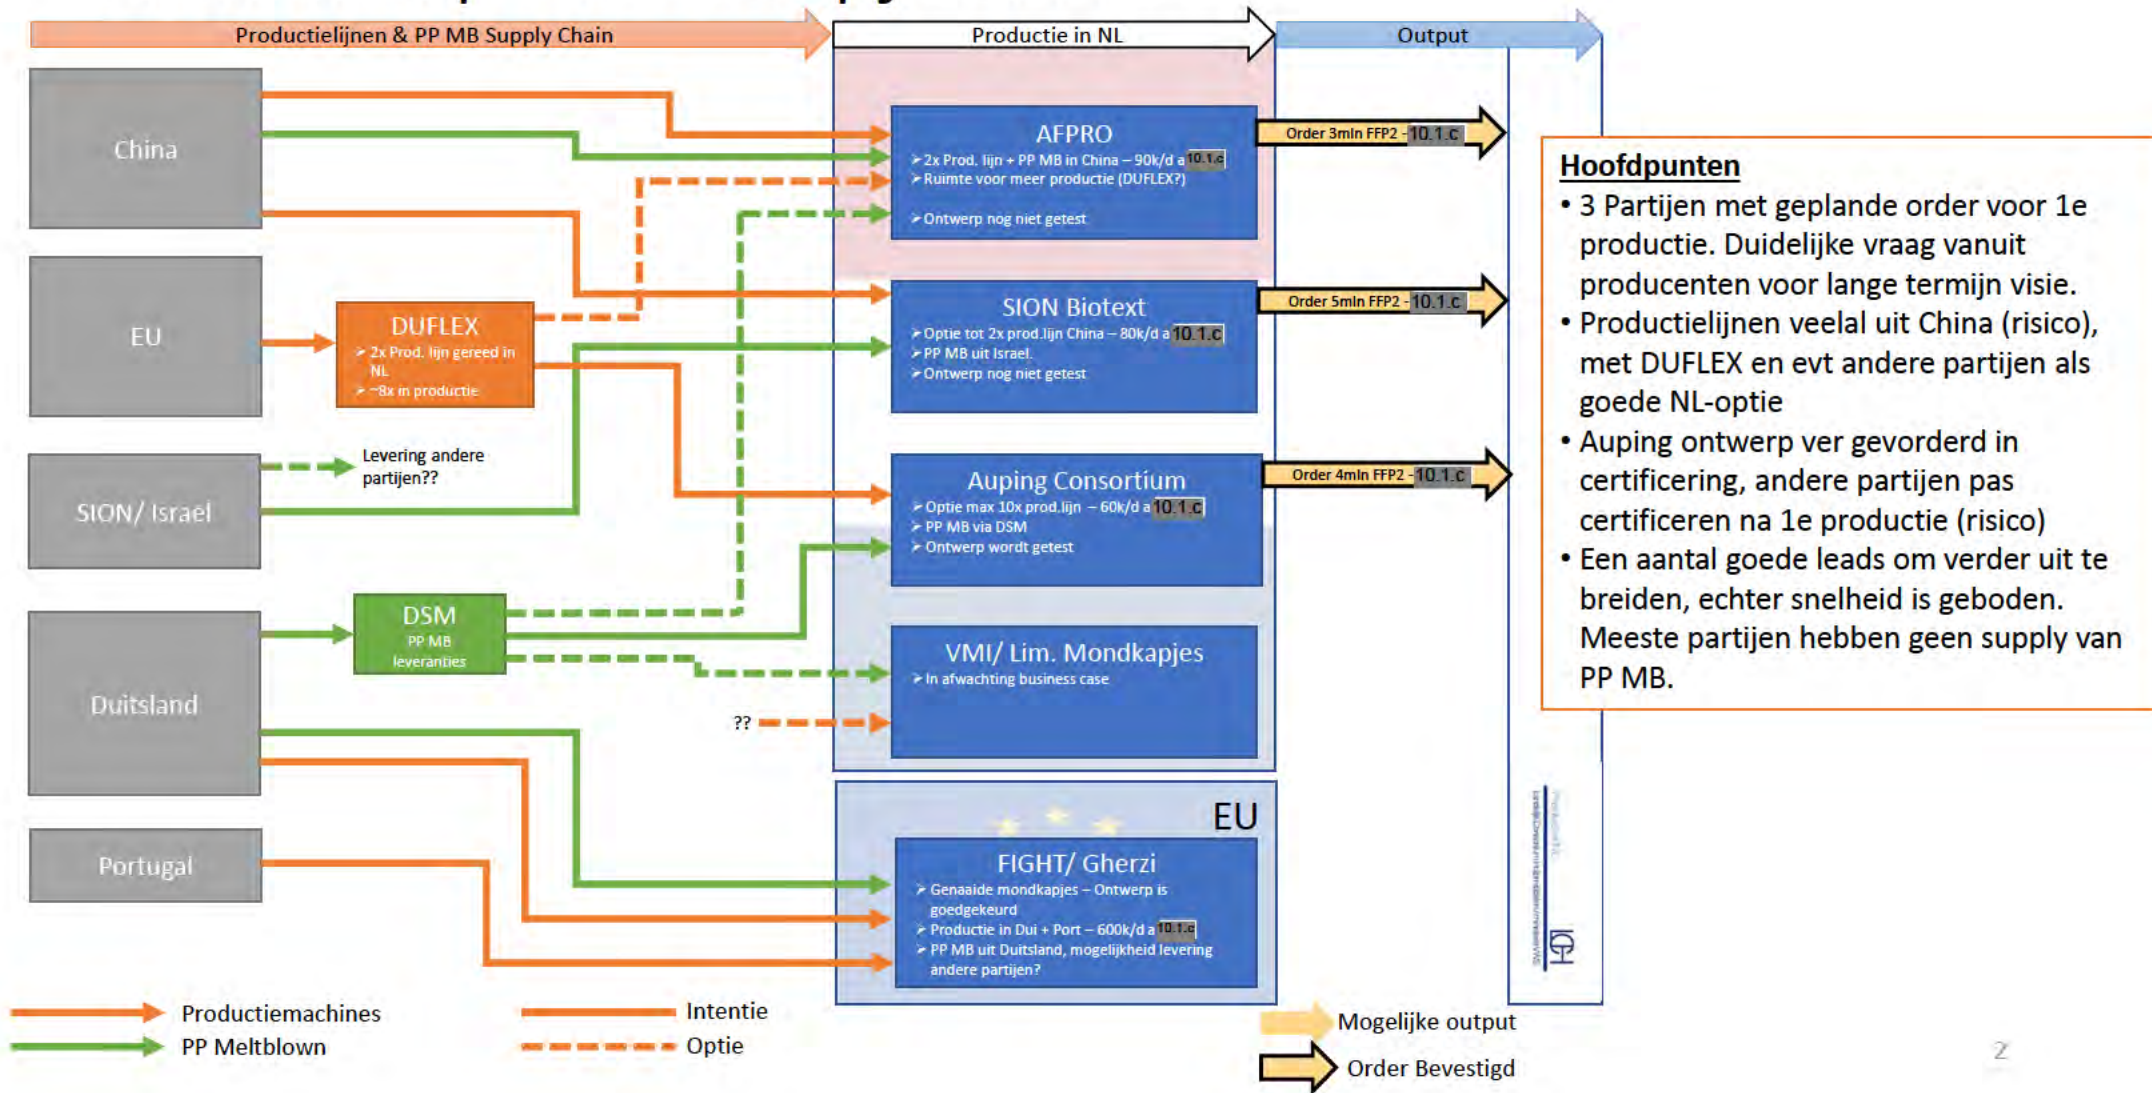


Huidige + Toekomstige Productie

Hoofdpunten

- Wat is de capaciteit die binnen NL wordt nagestreefd?
- Uitbreiding vergt additionele PP MB capaciteit

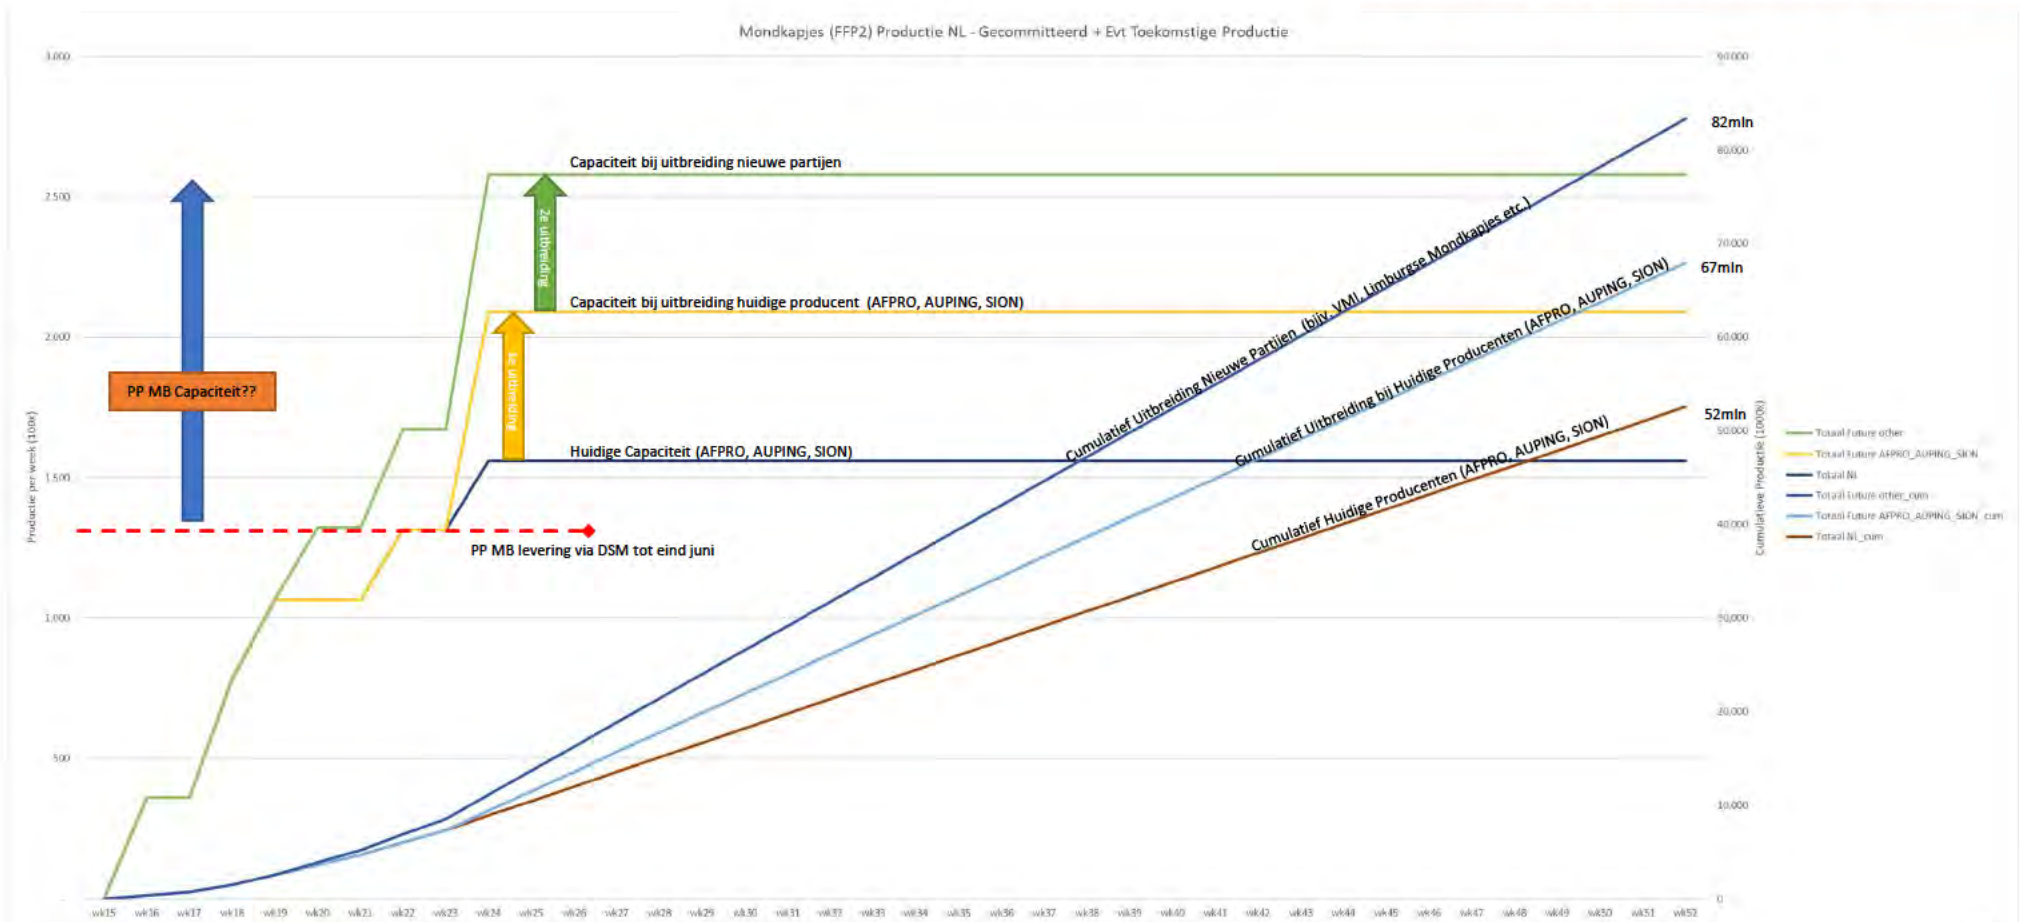

PP Meltblown Producenten

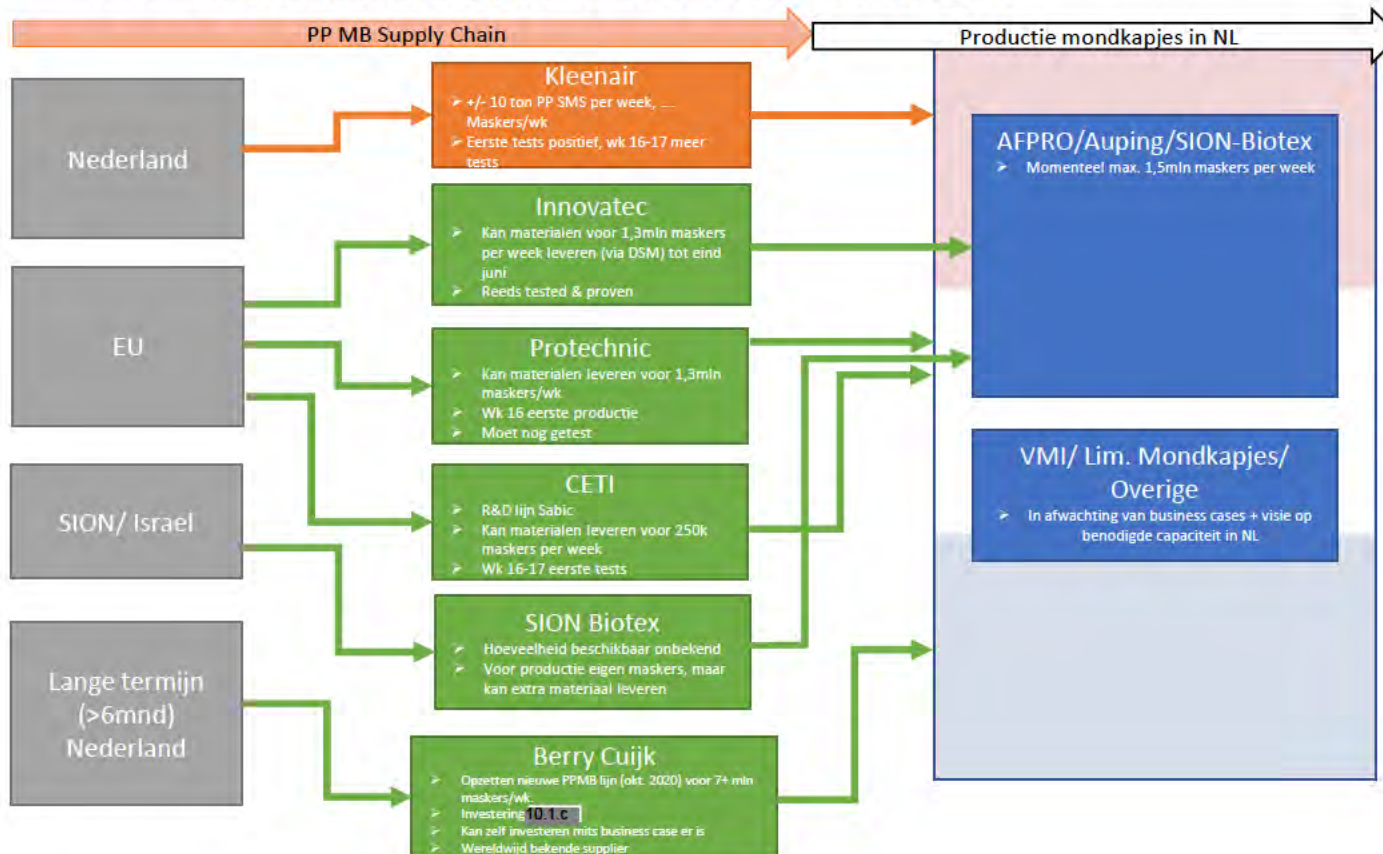

Hoofdpunten

- PP MB Supply chain is “short” en daarmee erg onzeker en hoge prijsvariatie
- Kleenair zou een goede optie binnen NL/Belgie zijn, echter SMS in testfase en wellicht ook nodig voor Chirurgische maskers.
- Berry Cuijk heeft voorstel gedaan voor PP MB productielijnen

- ➔ PP SMS (Spun bound/ Melt blown/ Spun bound)
- ➔ PP Meltblown

Volgende stappen & Besluiten

Contract & Prijsmechanisme

- Orders afroepen tegen contract (looptijd 1 jaar), na eerste order, zsm nieuwe order met hoeveelheid gebaseerd op productiecapaciteit van ~ 4 maanden. *Intentie om gedurende gehele looptijd van contract te leveren – TBC door VWS*
- **Prijsmechanisme:** open boek calculatie met evt correct na laatste levering gebaseerd op werkelijk gemaakt kosten. Afschrijving productielijn over eerste levering mondkapjes, daarna niet meer in rekening, marge + productontwikkeling (incl. certificering) + onverzien in overleg gebaseerd op risico, maar niet meer dan 30%.

Productie

- Huidige productiecapaciteit wordt geschat op 1.5mln/wk. Beslissing om bestaande partijen te vragen om op te schalen (+0.5mln/wk)?
- Of business cases van nieuwe partijen (>+0.5mln/wk) te beoordelen?

PP MB Grondstof

- Via DSM bij Innovatec (Dui) tot eind juni PP MB zeker gesteld voor ~1.3mln/wk. Daarna nog onzeker, zeker geen hogere capaciteit. AFPRO en AUPING gaan hier gebruik van maken. SIONBiotext heeft eigen supply vanuit Israel (hoeveelheid nog onbekend). Alternatieve producenten in NL, Fra, Isr. Materiaal testen in verschillende stadia.
- Productie NL scope uitbreiden met het onderzoeken naar uitbreiding capaciteit van PP MB in NL (FFP2 en Chirurgische mondkapjes)?

Testen & Certificering

- AUPING model is reeds geaccordeerd door DEKRA (alleen type approval, geen CE-markering), in afwachting BSI.
- Indien nieuwe leverancier PP MB wordt gebruikt, dient certificering opnieuw te worden gedaan.
- Testinfrastructuur in kaart gebracht en gedeeld met producenten voor gebruik.

Akkoord VWS?

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Info

Ja/Nee

Info