


To: [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 3/31/2021 7:40:28 PM
Subject: FW: Wekelijkse update datastromen vaccinatie
Received: Wed 3/31/2021 7:40:29 PM

Hoi [redacted]

Zie hieronder: wat wordt eigenlijk bedoeld met CIMS: Datastroom staat open voor testen, nog niet in productie....?

Groeten,
[redacted]

Dr [redacted] [redacted]
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 [redacted]
3720 BA Bilthoven
tel [redacted]
fax +31 (0) 30 274 44 09
[redacted]@rivm.nl
www.rivm.nl

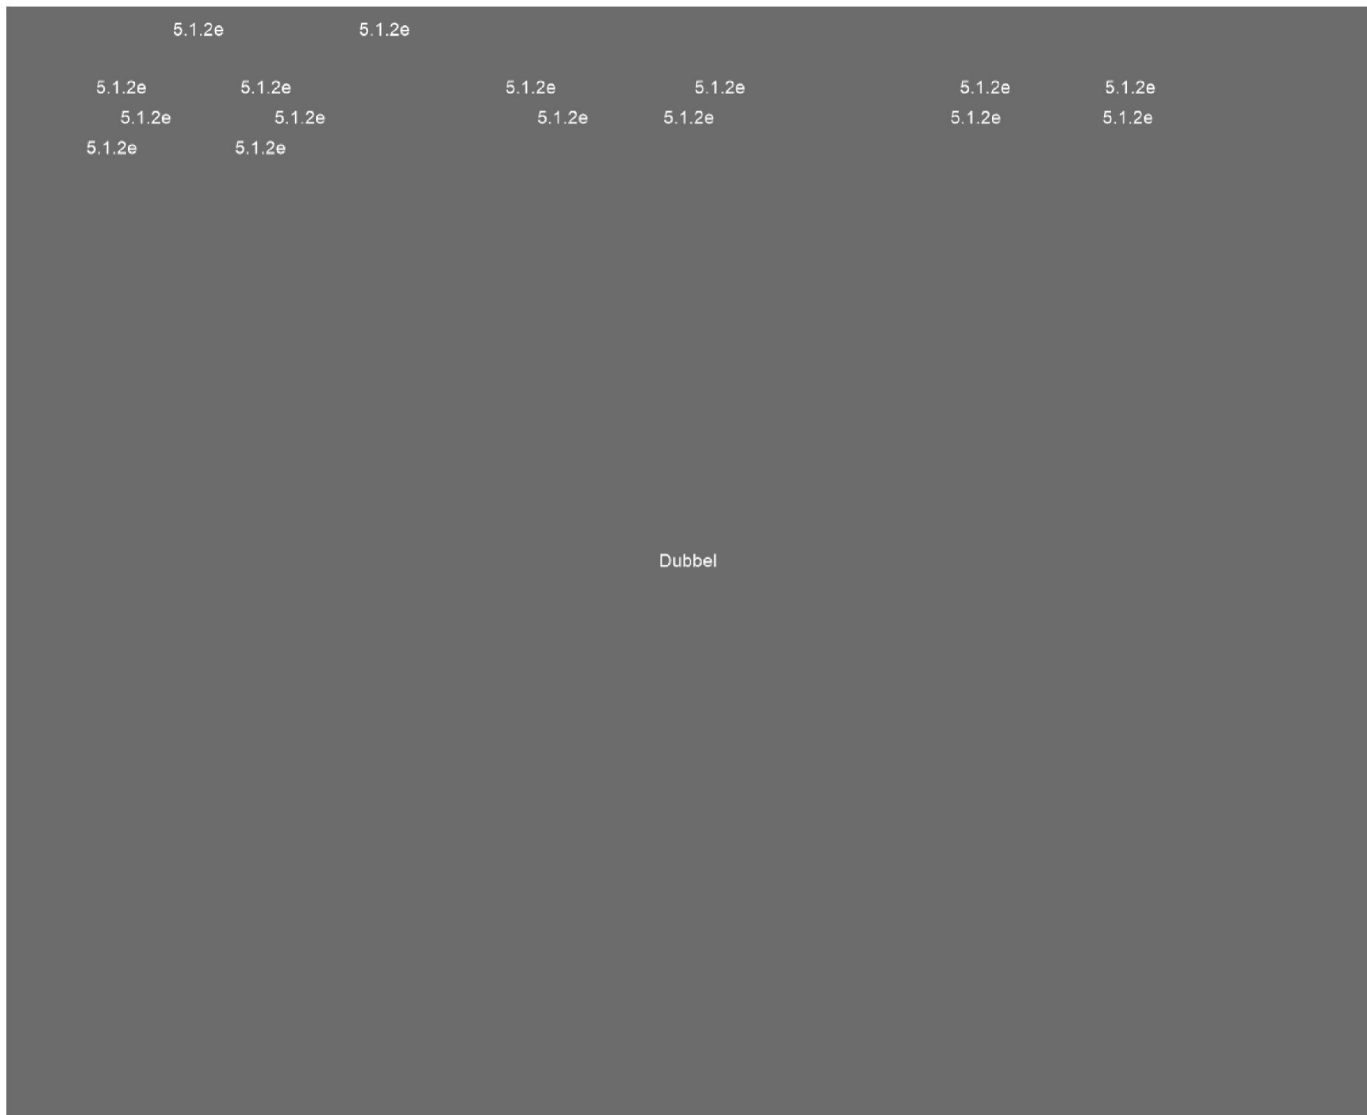

[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted]

Dubbel

Dubbel