

Cockpit Testen & Traceren

Informatie over de testketen waaronder afnames, doorlooptijd, BCO, capaciteit en vraag

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

3 juni 2021



Cockpit Testen & Traceren

24 t/m 30 mei

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

35.305^{-10,9%}

Gemiddeld aantal testafnames pe...


9,01 %^{10,4}

%positief bij de GGD

Doorlooptijden (hr)

	10,2	9,0	4,9	24,1
Aanvraag tot afname (klachten)	9,6			
Afname tot uitslag		8,8		
Uitslag tot afgerond			5,1	
Totaal met klachten				23,5

Capaciteitsprognose, vraagprognose en realisatie aantal testen in de keten

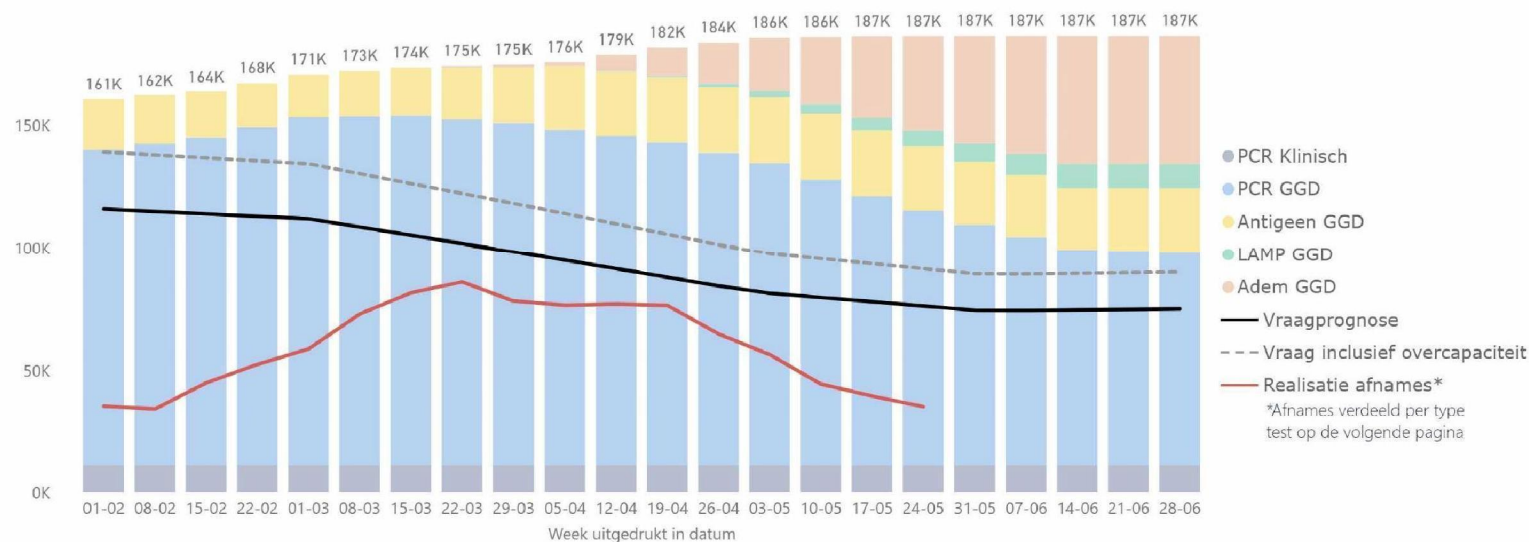


Bron: Dienst Testen, GGD GHOR, RIVM, 2021-05-17 coronIT 2021-06-01

Aantal afgenomen testen

vertrouwelijk - alleen intern gebruik


Aantal afgenomen testen gemiddeld per dag

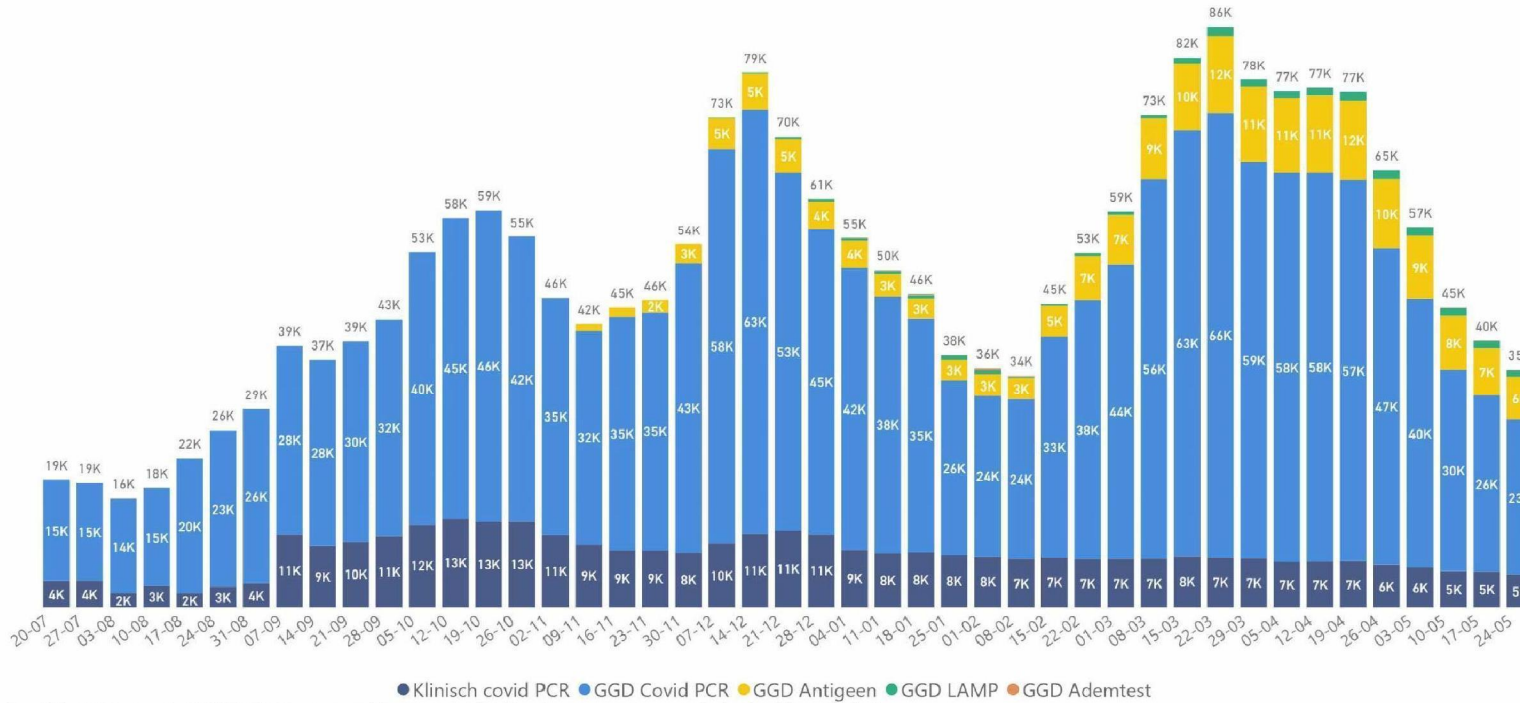

Bron: Dienst Testen, coronIT 2021-05-31, commerciële testen worden hier niet meegenomen omdat het beeld onvolledig is

Aantal afgenomen testen

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

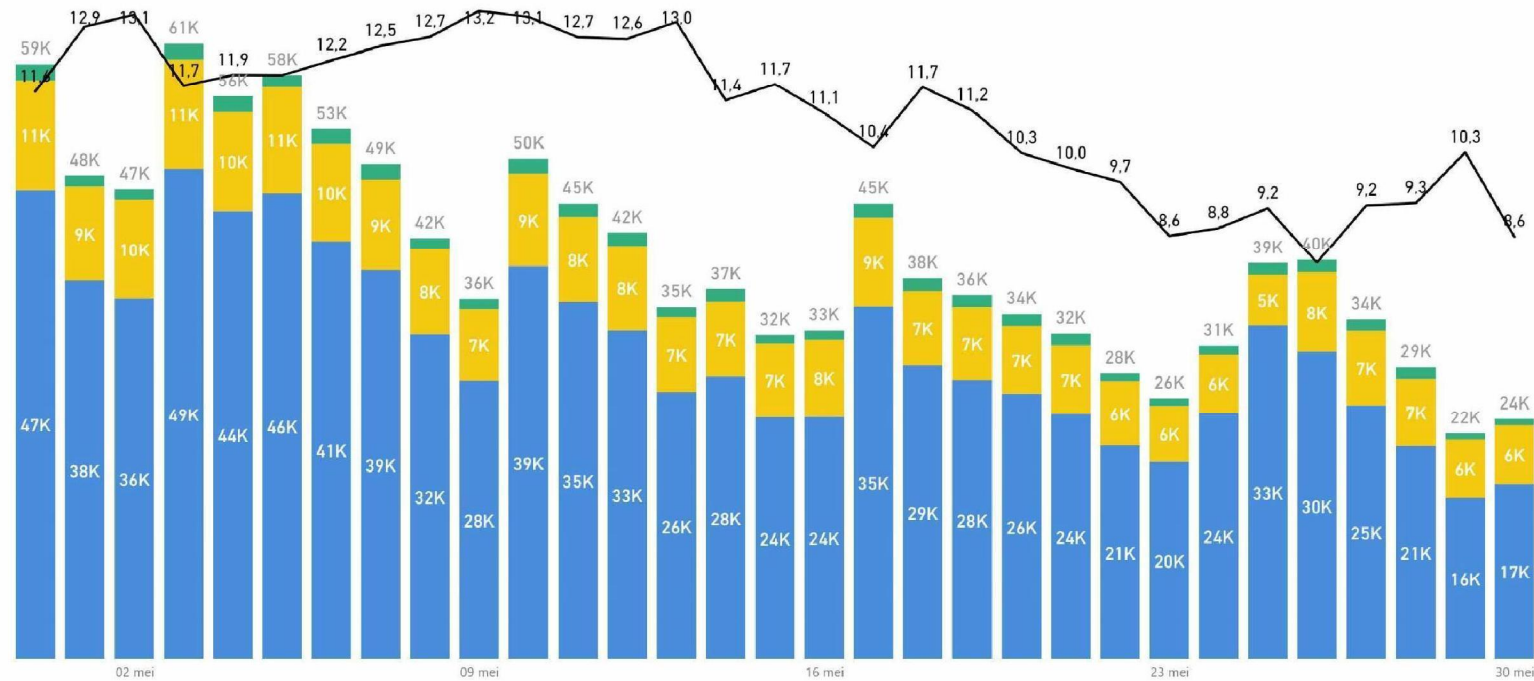

● PCR afnames per dag bij GGD ● Antigeen afnames per dag bij GGD ● LAMP afnames per dag bij GGD ● Percentage positief van uitslagen GGD

Bron: coronIT 2021-05-31


Doorlooptijden

Gemiddelde doorlooptijden worden hier weergegeven. Deze komen niet overeen met mediaan uit de GGD monitor.


24 t/m 30 mei

vertrouwelijk - alleen intern gebruik


● Gem. uren aanvraag-afname ● Gem. uren afname-uitslag ● Gem. uren uitslag-afgerond

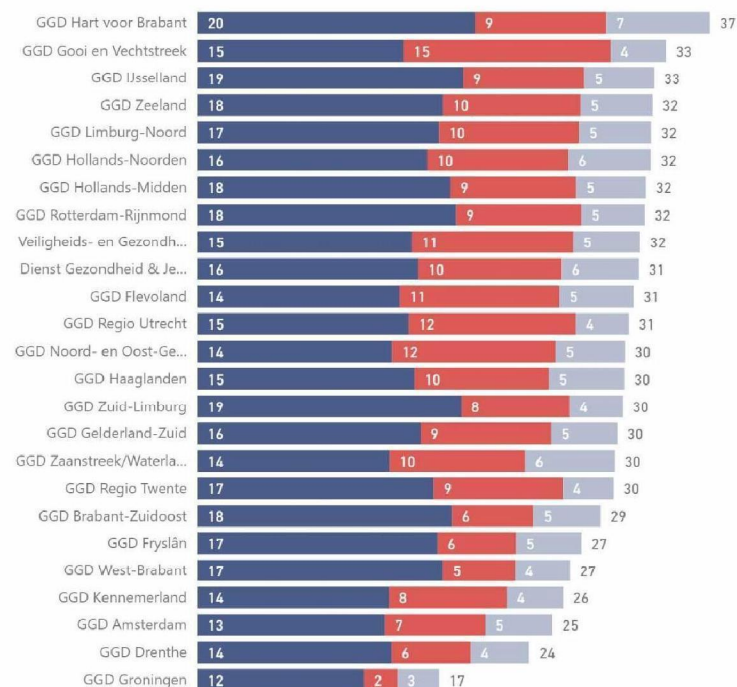

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-05-31

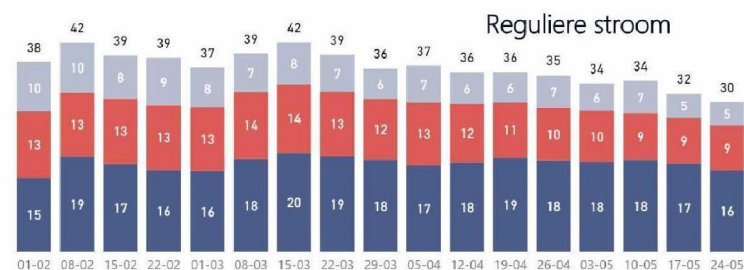

	Aanvraag tot afname	Afname tot Uitslag	Uitslag tot afgerond	Totaal
Reguliere stroom	16,1	8,9	4,9	29,9
Prioriteit stroom	17,6	7,1	1,8	26,5

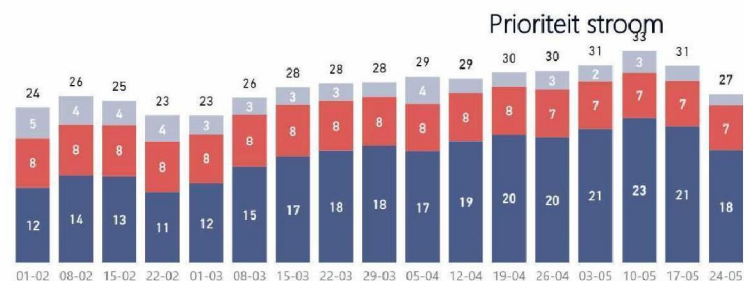

Doorlooptijden


Gemiddelde doorlooptijden worden hier weergegeven. Deze komen niet overeen met mediaan uit de GGD monitor.

vertrouwelijk - alleen intern gebruik


Afspraak tot afname

Bron: coronIT performance dashboard: 2021-05-31

Klachten

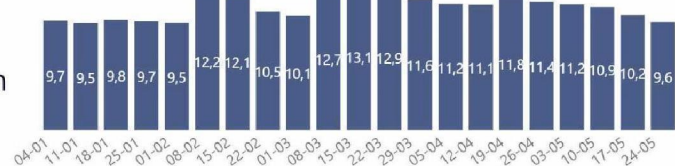

Geen klachten

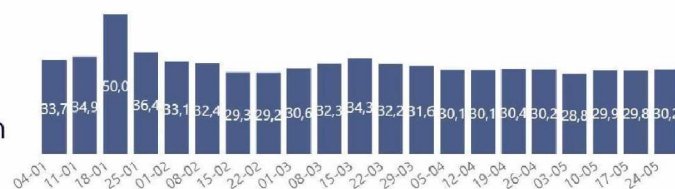

Uitslag tot afgerond

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-05-31



Afname tot uitslag (analyseduur)

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-05-31


Regulier
PCR



Regulier
Antigeen




Regulier
LAMP

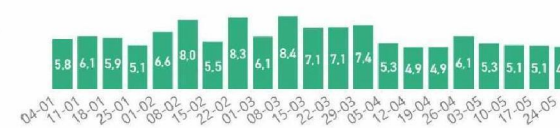

Regulier
Blaastest



PRIO
straat

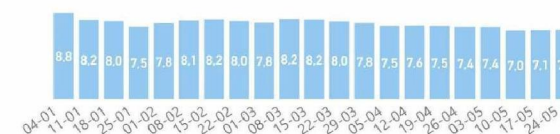


Testmix per GGD

Bron: GGDGhor 2021-05-31


vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Totaal aantal afgenomen testen in week 21 per testtype

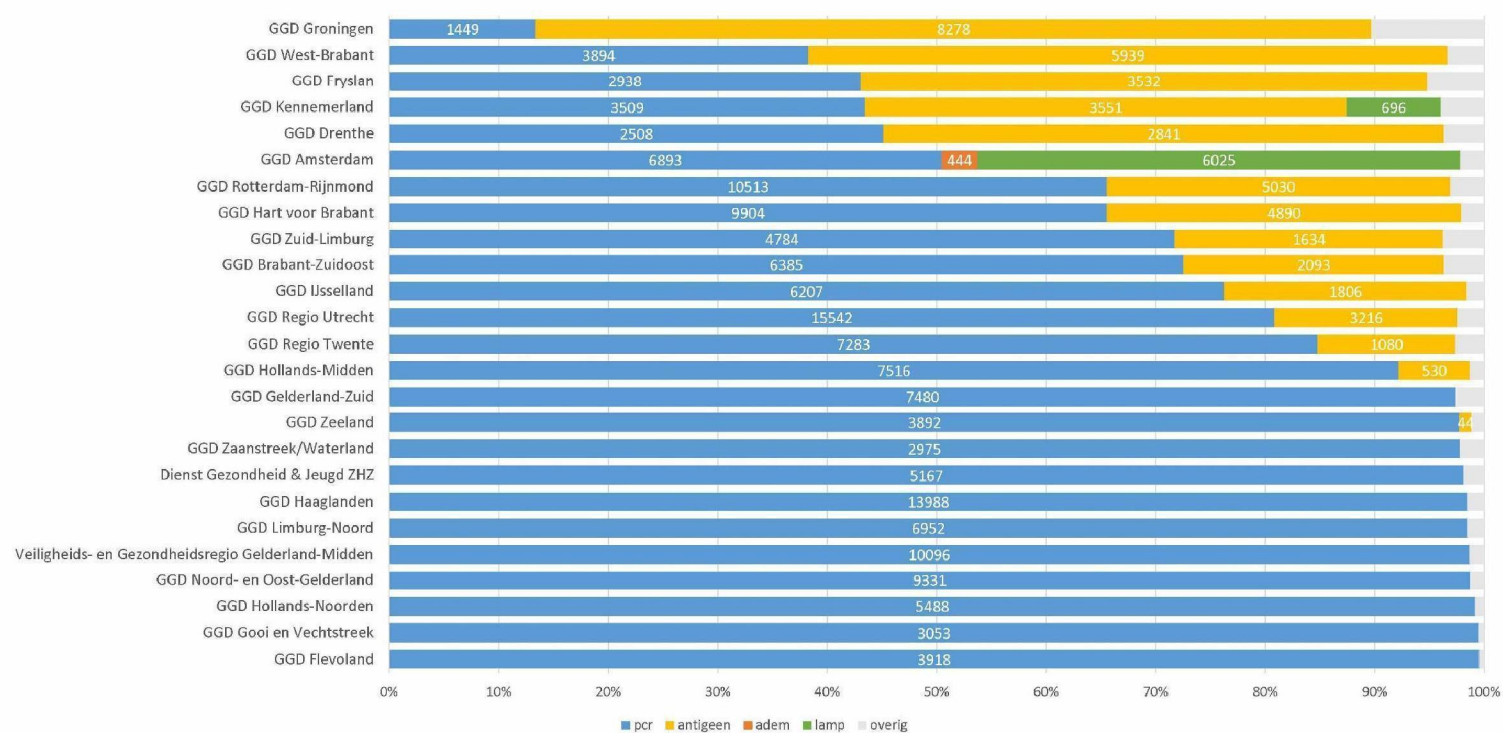

Ontwikkeling Laboratoriumcapaciteit PCR

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

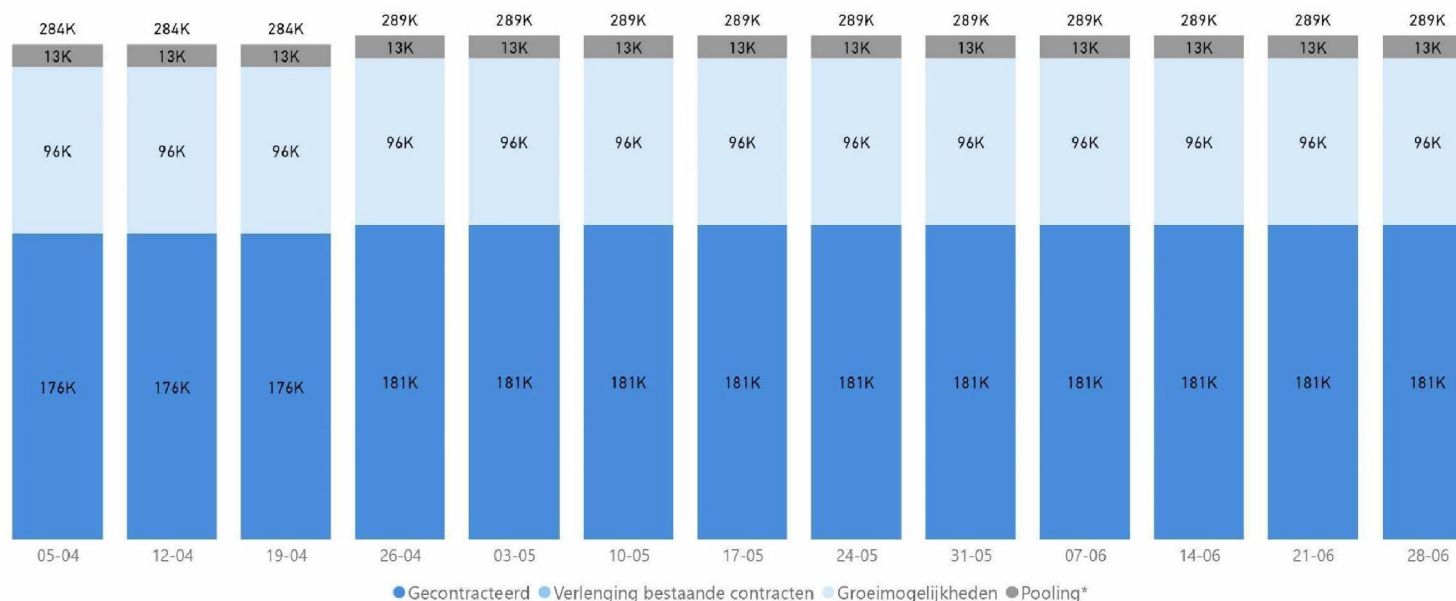

- Dit betreft alle gecontracteerde covid PCR capaciteit (voor klinische testen worden geen contracten afgesloten); * Pooling alleen mogelijk als prevalentie onder de 5% is.
- De periode van 1 april tot en met gunning van de aanbesteding (medio juli) is een overgangperiode met addenda op de huidige contracten.
- De contractlabs, met contractwaarde van 120K, hebben een garantstelling. Deze neemt stapgewijs af per maand afhankelijk van de einddatum van het oorspronkelijke contract, van 20% in april naar 10% in juni.

Bron: Dienst Testen 2021-06-01

Prevalentie

24 t/m 30 mei


Bron en contactonderzoek

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Niveau Bron en contactonderzoek
2021-05-31

- 1 = Regulier BCO
- 1b = Regulier zonder monitoringsgesprekken
- 2 = Risicogestuurd / hoogrisico contacten
- 3 = Risicogestuurd / indexen
- 4 = Risicogestuurd / lean
- 5 = Alleen uitslagen doorbellen

Aantal GGD's per niveau

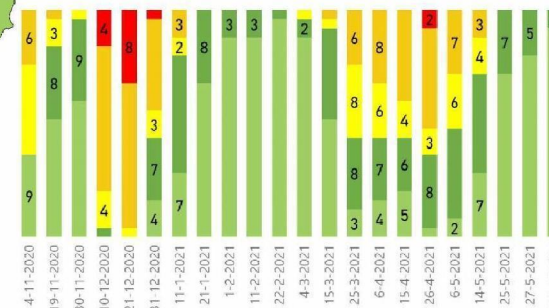


Bij hoeveel BCO's per dag moet overgeschakeld worden naar een minder intensief niveau
Op basis van optimale inzet regio's en landelijke schil. Kan dus nog per regio verschillen



Percentage positief per type Test

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

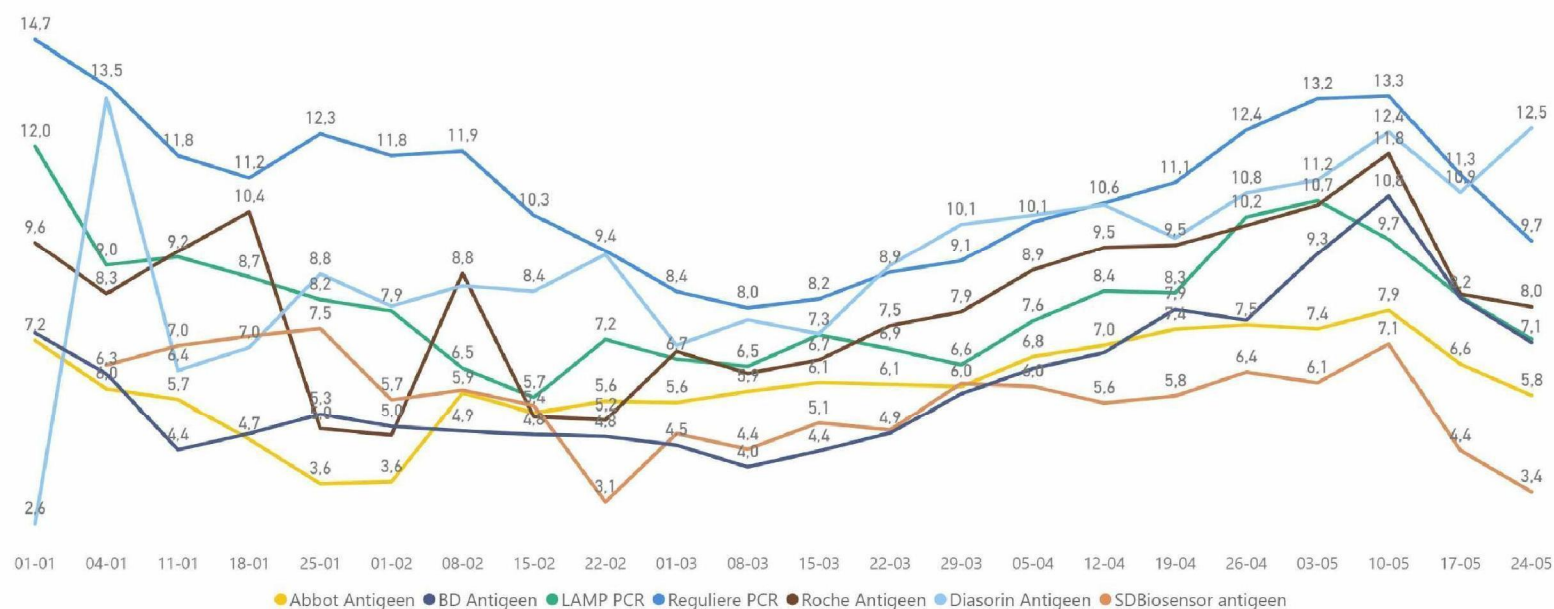

Belangrijke opmerking: Het percentage positief per type test is niet alleen afhankelijk van de sensitiviteit van de test, maar ook van de populatie die de test krijgt. Sommige type testen worden op slechts enkele locaties gebruikt, waardoor vergelijking van de het percentage positief alleen mogelijk is als de verschillende testen per afname locatie worden vergeleken.


Bron: coronIT 2021-05-31

Testafnames met of zonder klachten

Bron: performedashboard GGD 2021-05-31

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Testafnames met of zonder klachten

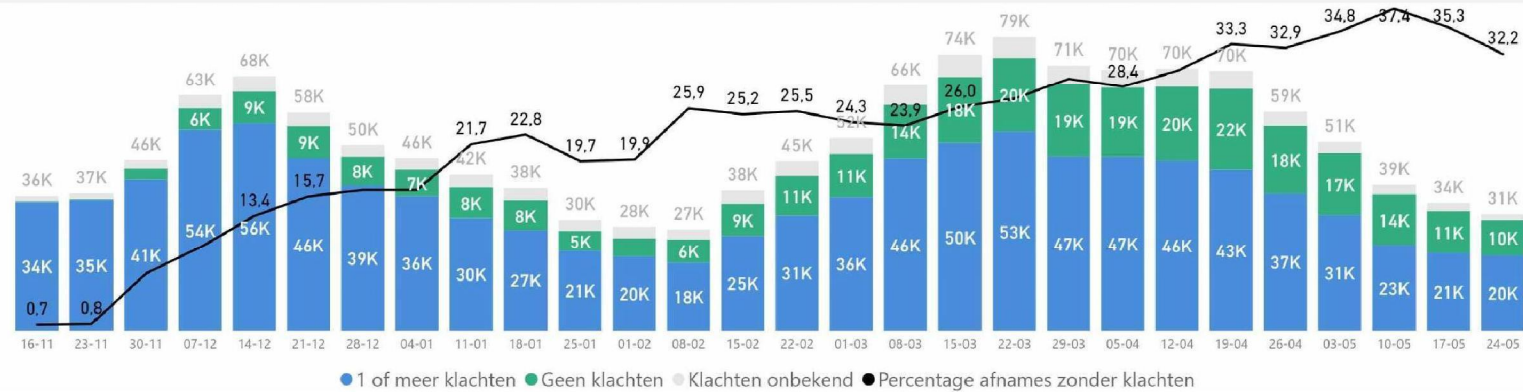

Testafnames zonder klachten, wel of geen onderdeel van BCO




Testafnames Reizigers en hertest zelftest

Bron: performancedashboard GGD 2021-05-31


vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Reizigers zonder klachten - Gemiddelde testafnames per dag

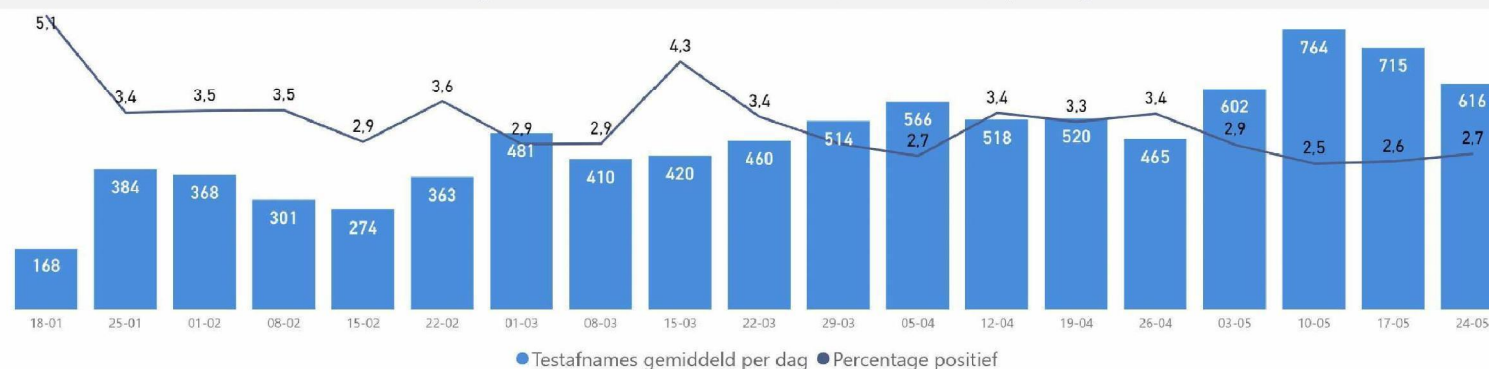


Conformatie testen wegens positieve zelftest
 Periode analyse van 2 april – 17 mei zoals besproken in LCT 27 mei 2021.

Bron: GGDGhor 2021-05-28

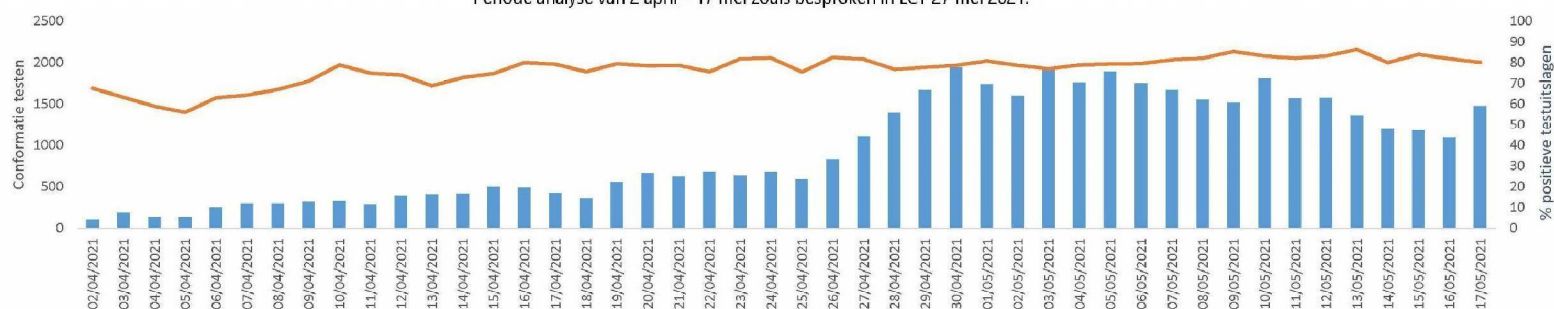

Vraagprognose | Verwachting van de testvraag

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

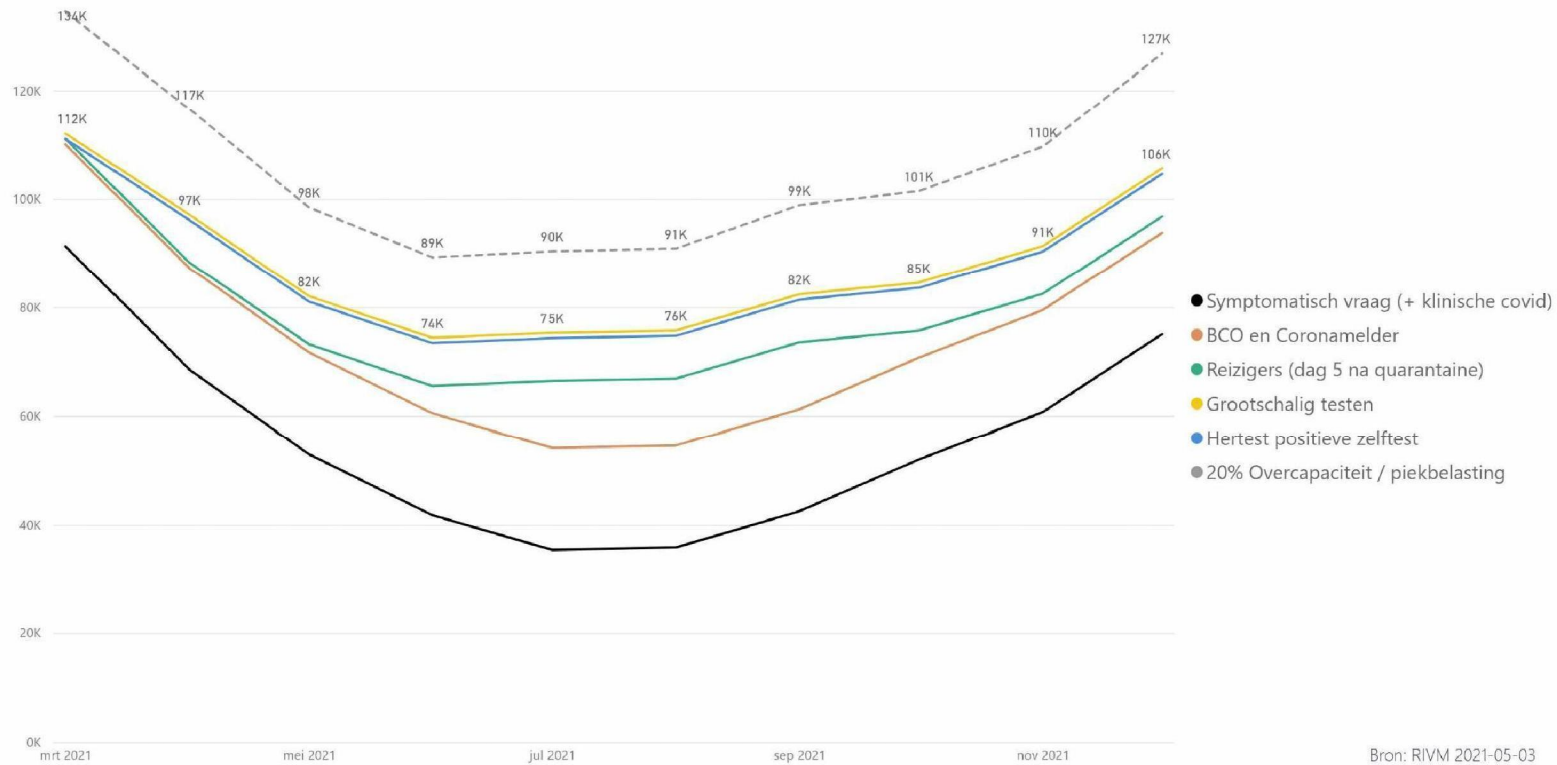

Cockpit Testen & Traceren

Informatie over de testketen waaronder afnames, doorlooptijd, BCO, capaciteit en vraag

Bijlage

vertrouwelijk - alleen intern gebruik


3 juni 2021




Voorraad Antigeen testen en uitlevering Spoor 2

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

Voorraadstand antigeen testen

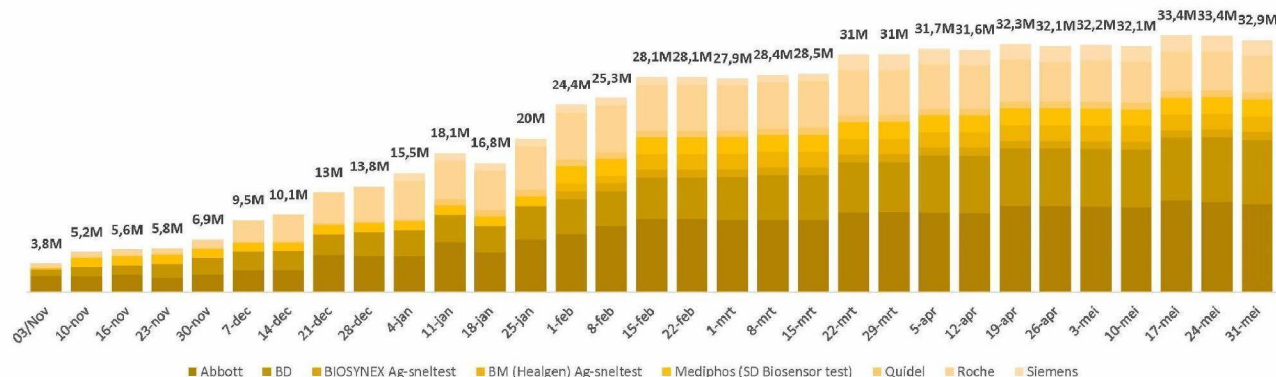


Aantal uitgegeven antigeen testen

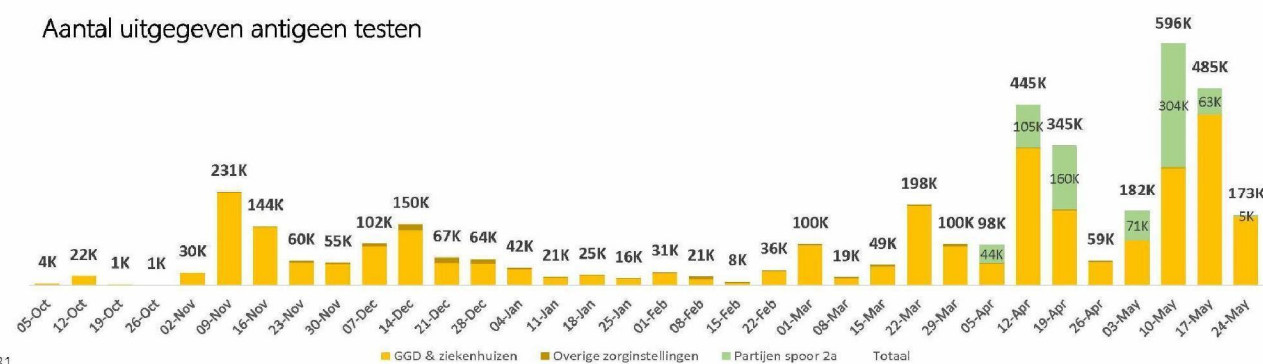

Bron: Dienst Testen (LCH) 2021-05-31

Testen per leeftijdsgroep

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

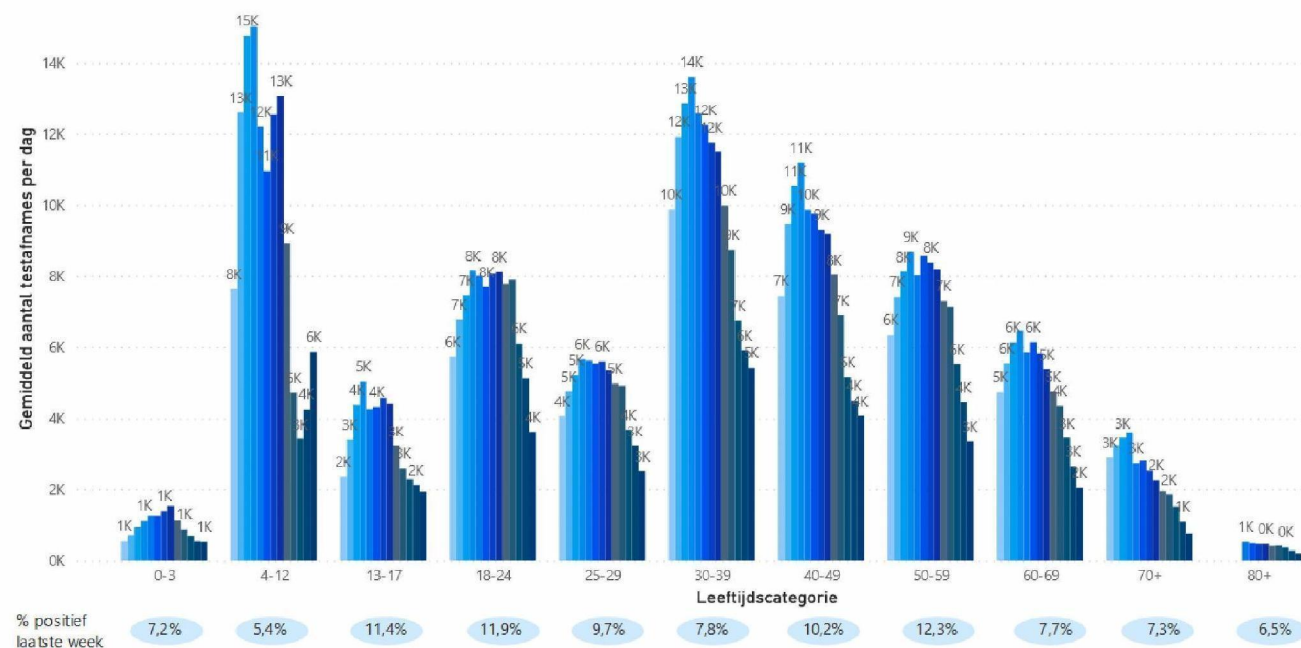

- Grote daling bij vrijwel alle groepen. Daling het sterkst bij oudere leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar
- We zien als enige stijging bij de groep 4-12 jaar (+38%)
- Het percentage positieven is voor elke groep gedaald met zo'n 1 procent punt of nagenoeg gelijk gebleven

Bron: RIVM 2021-06-01




Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

POC rapportage Spoor 2

31 mei 2021

Dienst Testen

Rapportage Coördinatieteam Spoor 2 | Spoor 2a

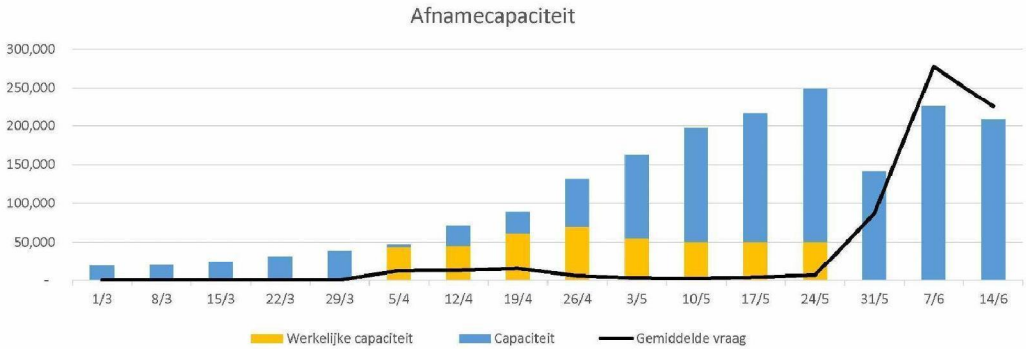

Bron: SON 2021-05-27 – Op basis van bemensing en 20 swaps per werknemer per uur



Bron: SON 2021-05-27 & Lead Healthcare 2021-05-03

48

Testlocaties open
Per 31 mei

470

Evenementen in april

X%

Van capaciteit gebruikt

25.667

Afgenomen testen
17 mei – 23 mei

Rapportage Coördinatieteam Spoor 2 | Spoor 2a




359

Totaal aantal positief in afgelopen week in spoor 2a

X:XX

Gemiddelde doorlooptijd van afname tot uitslag van secundaire test

Aantal PCR testen in spoor 2a – totaal in week

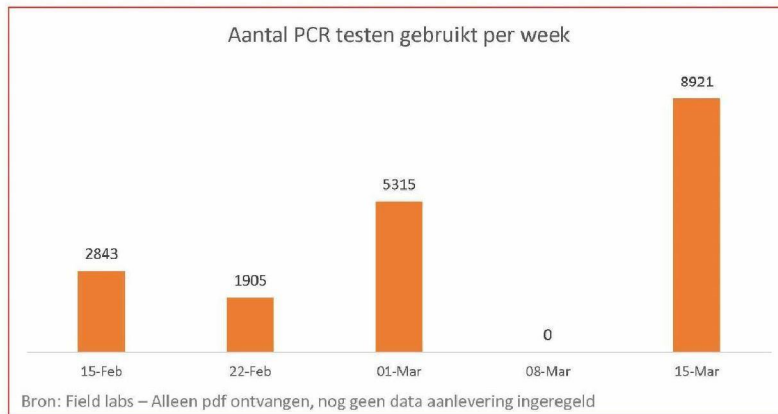

Voorraad antigeen testen


32.9 Miljoen

Voorraad Antigeentesten LCH

Bron: Dienst testen 2021-05-31

X

Op voorraad bij afnamelocaties spoor 2a

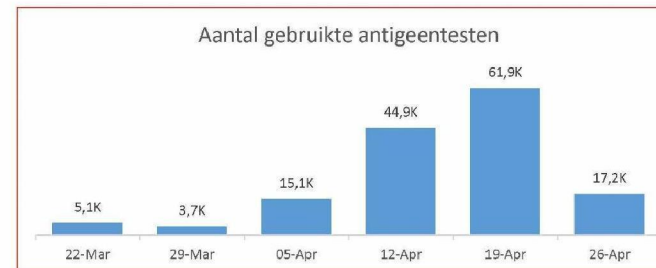

Rapportage Coördinatieteam Spoor 2 | Spoor 2b & 2c

32.9 miljoen


Antigeen testen op
voorraad

44.6 miljoen


Zelftesten geleverd



**Uitgifte
Spoor 2b**
Antigeen testen

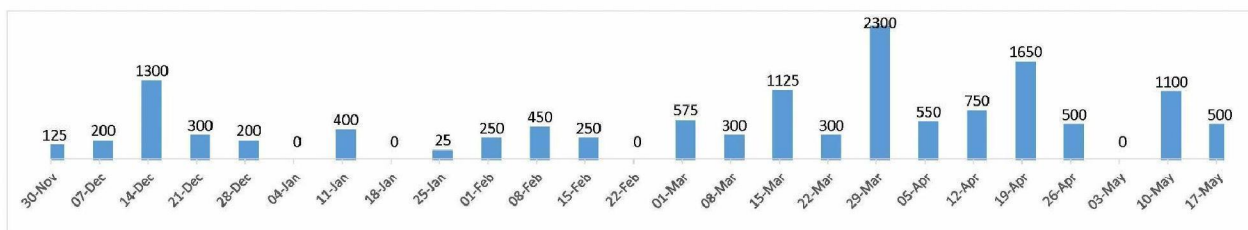

**Prognose
levering en
vraag Spoor 2c**
Zelftesten

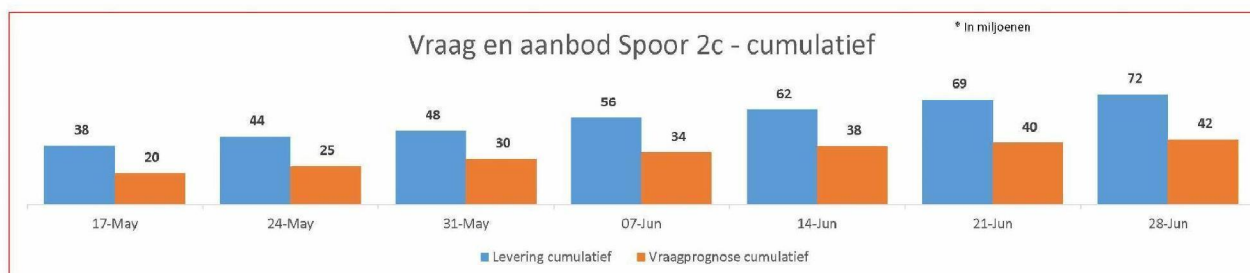

Bron: Dienst testen 2021-05-31