


Fase 1: Tijdelijke oplossing

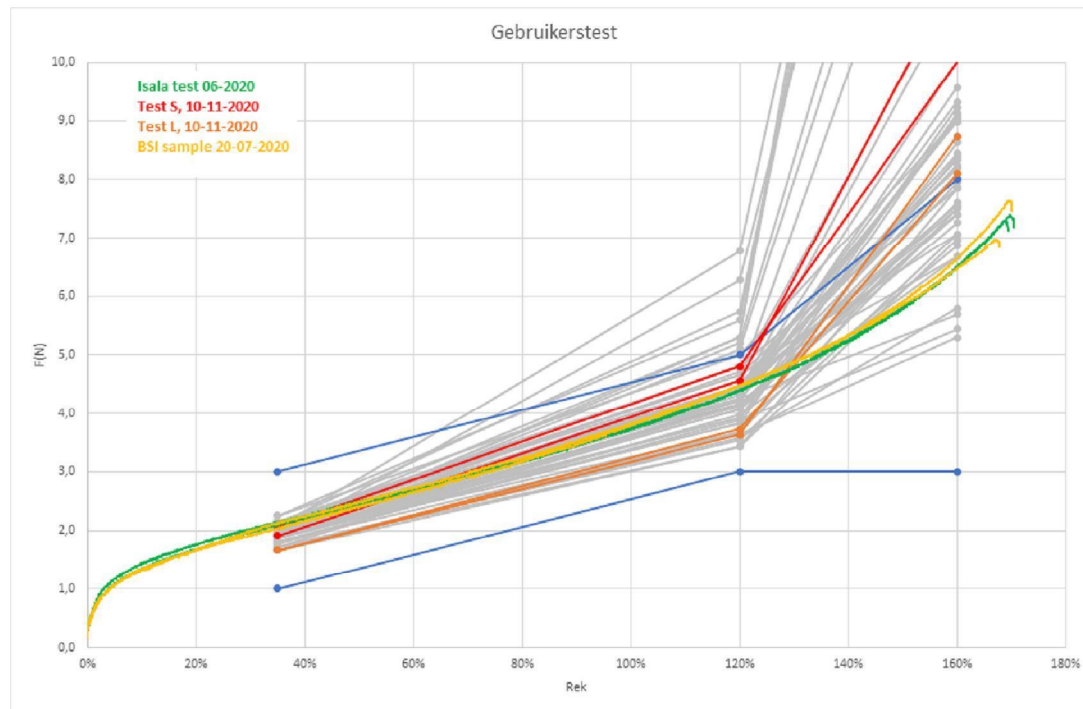

Stappen



- 1: kapjes produceren voor test
- 2: gebruikerstest 11-11
- 3: IGK afronden 11-11

Impact

-50% afkeur op elastieken
 -volumes niet haalbaar i.v.m.
 te kort aan elastiek. Dit jaar
 nog 1.000.000 kapjes

Opdracht van 4 miljoen
 kunnen we afmaken, daarna
 overstappen naar nieuw
 elastiek

Fase 2: Definitieve oplossing

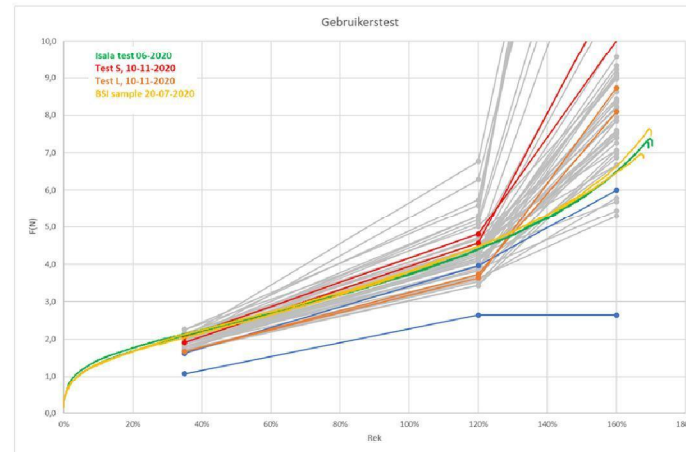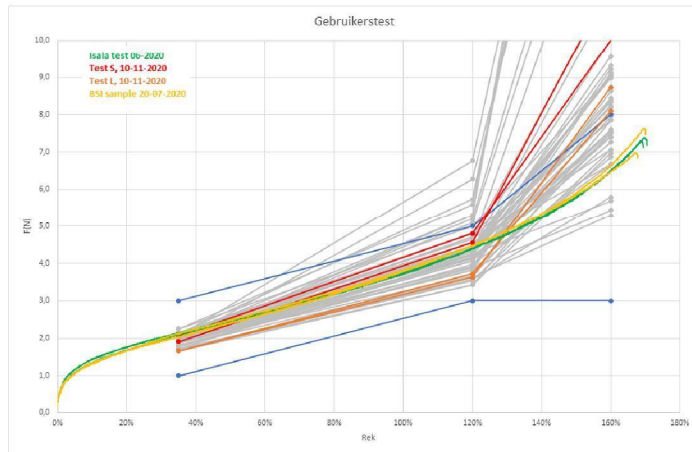

- Bovengrens specificatie wordt naar beneden bijgesteld
 - Daarom FIT test bij BSI noodzakelijk
- Zie vervolgstappen volgende sheet

Fase 2: Definitieve oplossing

Stappen

- Inzicht in klachten → wk 45 (beter inzicht kan ons helpen)
- Onderzoeken mogelijkheden nieuw elastiek → wk 45
- Specificeren masker → wk45
- Productie nieuw elastiek → wk 46
- Testen elastiek op machine → wk 47
- Testen mondkapjes bij BSI → wk 48 (kan men dit in 1 week?)
- Testen mondkapjes bij Isala ziekenhuis (+GGD) → wk 48
- Start volume productie elastiek bij leverancier → wk 49
- Machine 5 installeren bij Auping en starten productie met nieuw elastiek → wk 51
- Akkoord BSI → wk 1
- Ombouwen huidige productielijnen → wk 1-4