


Stroomschema gegevensverwerking

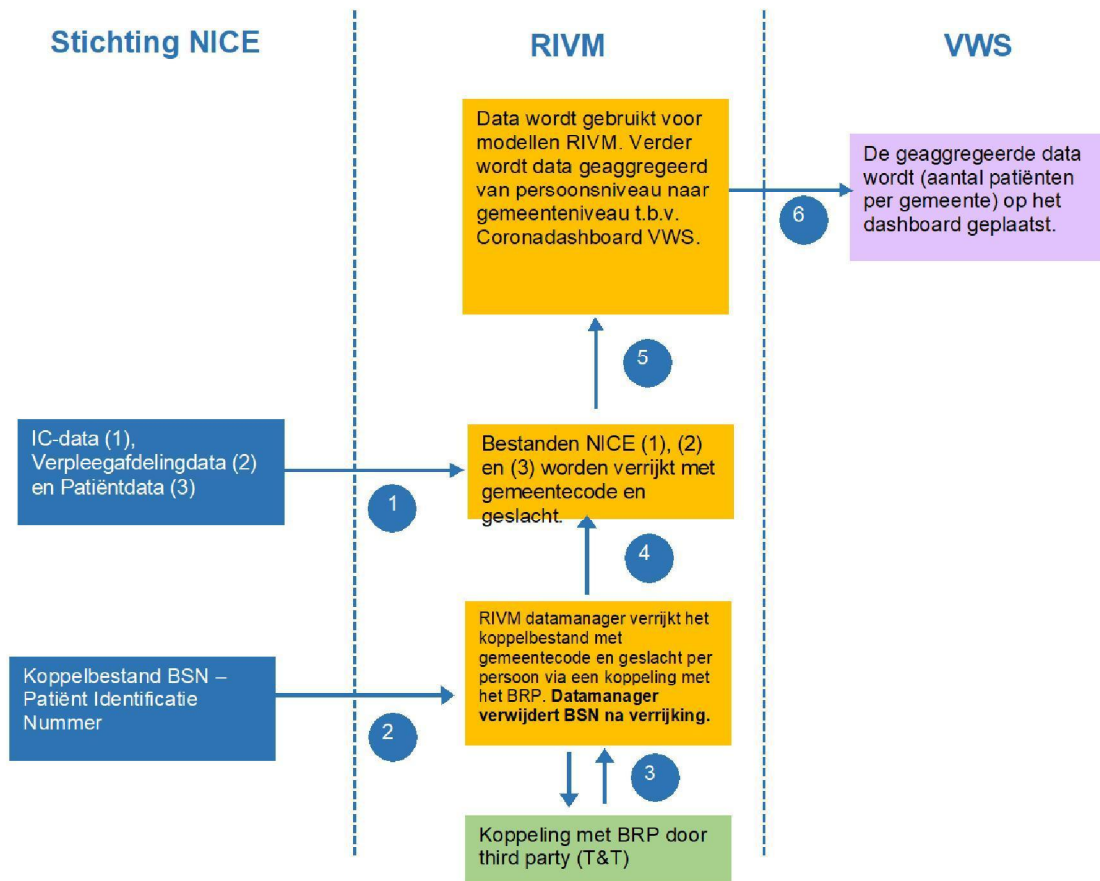

Toelichting

- 1 "Pull" van data vanuit een besloten, beveiligde omgeving.
- 2 "Pull" van data vanuit een besloten, beveiligde omgeving. Alleen de datamanager rol heeft toegang tot het koppelbestand. Geen andere personen hebben toegang
- 3 Het RIVM maakt gebruik van een derde partij (T&T) om BSN en PID te verrijken met de gemeentecode en het geslacht.
- 4 Het koppelbestand met geslacht en gemeentecode wordt doorgezet t.b.v. koppeling met (1), (2) en (3).
- 5 De volledig verrijkte data wordt aangeleverd bij de modelleers.
- 6 RIVM stelt de data via open data beschikbaar aan het dashboard team VWS.