


Stroomschema gegevensverwerking

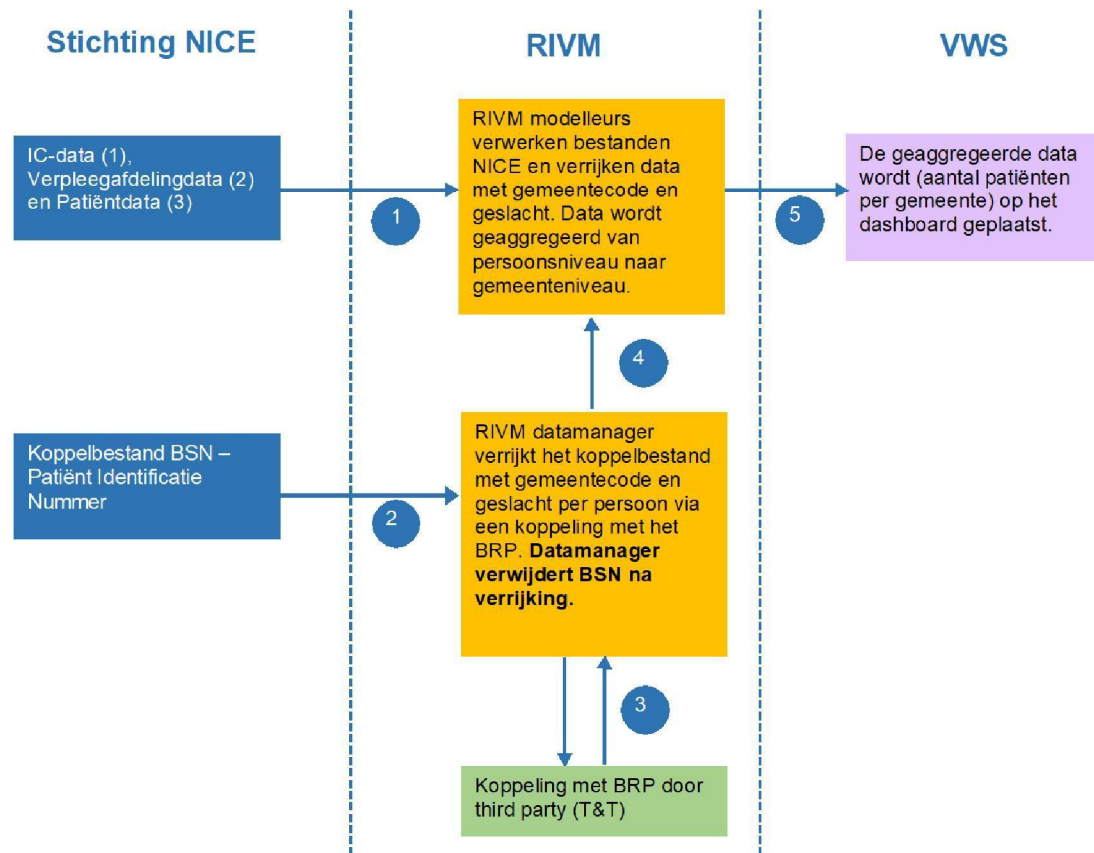

Toelichting

- 1 "Pull" van data vanuit een besloten, beveiligde omgeving.
- 2 "Pull" van data vanuit een besloten, beveiligde omgeving. De datamanager heeft enkel toegang tot het koppelbestand. Geen andere personen hebben toegang
- 3 Het RIVM maakt gebruik van een derde partij (T&T) om BSN en PID te verrijken met de gemeentecode en het geslacht.
- 4 Datamanager levert de PID, gemeentecode en geslacht per persoon aan het onderzoeksteam RIVM.
- 5 RIVM stelt de data via open data beschikbaar aan het dashboard team VWS.