


To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 7/29/2020 6:10:28 AM
Subject: FW: opdracht grafeen in mondneusmaskers
Received: Wed 7/29/2020 6:10:28 AM
[生物质石墨烯无纺布生物相容性报告 \(1\) \(1\).pdf](#)

Dag [redacted]

Gisteren heeft [redacted] contact opgenomen met [redacted] om o.a. te benadrukken dat vaart in het proces nodig is. Dit ook aangezien de producten bij andere EU-landen zijn aangeboden – en mogelijk al in de zorg worden ingezet. Mocht blijken dat we een issue hebben, dan zal er een recall kunnen volgen. Het is dan wel zaak dat we vaart in het proces houden.

Heb jij contact (gehad) met [redacted]

Groet
[redacted]

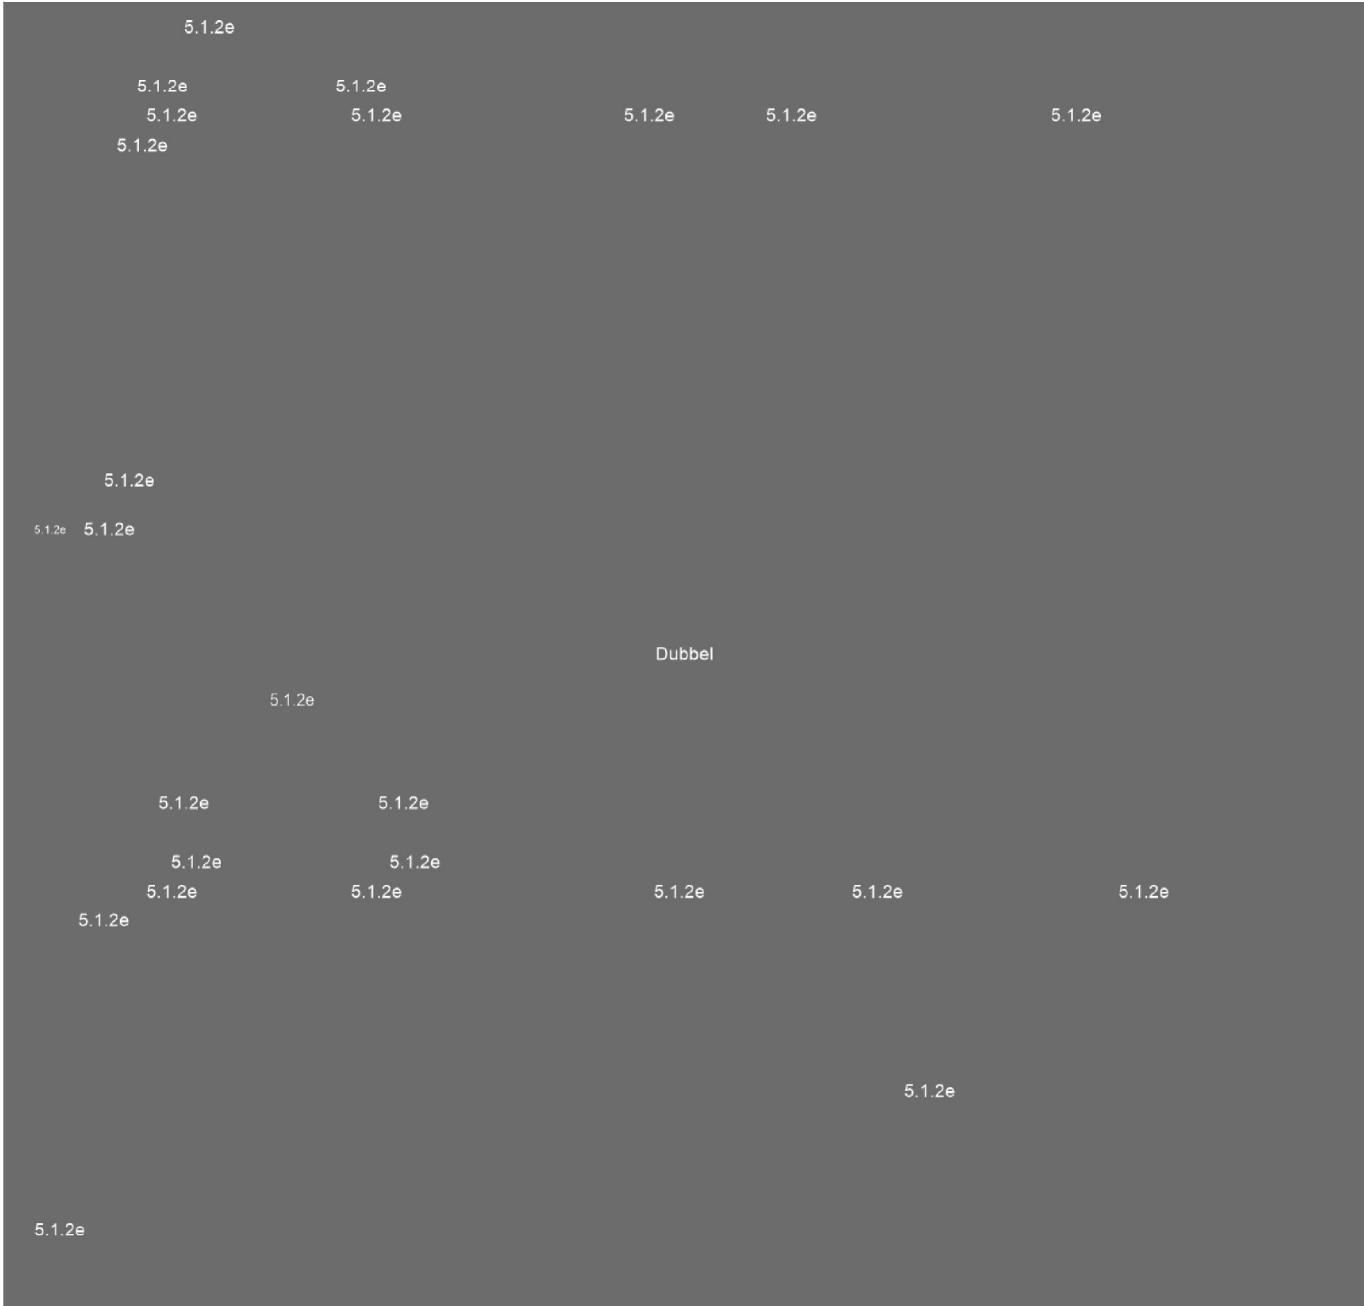

2 - 2

Dubbel