

Belangrijkste inzichten LCT 22 april

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

- Testvraag voor het eerst sinds start pandemie constant. 3 weken lang rond de 77K testen
- Het % positieven (bij GGD) is iets gestegen van 9.7% naar 10.1%
Aantal positieven stijgt relatief harder dan het aantal afgenomen testen
- Na 2 weken daling, nu weer stijging van 14% in testvraag kinderen van 4-12 jaar
- Evaluatie reizigers beschikbaar

Cockpit Testen & Traceren

Informatie over de testketen waaronder afnames, doorlooptijd, BCO, capaciteit en vraag

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

22 april 2021



Cockpit Testen & Traceren

12 t/m 18 april

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Aantal testafnames per dag

77,111 ^{+0.6%}


%positief bij de GGD

10.08% ^{9.7}

Doorlooptijden (hr)

10.3	10.4	12.5	6.9	29.7
Aanvraag tot afname (klachten)	Afname tot uitslag	Uitslag tot afgerond	Totaal met klachten	

Capaciteitsprognose aantal testen in de keten

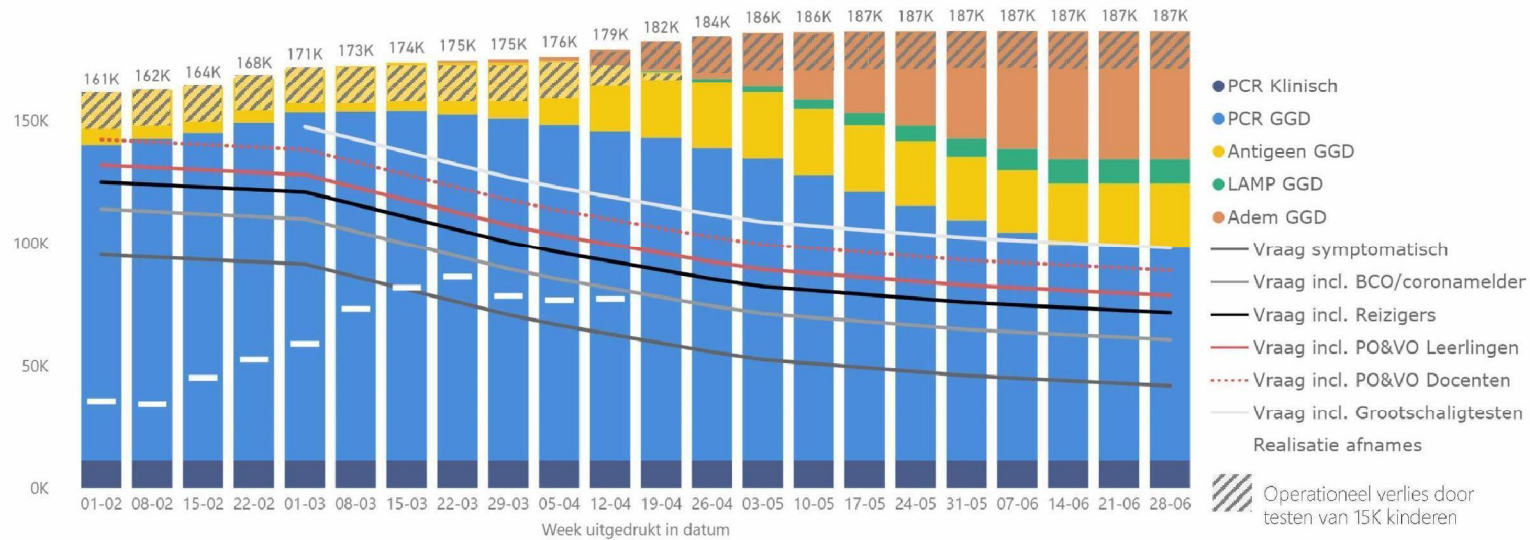


Bron: Dienst Testen, GGD GHOR, RIVM, 2021-04-06 coronIT 2021-04-19

Aantal afgenomen testen

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Aantal afgenomen testen gemiddeld per dag

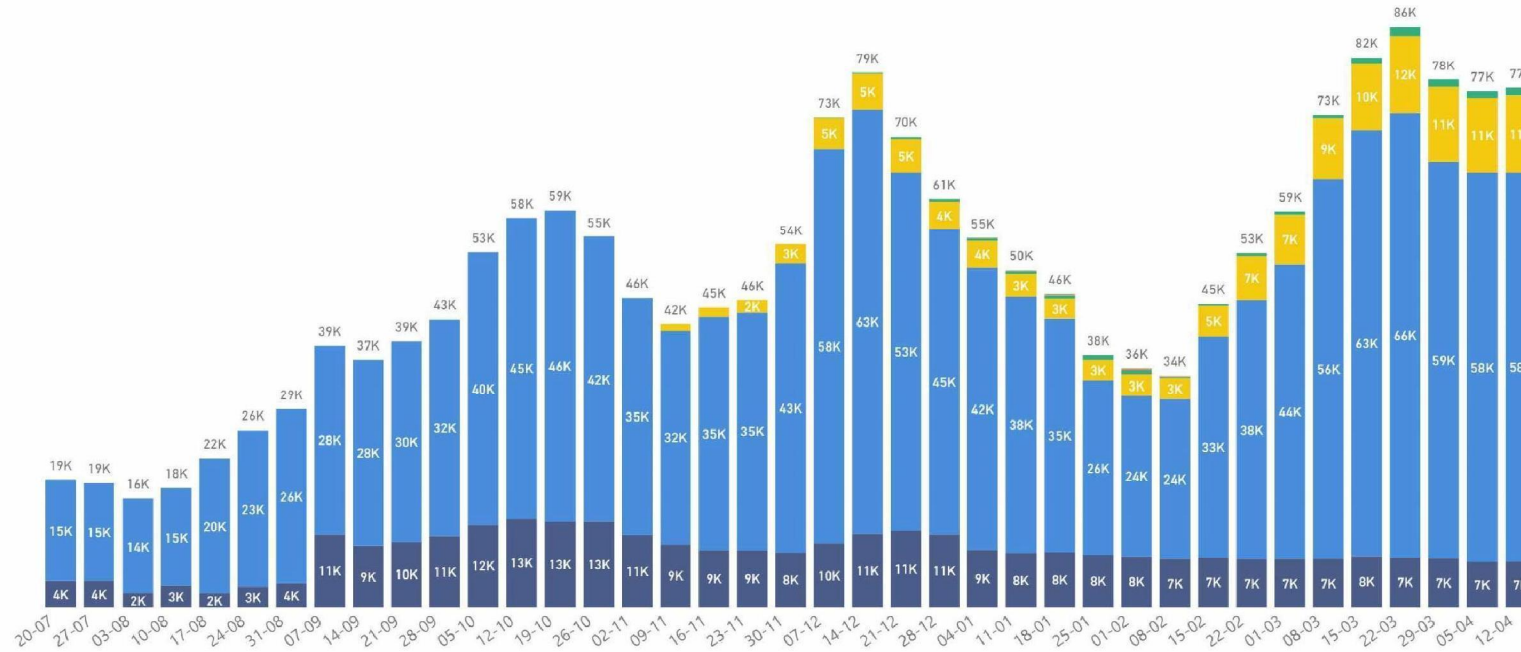


● Klinisch covid PCR ● GGD Covid PCR ● GGD Antigeen ● GGD LAMP ● GGD Ademtest

Bron: Dienst Testen, coronIT 2021-04-19; commerciële testen worden hier niet meegenomen omdat het beeld onvolledig is

Aantal afgenomen testen

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

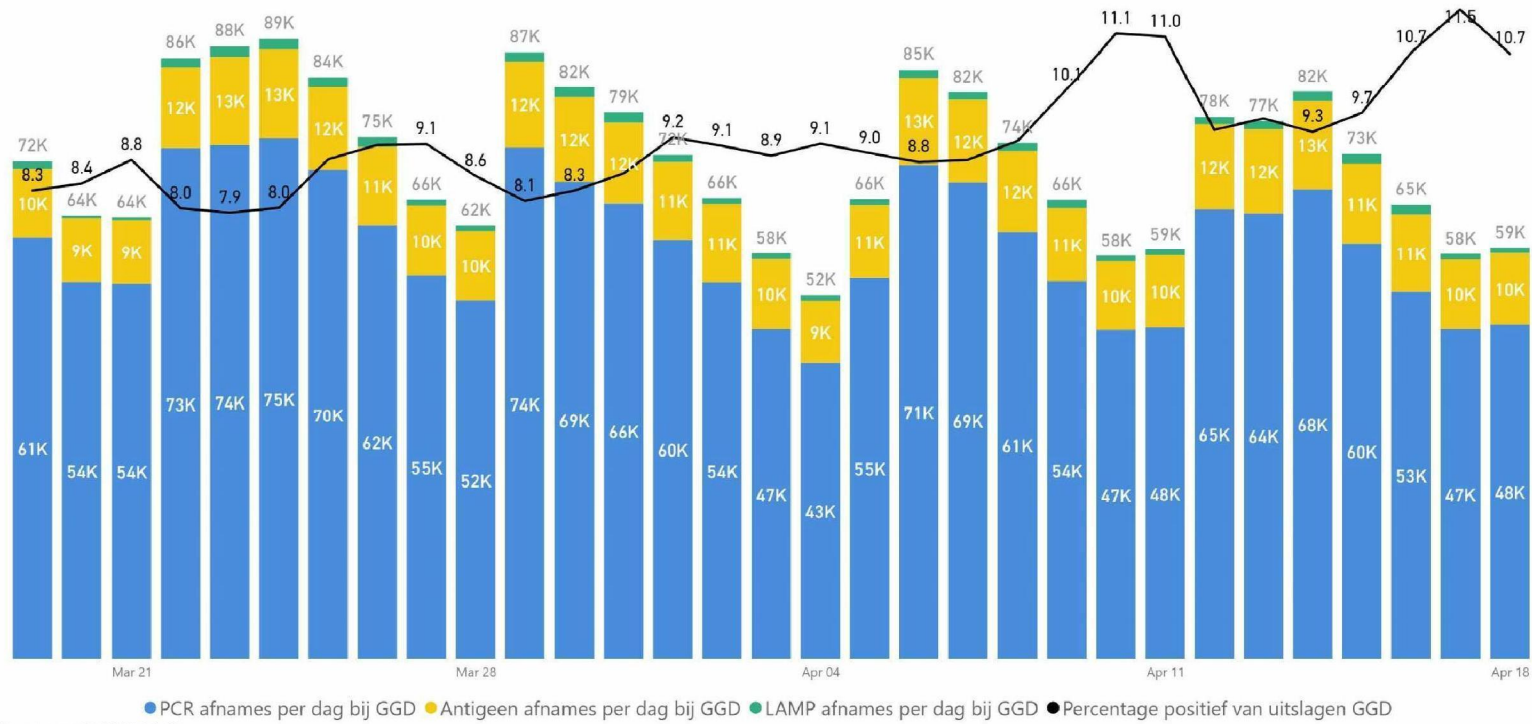

Bron: coronIT 2021-04-19


Doorlooptijden

Doorlooptijden coronIT hier weergegeven. Deze komen niet geheel overeen met de GGD monitor. Onderzoek loopt naar de verschillen


12 t/m 18 april

vertrouwelijk - alleen intern gebruik


● Gem. uren aanvraag-afname ● Gem. uren afname-uitslag ● Gem. uren uitslag-afgerond

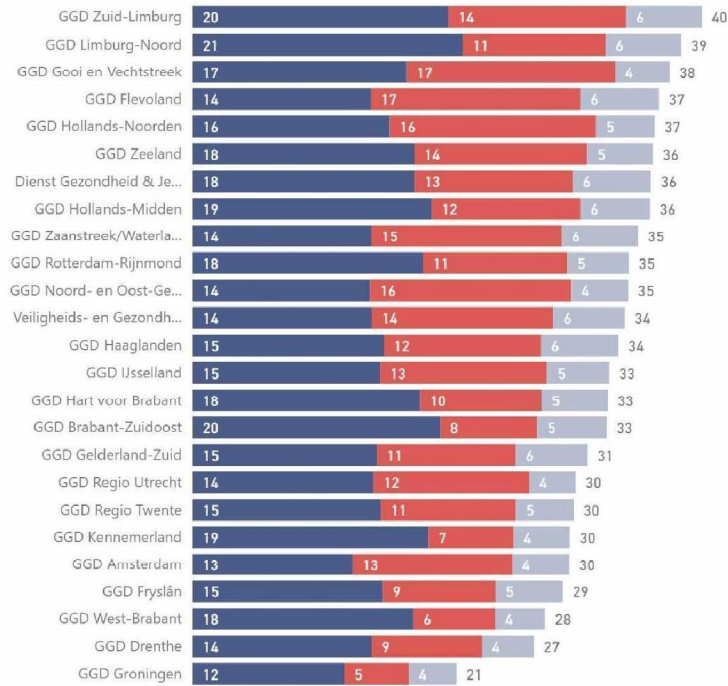

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-04-19

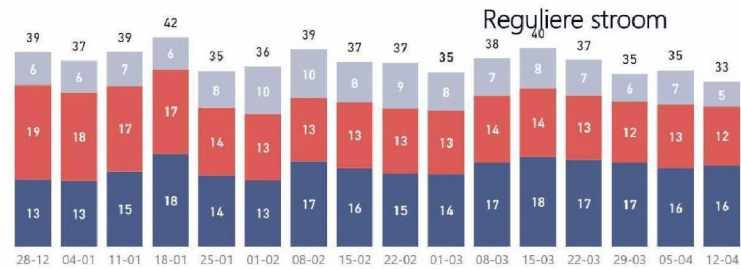

	Aanvraag tot afname	Afname tot afgerond	Uitslag tot afgerond	Totaal
Reguliere stroom	16.2	11.7	5.1	33.1
Prioriteit stroom	18.1	7.6	1.8	27.5

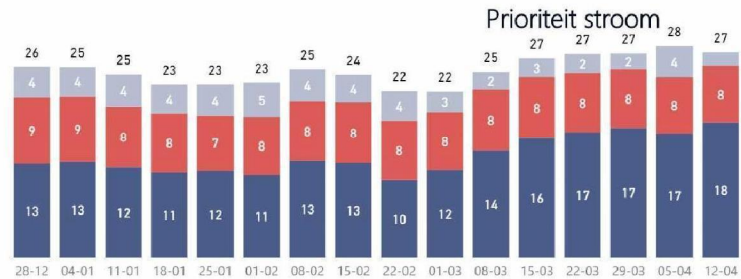


Doorlooptijden

Doorlooptijden coronIT hier weergegeven. Deze komen niet geheel overeen met de GGD monitor. Onderzoek loopt naar de verschillen

vertrouwelijk - alleen intern gebruik


Afspraak tot afname

Bron: coronIT performance dashboard: 2021-04-19

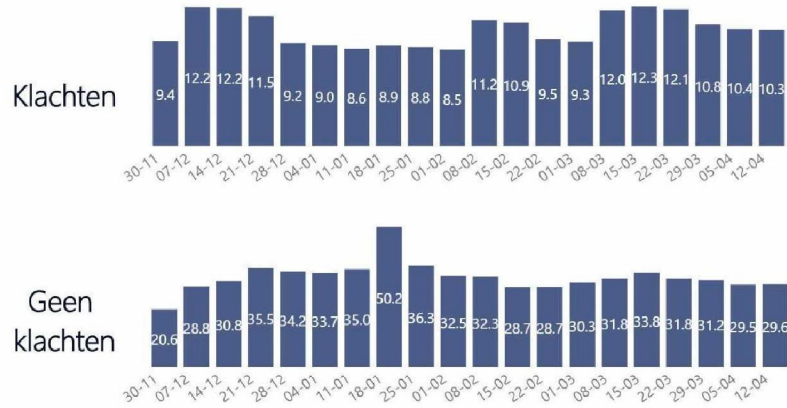

Uitslag tot afgerond


Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-04-19

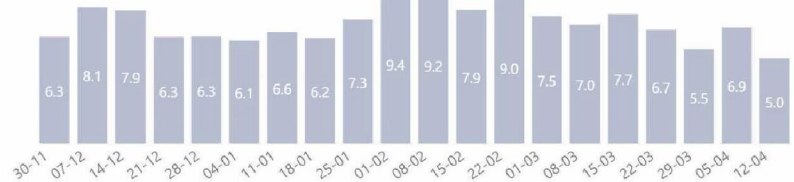


Afname tot uitslag (analyseduur)

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-04-19

Regulier
PCR

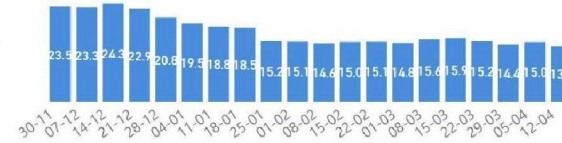

Regulier
Antigeen

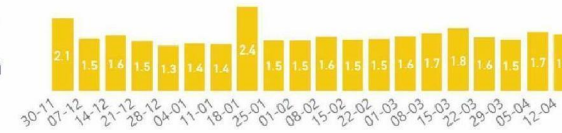


Regulier
LAMP



Regulier
Blaastest




PRIO
straat

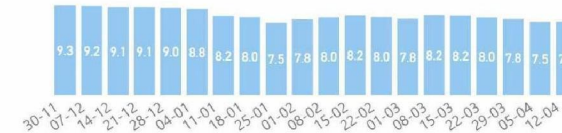

Testmix per GGD

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

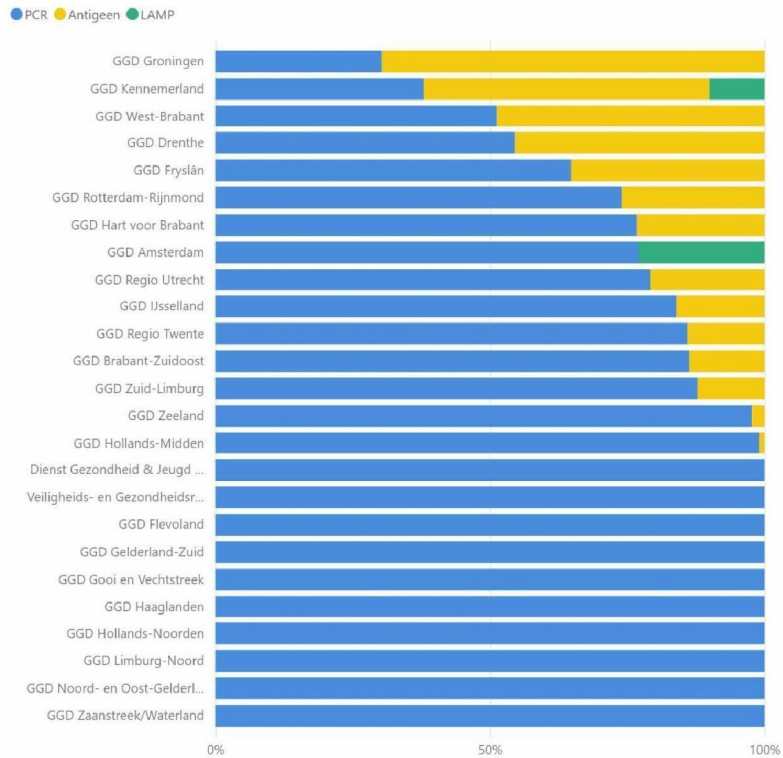


Bron: coronIT 2021-04-19

Resultaten eerste uitrol blaastest

Geen blaastesten uitgevoerd in afgelopen week
Nog in afwachting van tekenen contract


Gecontracteerde Laboratoriumcapaciteit PCR

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

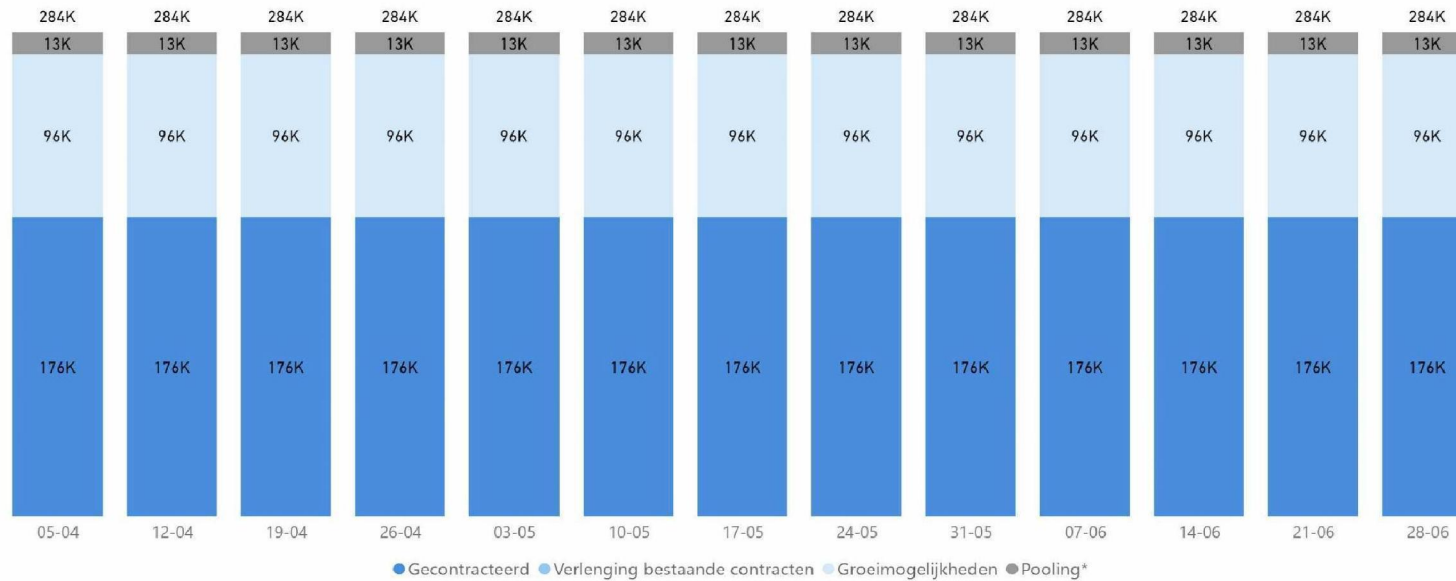


- Dit betreft alle gecontracteerde covid PCR capaciteit (voor klinische testen worden geen contracten afgesloten); * Pooling alleen mogelijk als prevalentie onder de 5% is.
- De periode van 1 april tot en met gunning van de aanbesteding (medio juli) is een overgangperiode met addenda op de huidige contracten.
- De contractlabs, met contractwaarde van 120K, hebben een garantstelling. Deze neemt stapgewijs af per maand afhankelijk van de einddatum van het oorspronkelijke contract, van 20% in april naar 10% in juni.

Bron: Dienst Testen 2021-04-19

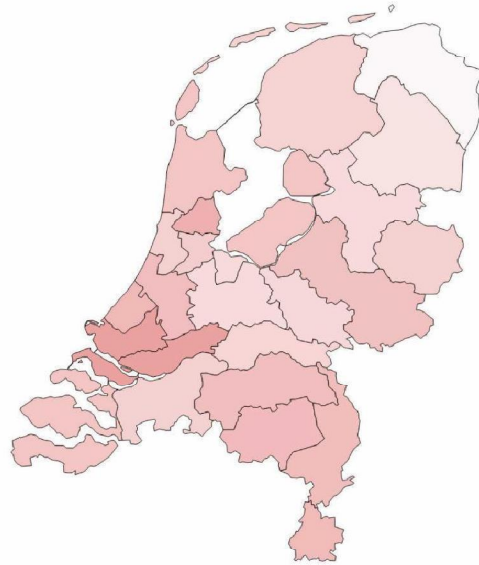

Niveau Bron en contactonderzoek
2021-04-19

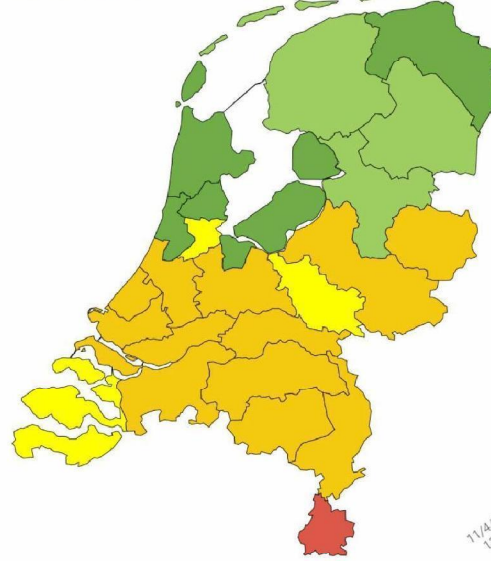

- 1 = Regulier BCO
- 1b = Regulier zonder monitoringsgesprekken
- 2 = Risicogestuurd / hoogrisico contacten
- 3 = Risicogestuurd / indexen
- 4 = Risicogestuurd / lean
- 5 = Alleen uitslagen doorbellen

Aantal GGD's per niveau




Bij hoeveel BCO's per dag moet overgeschakeld worden naar een minder intensief niveau
Op basis van optimale inzet regio's en landelijke schil. Kan dus nog per regio verschillen



Prevalentie per type Test


vertrouwelijk - alleen intern gebruik

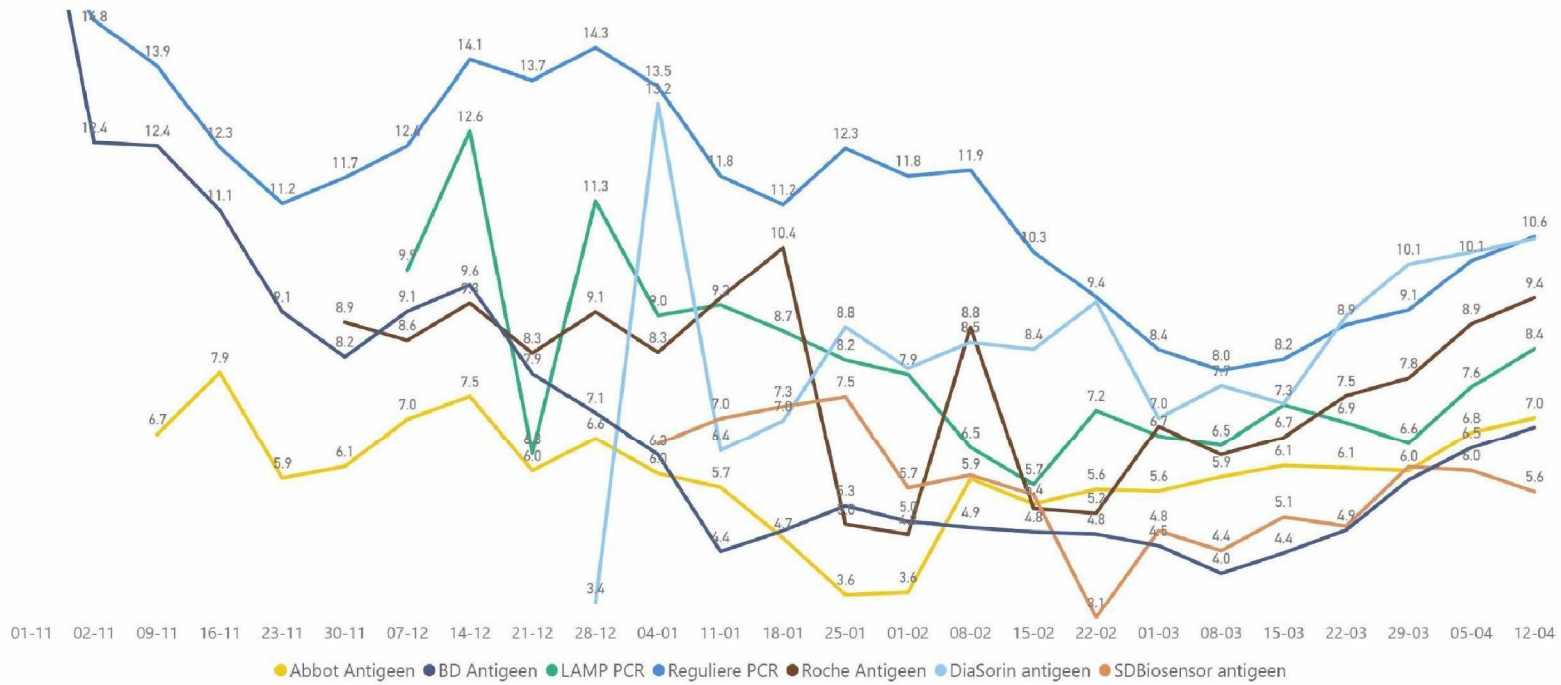

Bron: coronIT 2021-04-19

Testafnames personen met en zonder klachten

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

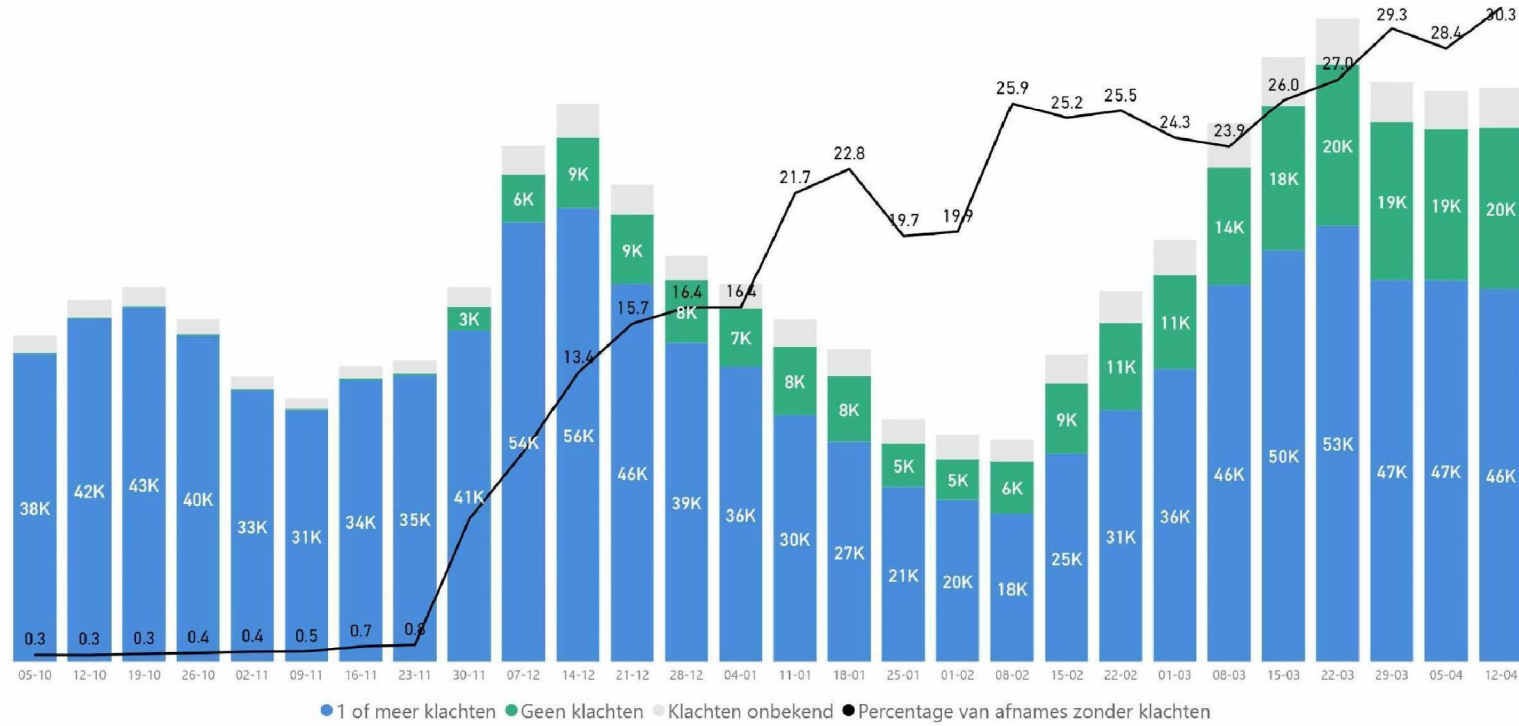


Bron: performancedashboard GGD 2021-04-19

Vraagprognose | Verwachting van de testvraag tot Maart

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Symptomatische testvraag inclusief asymptomatisch besmette verpleeghuizen

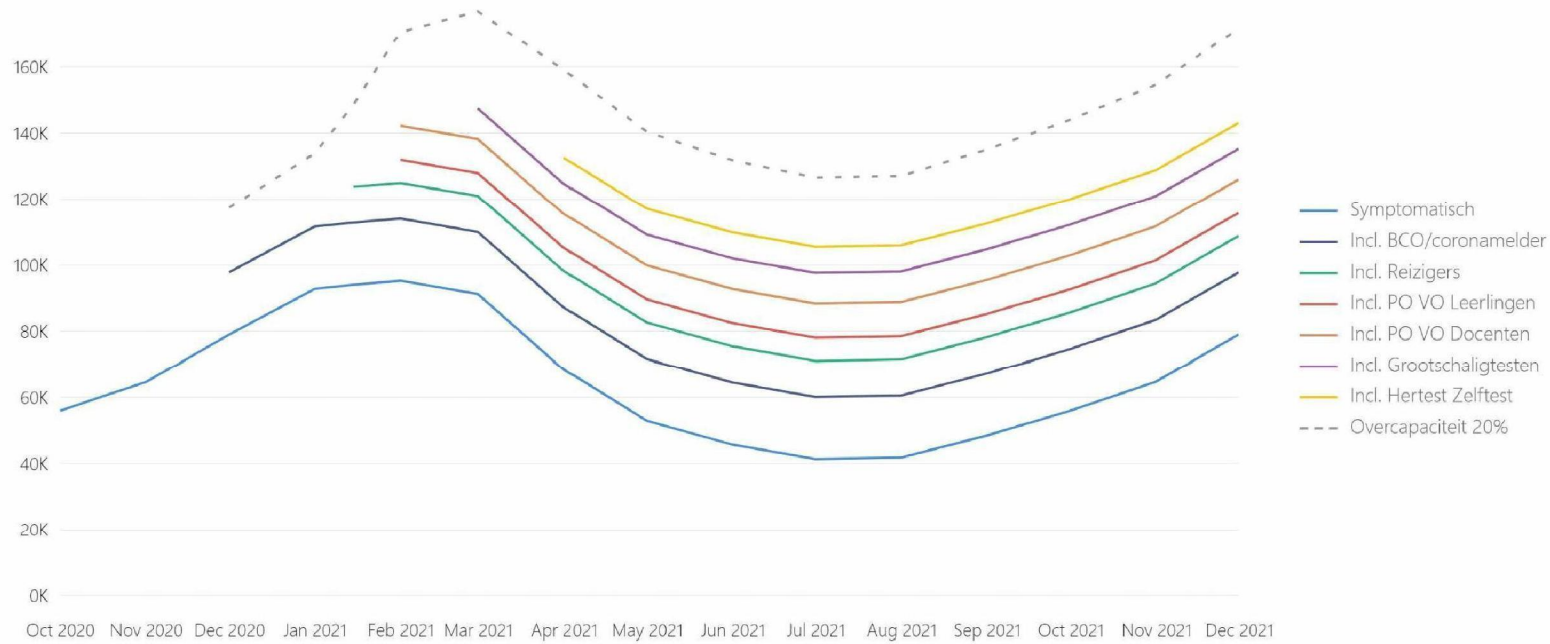

Bron: RIVM 2021-03-17

Cockpit Testen & Traceren

Informatie over de testketen waaronder afnames, doorlooptijd, BCO, capaciteit en vraag

Bijlage


22 april 2021

vertrouwelijk - alleen intern gebruik



Testen per leeftijdsgroep

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

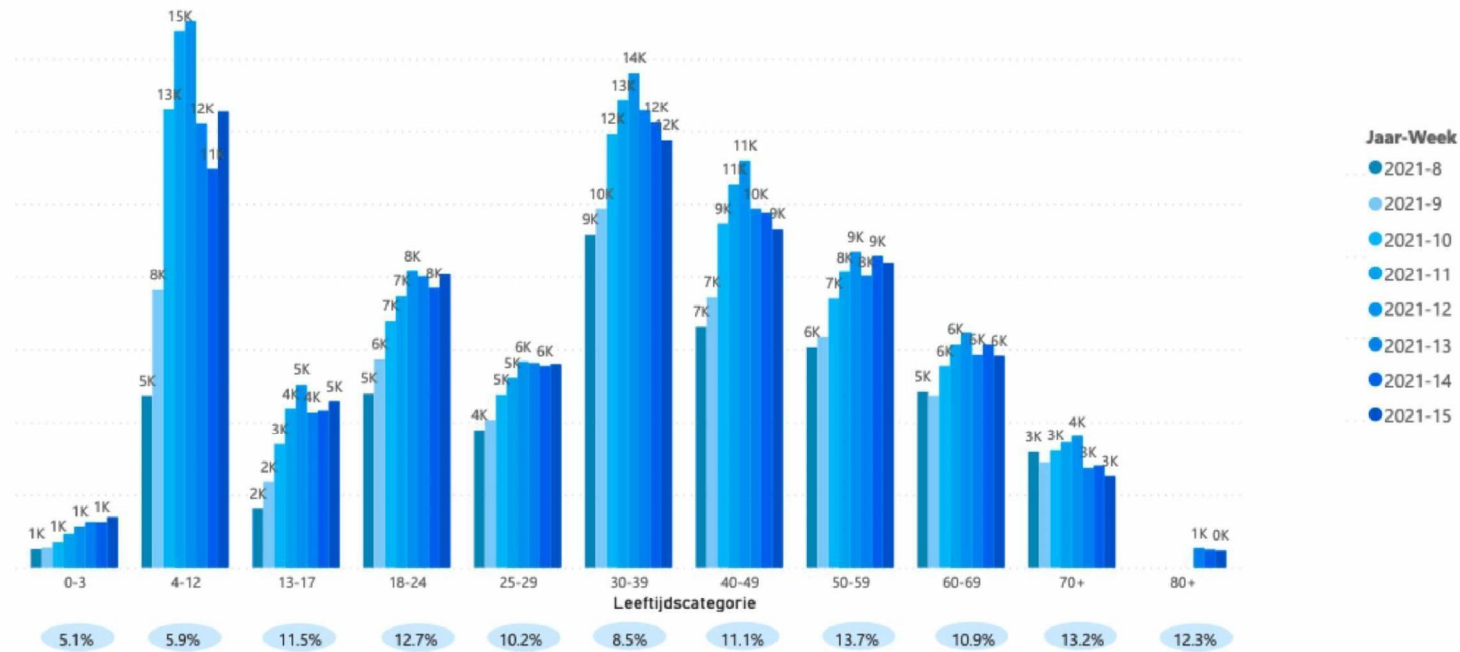


- Vorige week nog daling bij kinderen, -10%, nu stijging van 14%
- Andersom bij 50+, daar was vorige week een stijging te zien, maar nu juist een daling

Bron: RIVM 2021-04-20

Reizigers uit het Buitenland

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

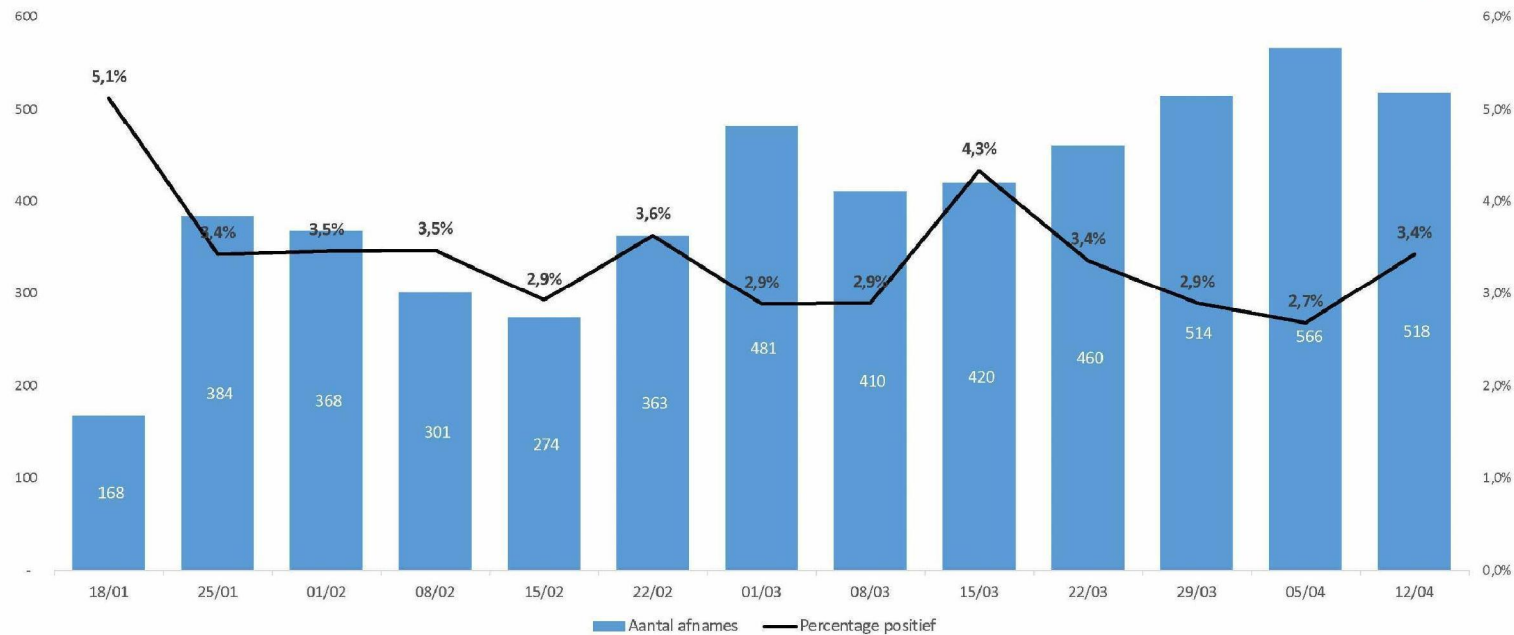


- Aantal testuitslagen van personen die minder dan 14 dagen geleden uit het buitenland zijn teruggekomen en zich zonder klachten laten testen
Afgelopen week gemiddeld 518 testafnames per dag, prevalentie 3,4%
- Piekdag sinds januari (invoering beleid) 9 april met 760 testafnames

Bron: GGD 2021-04-19

Hertest Zelftest

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

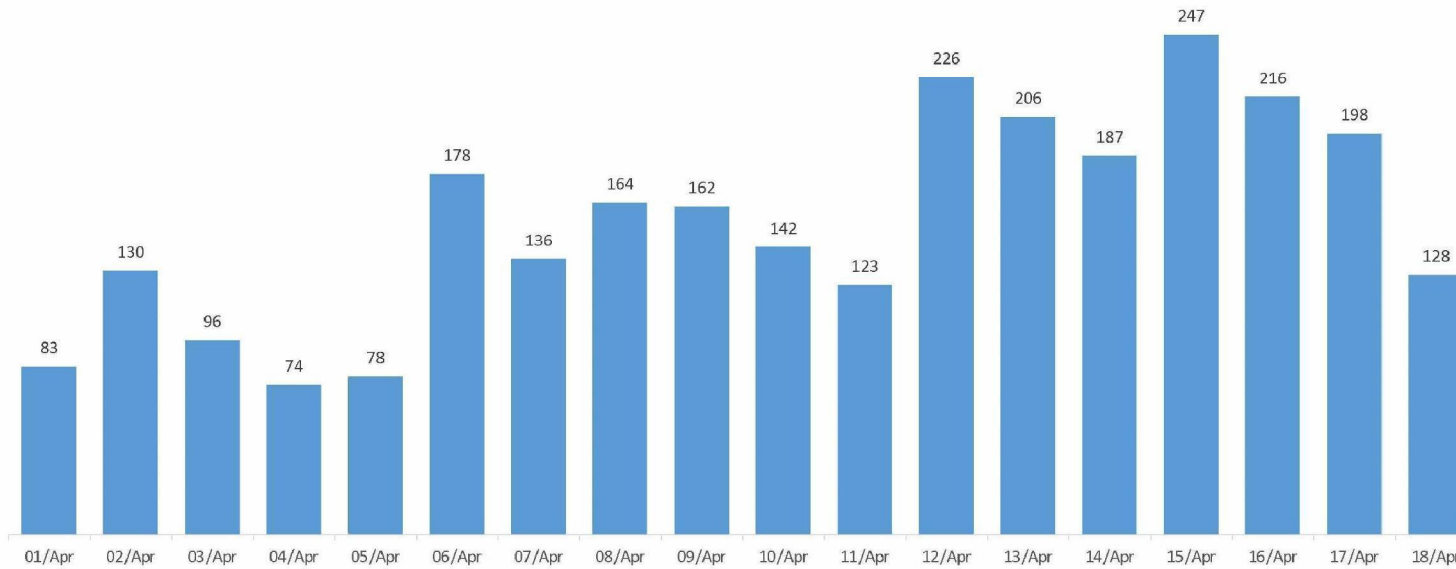

- Aantal mensen dat belt voor een testafspraak nav. een positieve zelftest
- Afspraak nav positieve zelftest wordt nog niet geregistreerd bij mensen die online afspraak maken
- Daarnaast is het nog niet bekend of deze mensen ook daadwerkelijk positief testen. Grotere aantallen kunnen invloed gaan hebben op het aantal positieven en de berekening van het percentage positief in de populatie


Bron: GGD 2021-04-19

Voorraad Antigeen testen en uitlevering Spoor 2

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

32,3
Miljoen op
voorraad

Voorraadstand antigeen testen

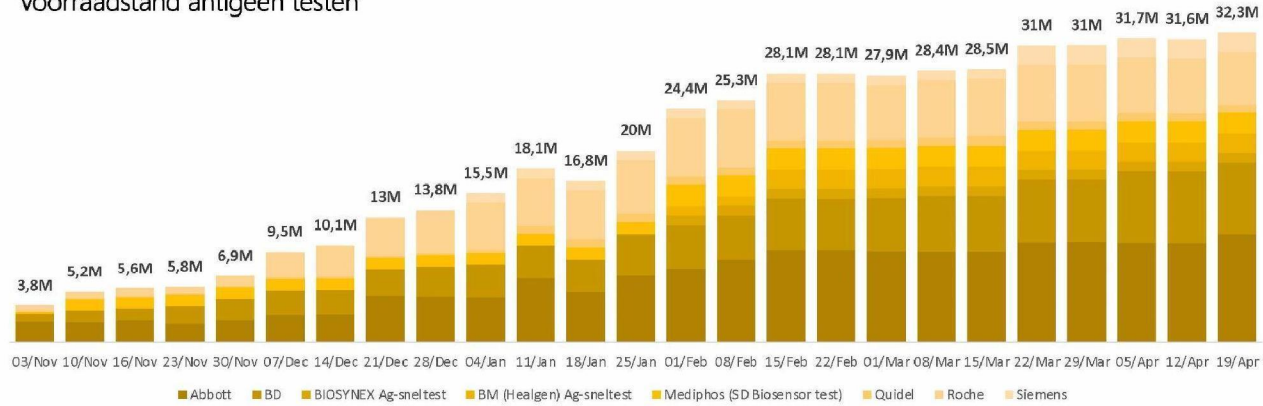

1,9
Miljoen
testen
uitgeleverd

Aantal uitgegeven antigeen testen



Bron: Dienst Testen (LCH) 2021-04-19