

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e
 (5.1.2e) [redacted] 5.1.2e @igj.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @sabagov.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 5/6/2020 1:05:13 PM
Subject: RE: 20200427Project
Received: Wed 5/6/2020 1:05:14 PM

Beste allen,

Gister heb ik contact gehad met Cepheid, precies hier over.
 Dit moet nog wel verder uitgewerkt worden. Momenteel hebben zij een run op SARS-CoV-2 cartridges en apparatuur.
 De vraag is uiteraard wat er precies geplaatst moet worden op de eilanden, wat de verwachte monsterstromen zijn.
 Dit heeft allemaal invloed op het kostenplaatje.

- 2 of 4 module machine (nieuw of refurbished)
- Bij behorende onderhoudscontracten
- Mogelijk C360 cloud software voor trouble shooting (kosten plaatje)
- Afname van cartridges mogelijk per 24 of 48 kits (6 kits a 60 cartridges per over doos) (wie gaat dit afnemen, RIVM of de eilanden zelf?)


Ik zal op een later moment naar het voorstel kijken, dat weten jullie voor nu wat de stand van zaken zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Division of Virology, Centre for Infectious Disease Control
 National Institute for Public Health and the Environment
 P.O. Box 1
 3720 BA, Bilthoven
 The Netherlands

Mobile: +31 [redacted] 5.1.2e
 Phone: +31 [redacted] 5.1.2e
 E-mail: [redacted] 5.1.2e @rivm.nl

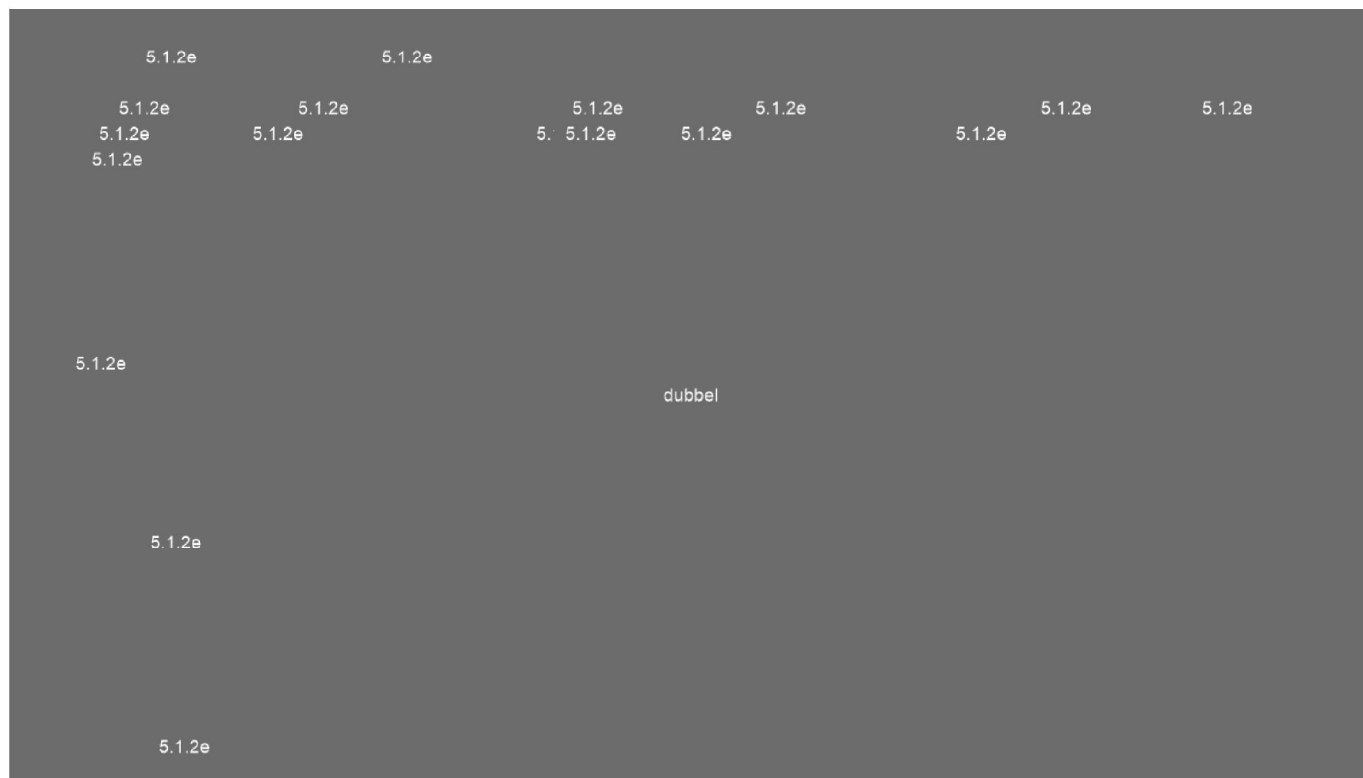

2 - 2

dubbel