

- Aantal afgenomen testen in GGD straten afgenomen (23k naar 21k gemiddeld per dag)
- Voornamelijk daling van testafnames in de leeftijdscategorie 4-12 jaar (-40%) en van personen zonder klachten
- Percentage positieve testen in GGD straten gedaald van 8% naar 7,4%, ook in absolute aantallen (1869 p.d. naar 1559 p.d.)
- BCO in alle regio's in fase 1 of 1b

Cockpit Testen & Traceren

Informatie over de testketen waaronder afnames, doorlooptijd, BCO, capaciteit en vraag

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

30 september 2021



20.975

-8.7%

GGD Afnames p.d.

3.060

Afnames p.d. Klinisch

7,4%

8,0%
(1869)

(1559 positieven p.d.)
%positief bij de GGD

Doorlooptijden (hr)
voor de reguliere
teststroom


13,9
11,3
Aanvraag tot
afname

10,5
10,6
Afname tot
uitslag

6,0
5,3
Uitslag tot
afgerond


30,4
27,2
Totaal

Capaciteitsprognose, vraagprognose en realisatie aantal testen in de keten

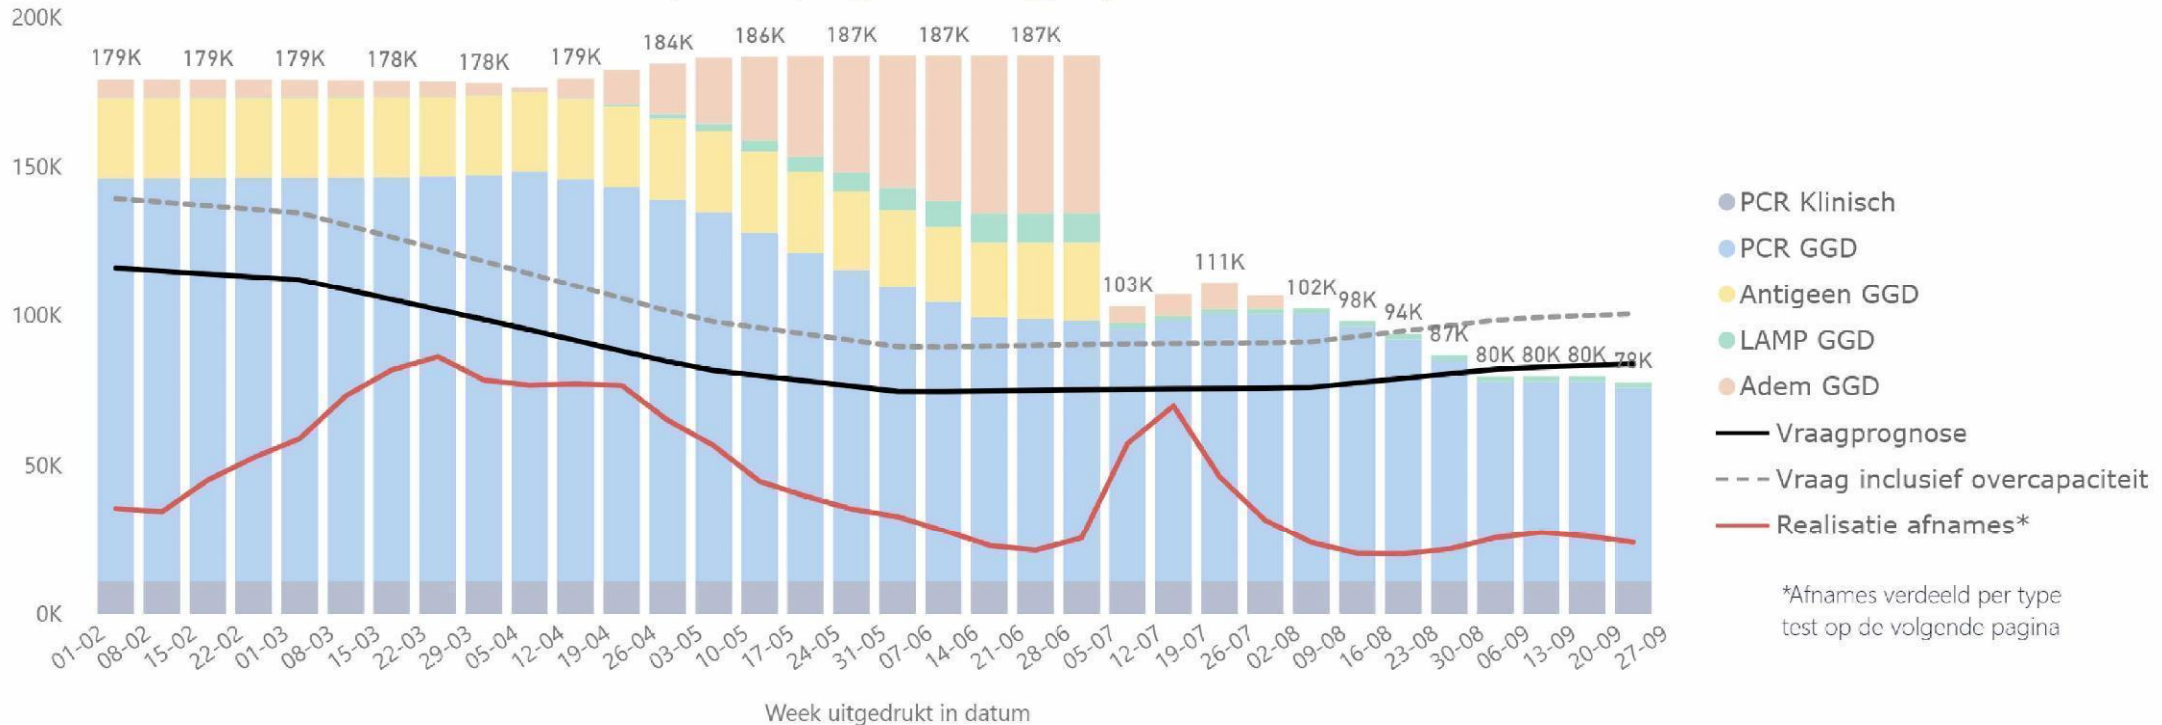

*Afnames verdeeld per type test op de volgende pagina

Aantal afgenomen testen gemiddeld per dag

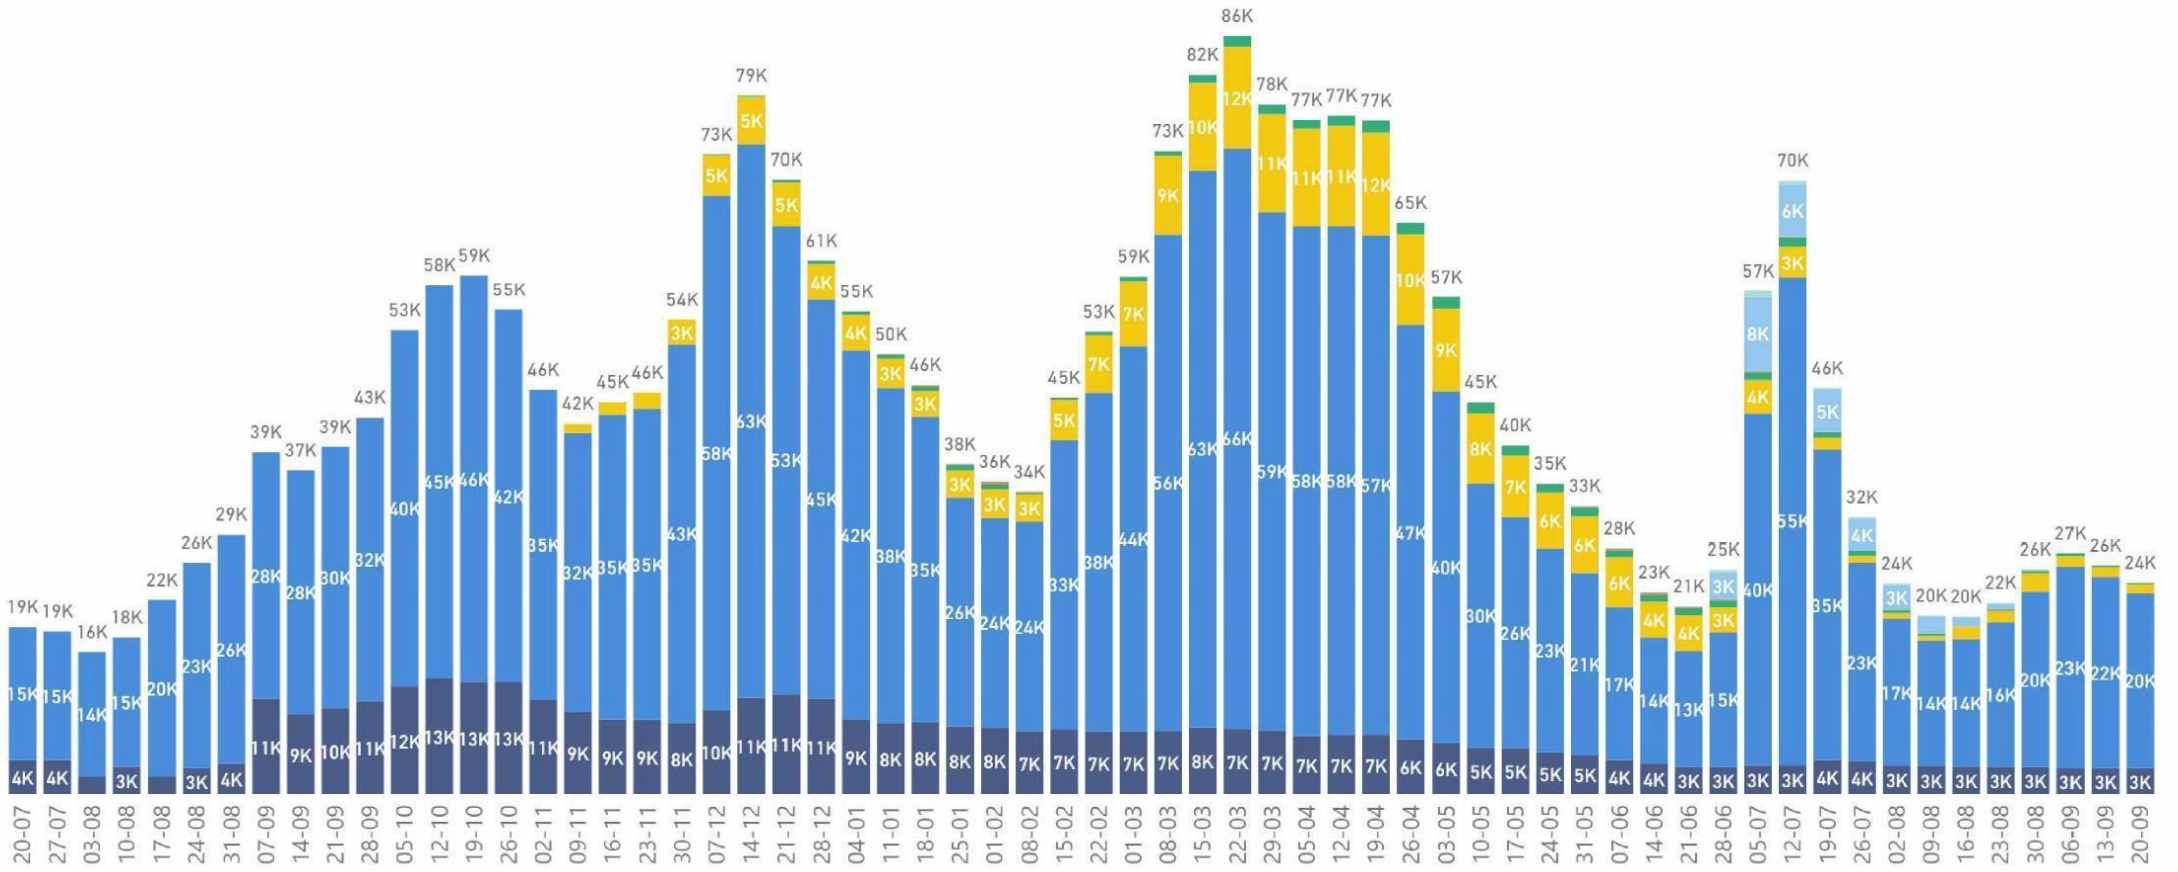


● Klinisch covid PCR ● GGD Covid PCR ● GGD Antigeen ● GGD LAMP ● GGD Ademtest ● AantalAfnamesPCRReis ● AantalAfnamesLAMPReis

Bron: GGDGhor 2021-09-27, Dienst Testen 2021-09-27 *Per 1 juli 2021 verstrekken laboratoria 1x per 2 weken klinische cijfers. Tussen 28 juni 2021 en 1 september 2021 waren uitgaande reizigers geïncludeerd. Commerciële testen worden hier niet meegenomen omdat het beeld onvolledig is.

Aantal afgenomen GGD testen

vertrouwelijk - alleen intern 986852

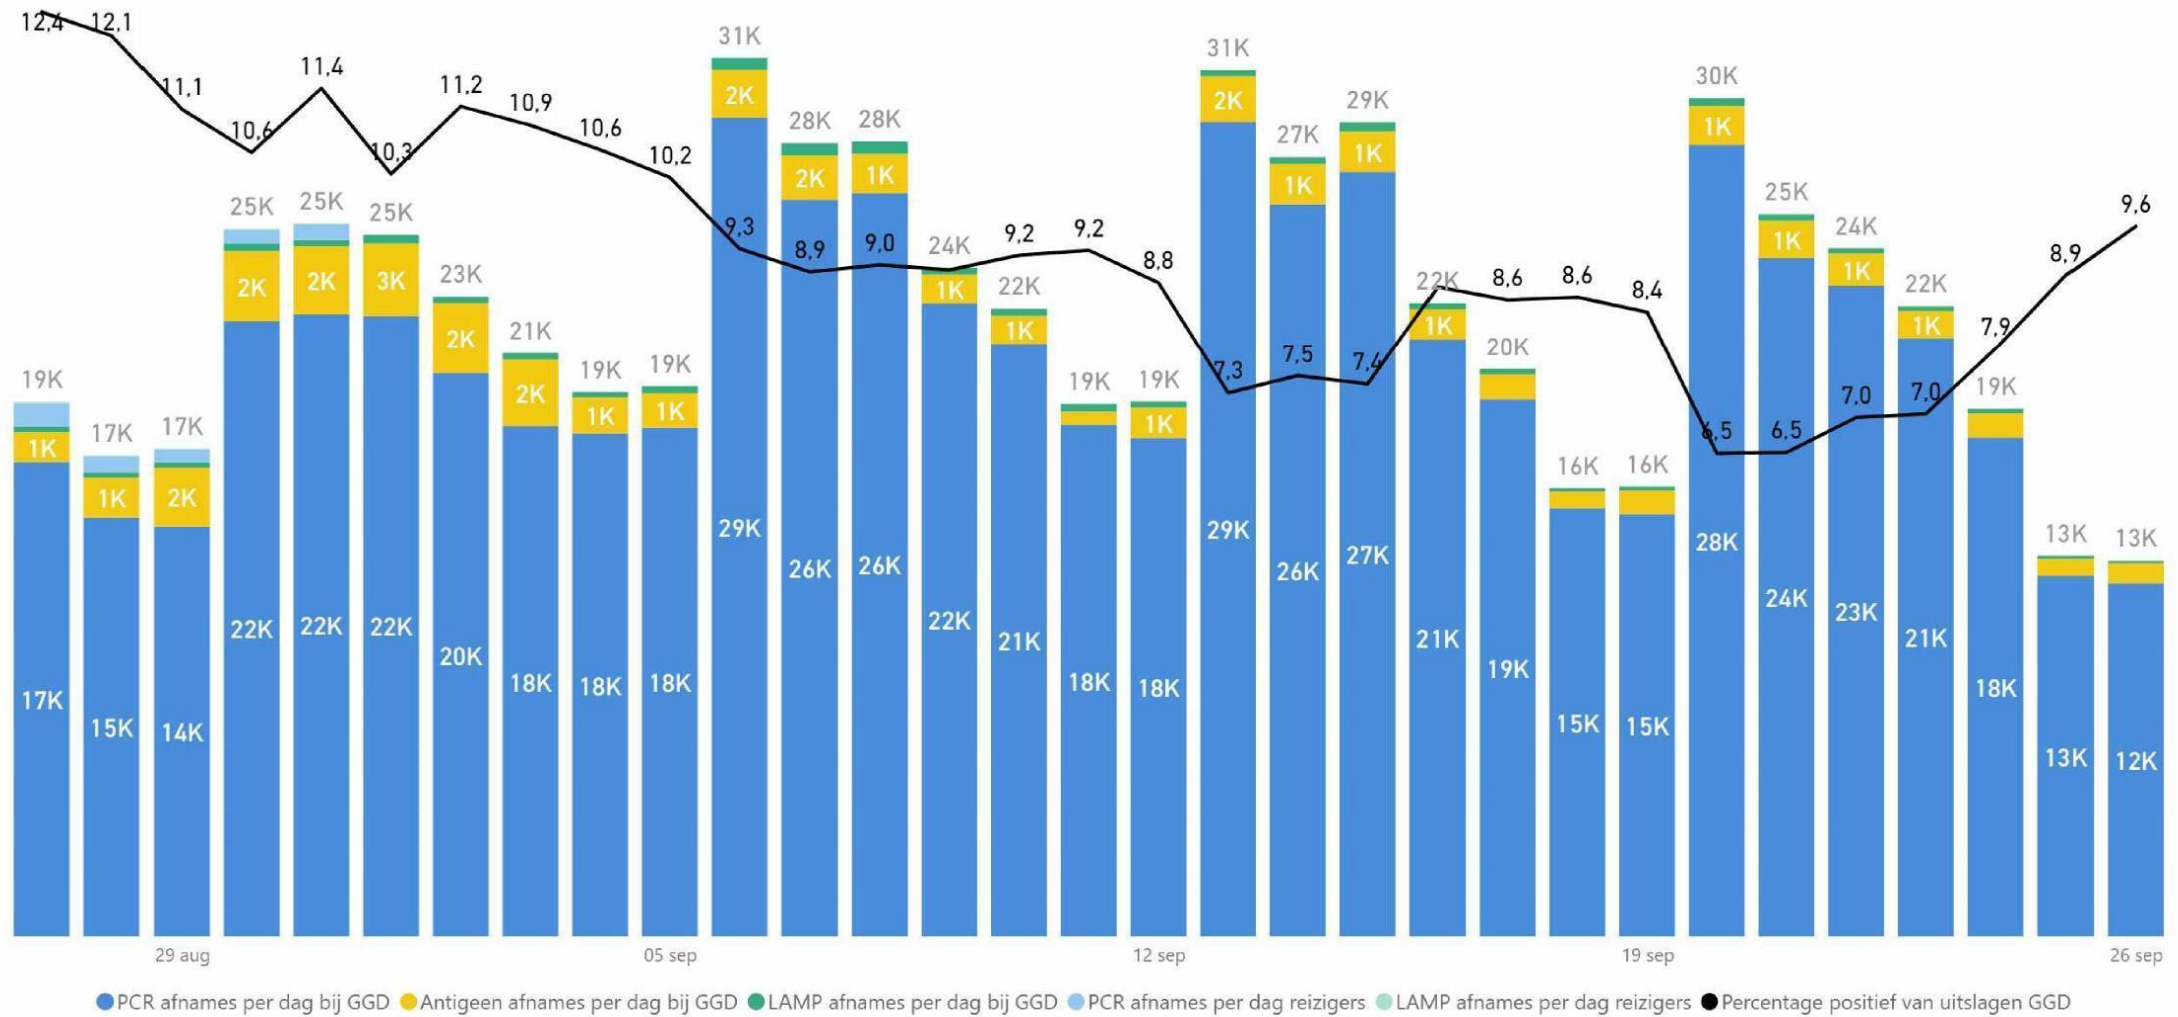



Bron: coronIT 2021-09-27

Doorlooptijden


Gemiddelde doorlooptijden worden hier weergegeven. Deze komen niet overeen met mediaan uit de GGD monitor.

20 september t/m 26 september
 vertrouwelijk - alleen intern

DLTAfspraakAfname DLTAfnameUitslag DLTUitslagAfgerond

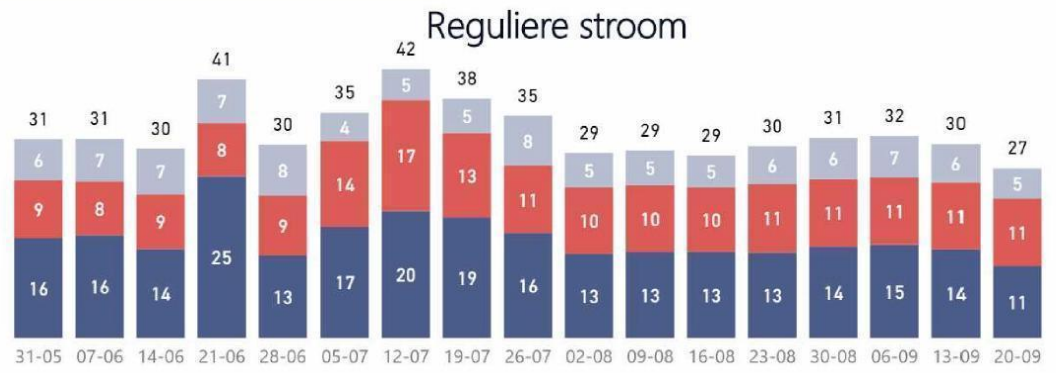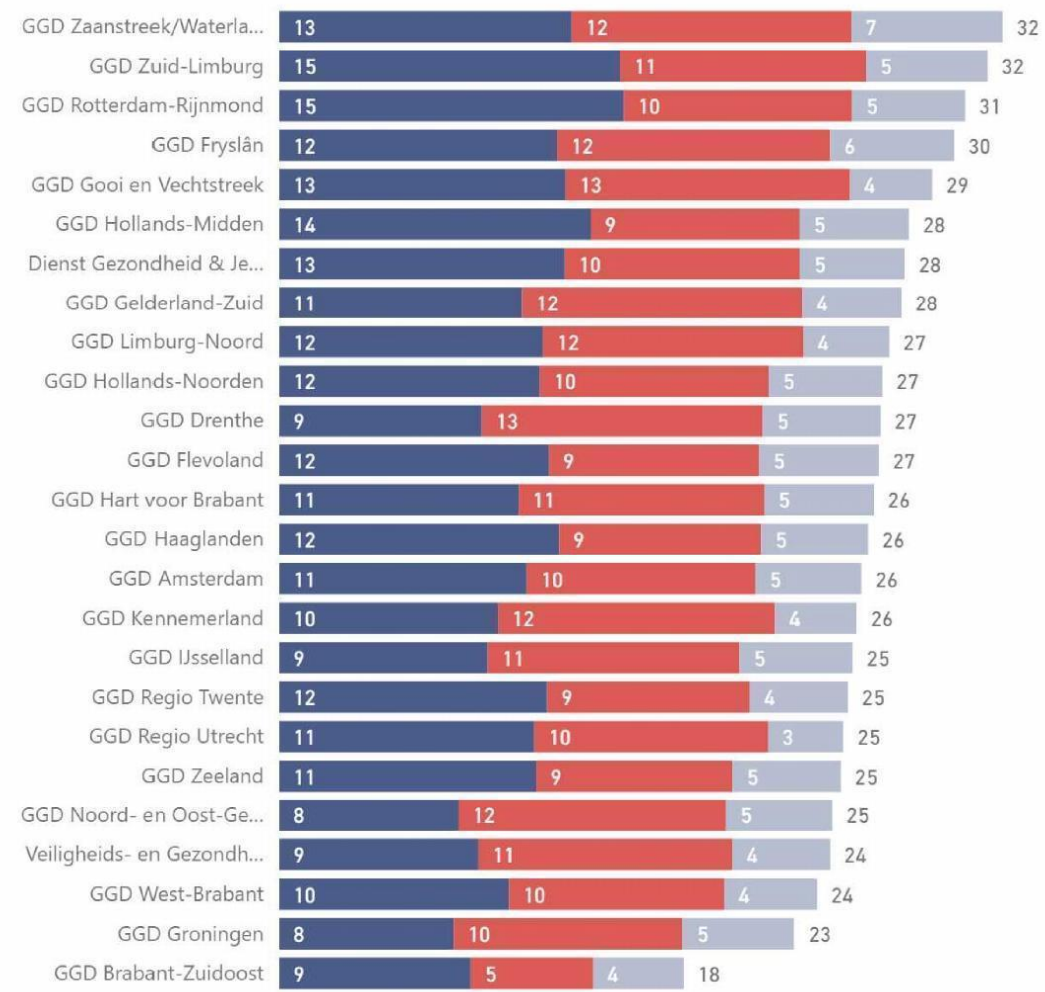

	Aanvraag tot afname	Afname tot Uitslag	Uitslag tot afgerond	Totaal
Reguliere stroom	11,3	10,6	4,7	26,6
Prioriteitstroom	11,2	7,2	1,7	20,1

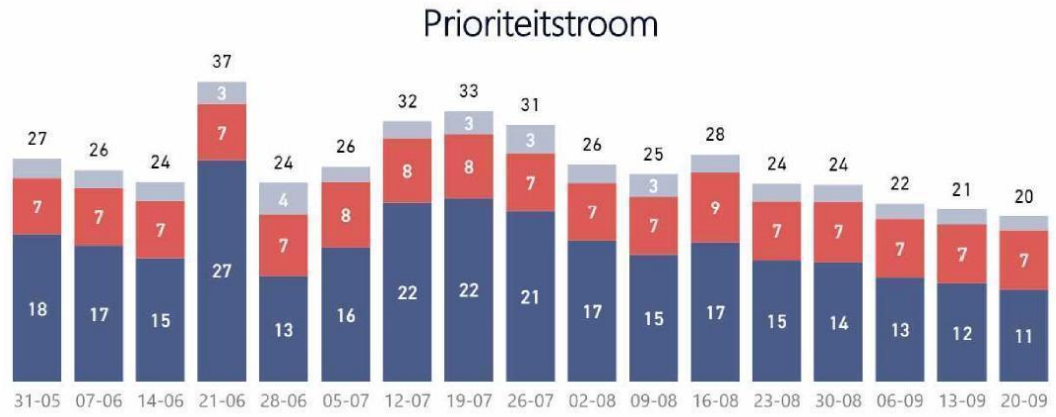

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-09-27



Doorlooptijden

Gemiddelde doorlooptijden worden hier weergegeven. Deze komen niet overeen met mediaan uit de GGD monitor.

vertrouwelijk - alleen intern 986852


Afspraak tot afname

Bron: coronIT performance dashboard: 2021-09-27

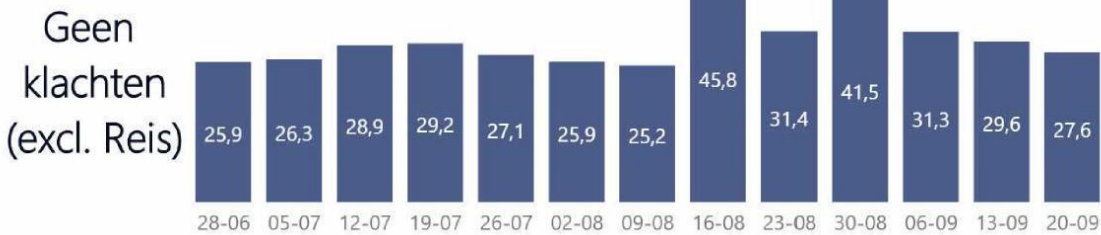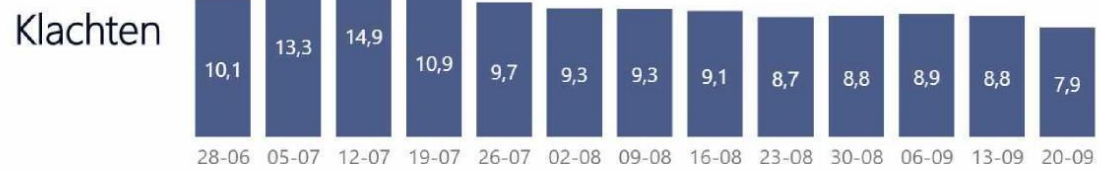






Uitslag tot afgerond

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-09-27

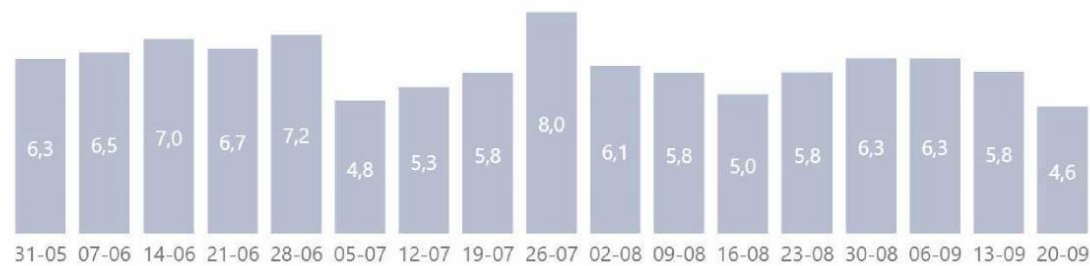


Afname tot uitslag (analyseduur)

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-09-27

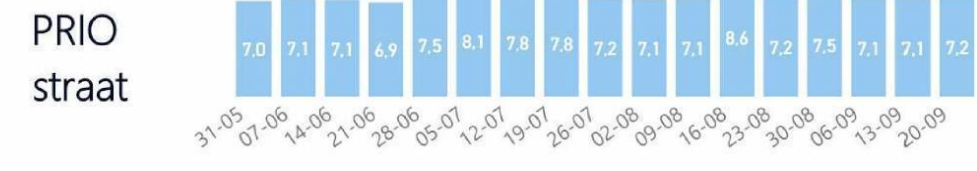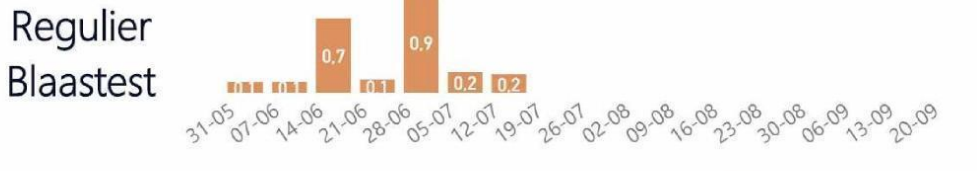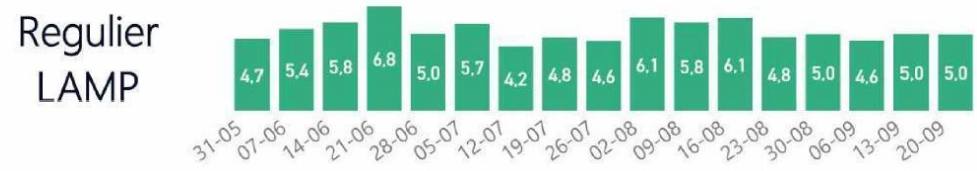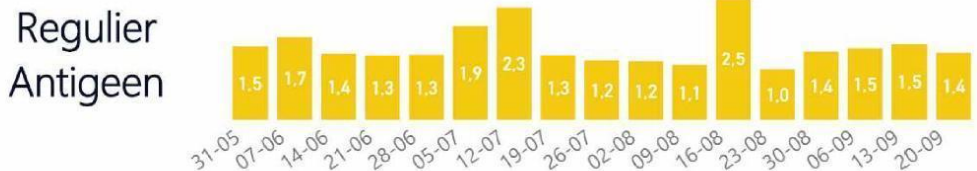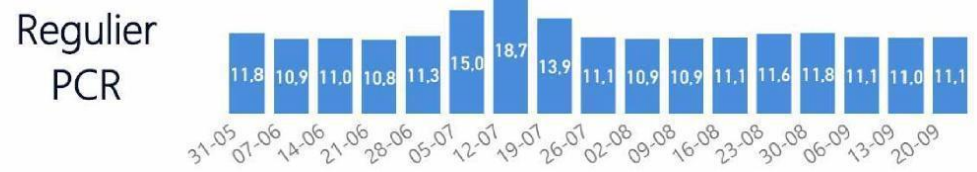


Ontwikkeling Laboratoriumcapaciteit PCR

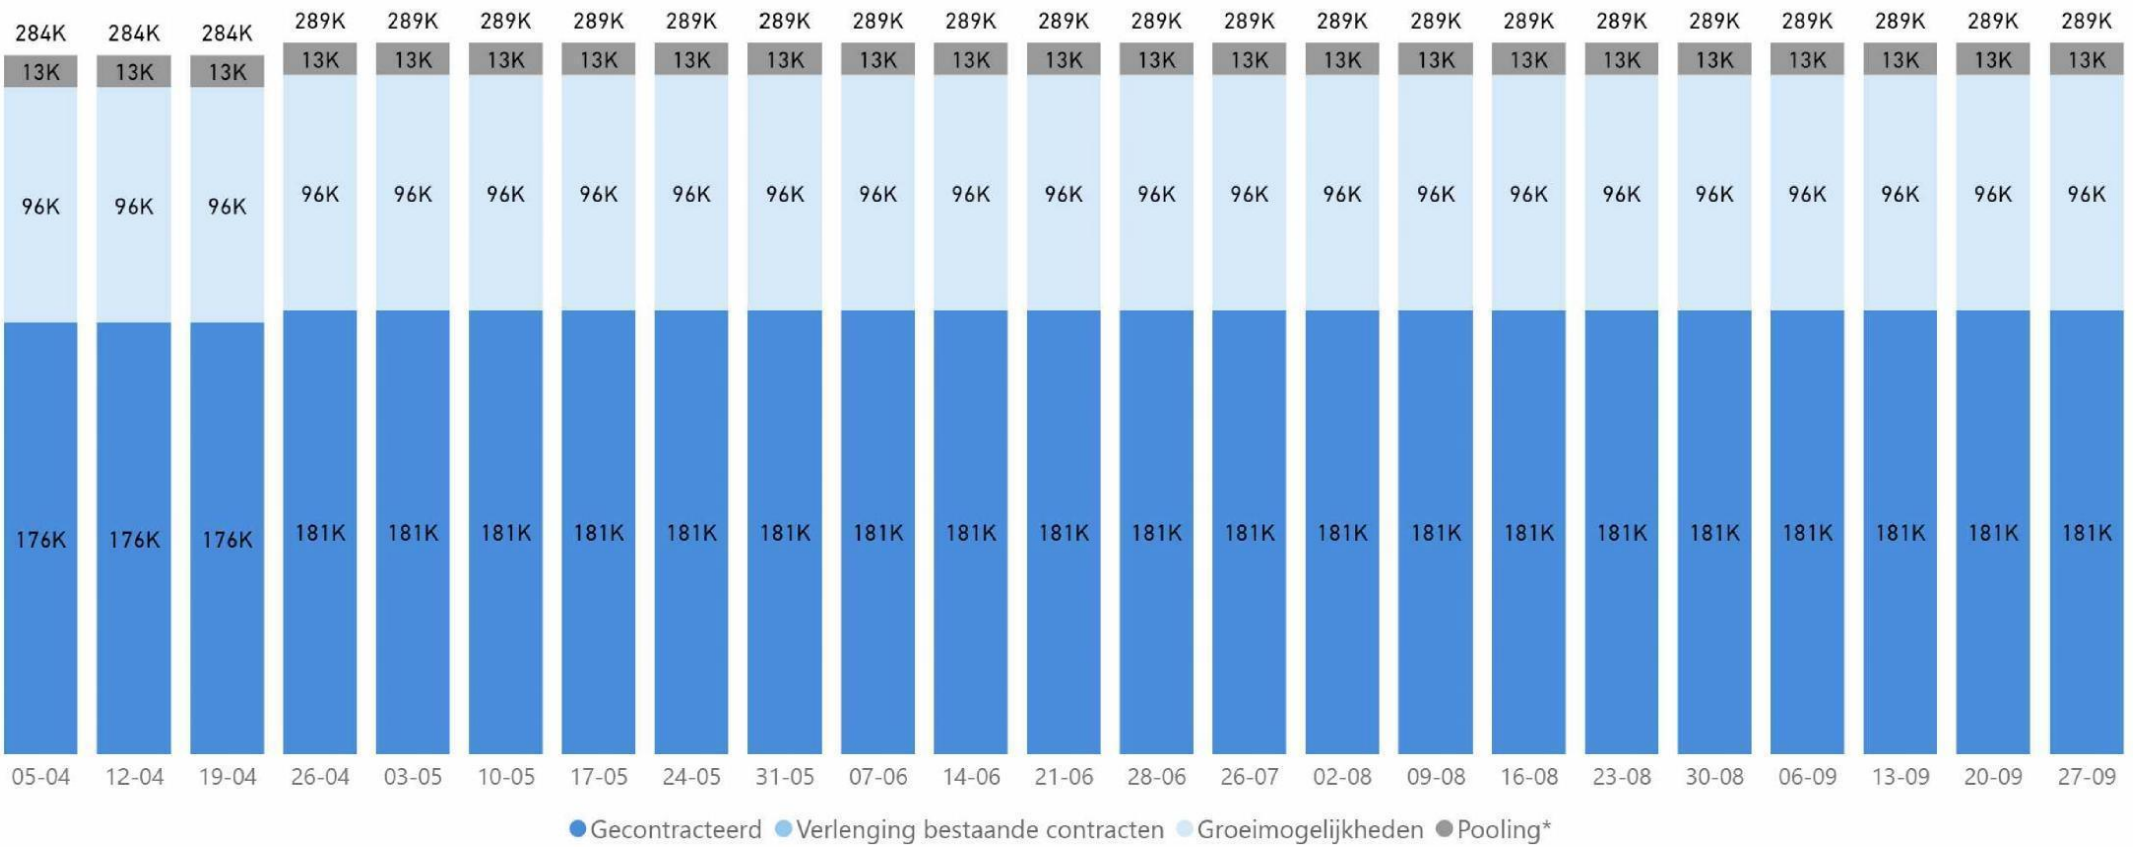

- Dit betreft alle gecontracteerde covid PCR capaciteit (voor klinische testen worden geen contracten afgesloten); * Pooling alleen mogelijk als prevalentie onder de 5% is.
- De periode van 1 april tot en met gunning van de aanbesteding (medio augustus) is een overgangperiode met addenda op de huidige contracten.
- De contractlabs, met contractwaarde van 120K, hebben een garantstelling van 10%.

% positief in teststraten

20 september t/m 26 september

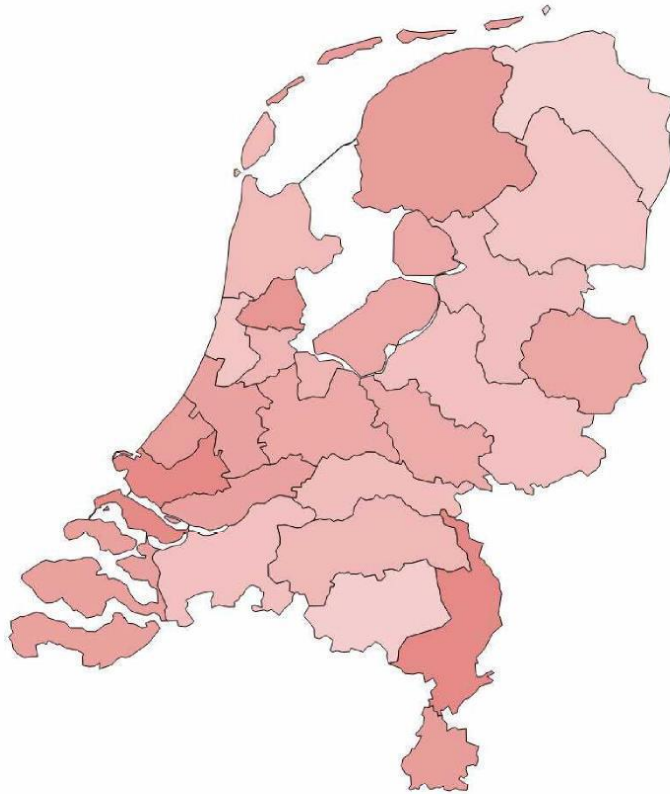

0% 15%

Bron en contactonderzoek

vertrouwelijk - alleen inter 986852 ik

Niveau Bron en contactonderzoek
2021-09-23




- 1 = Regulier BCO
- 1b = Regulier zonder monitoringsgesprekken
- 2 = Risicogestuurd / hoogrisico contacten
- 3 = Risicogestuurd / indexen
- 4 = Risicogestuurd / lean
- 5 = Alleen uitslagen doorbellen

Aantal GGD's per niveau




Percentage positief per type Test

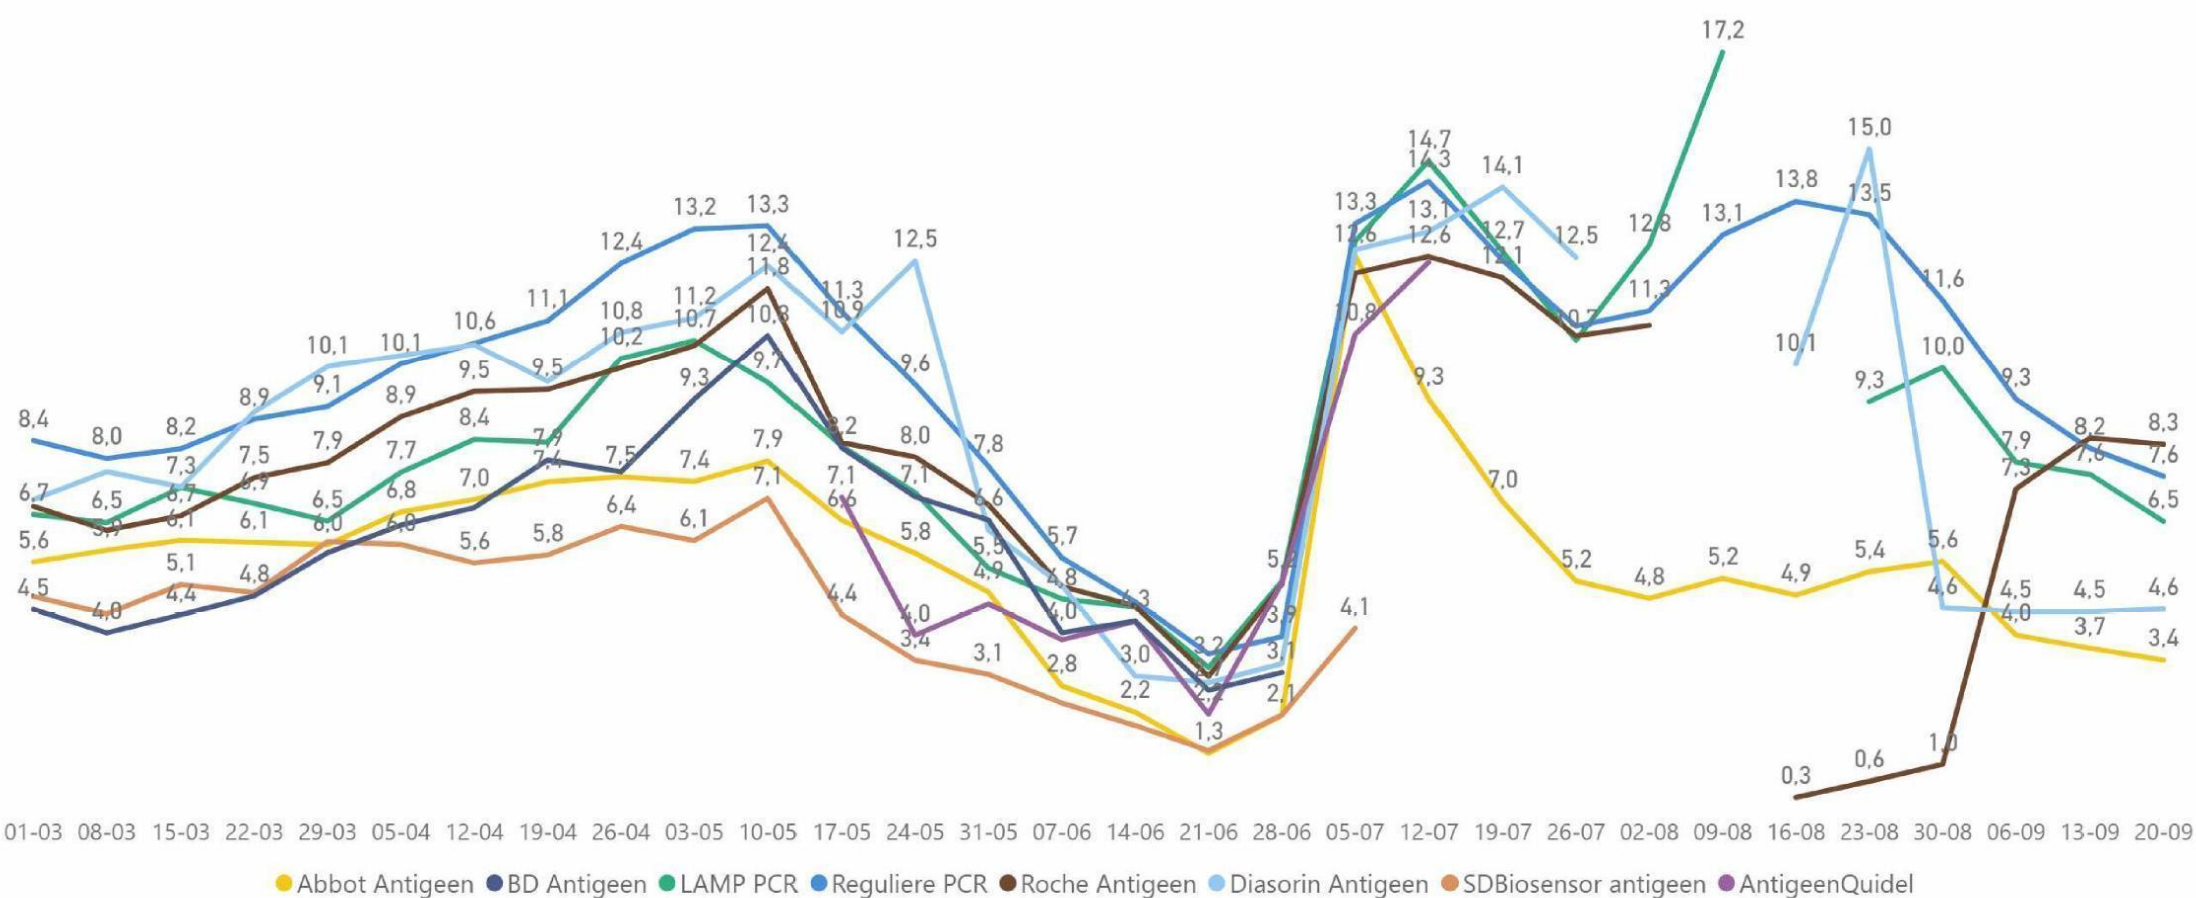


Belangrijke opmerking: Het percentage positief per type test is niet alleen afhankelijk van de sensitiviteit van de test, maar ook van de populatie die de test krijgt. Sommige type testen worden op slechts enkele locaties gebruikt, waardoor vergelijking van de het percentage positief alleen mogelijk is als de verschillende testen per afnamelocatie worden vergeleken. Hier worden alleen testen getoond met meer dan 500 uitslagen per week.

Testafnames met of zonder klachten excl. reizigers

Testafnames met of zonder klachten opgegeven

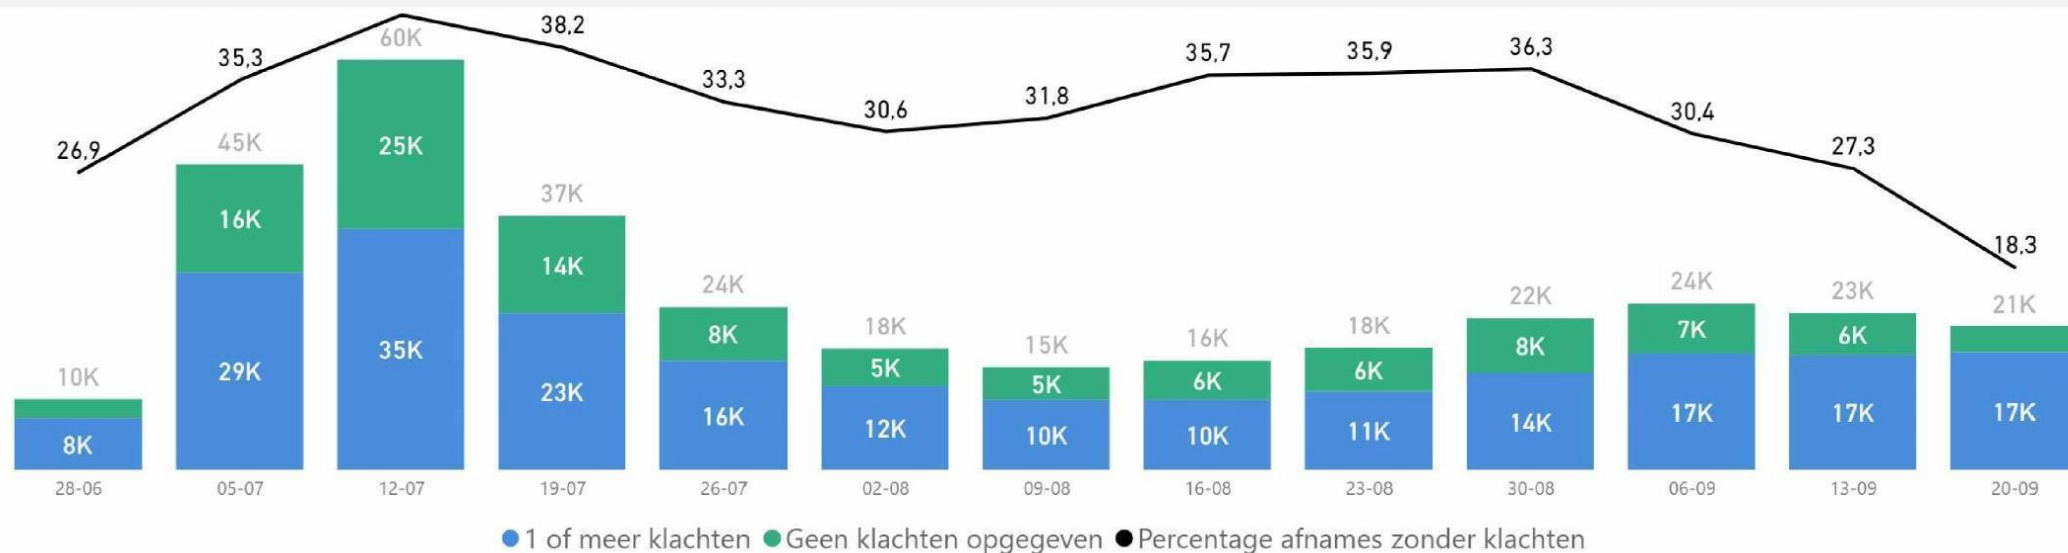


Testuitslagen zonder klachten opgegeven, wel of geen onderdeel van BCO

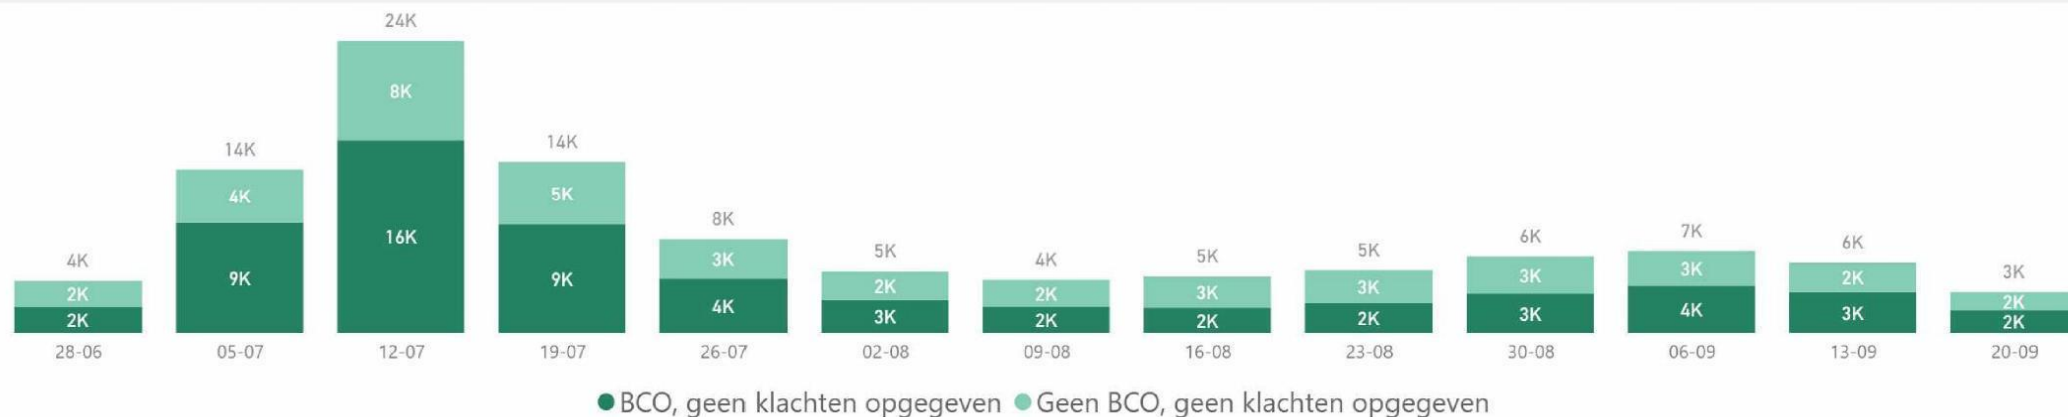


Testmix per GGD en testafnames reizigers

Verdeling testsoort per GGD

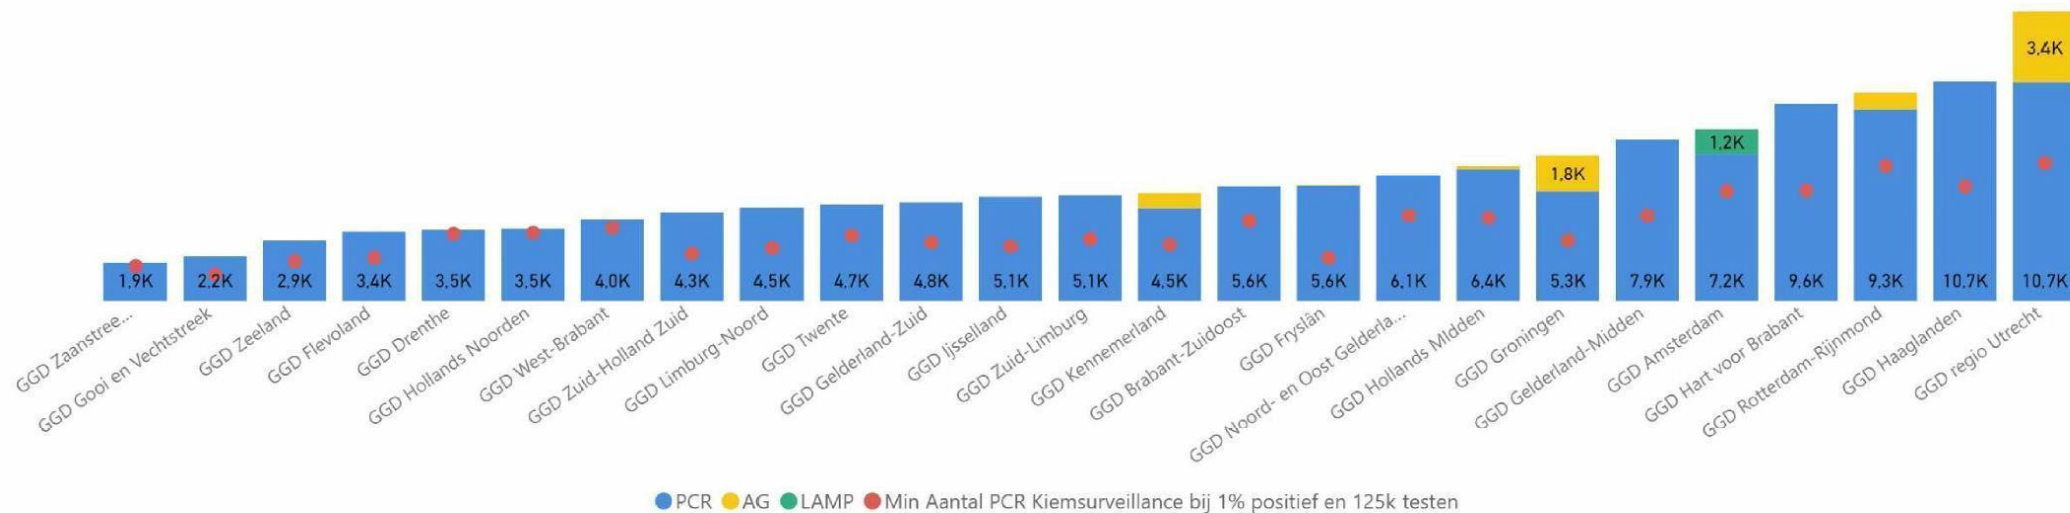


Terugkerende reizigers - Gemiddelde testafnames per dag

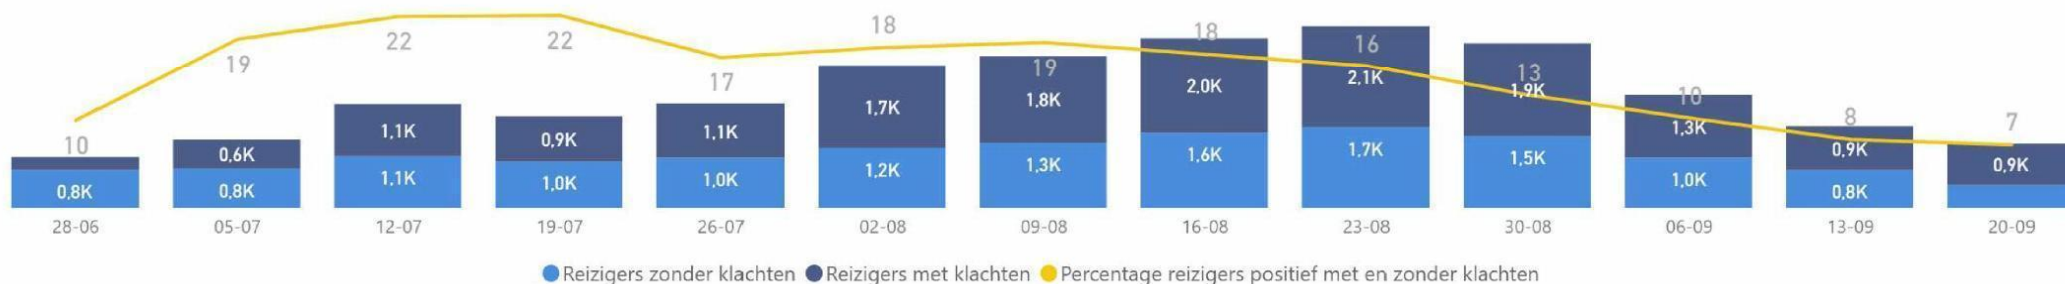

Confirmatietesten


Gemiddeld per dag

Aantal confirmatie testen gemiddeld per dag

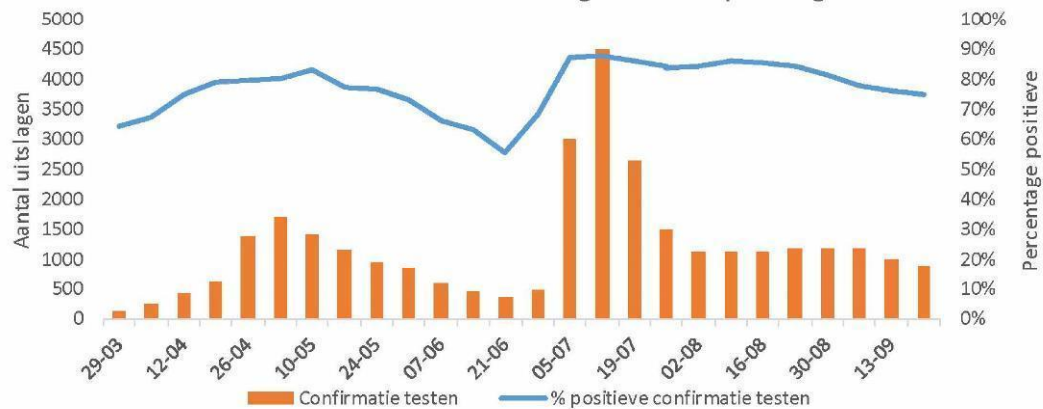


Per leeftijdscategorie (20 september t/m 26 september)

Aantal hertesten per leeftijdscategorie

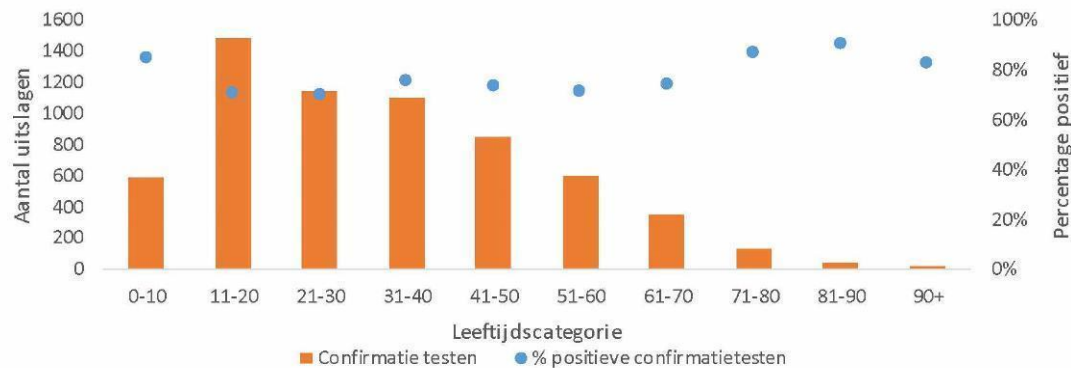

Aandeel positieve uitslagen

Positieve uitslagen gemiddeld per dag

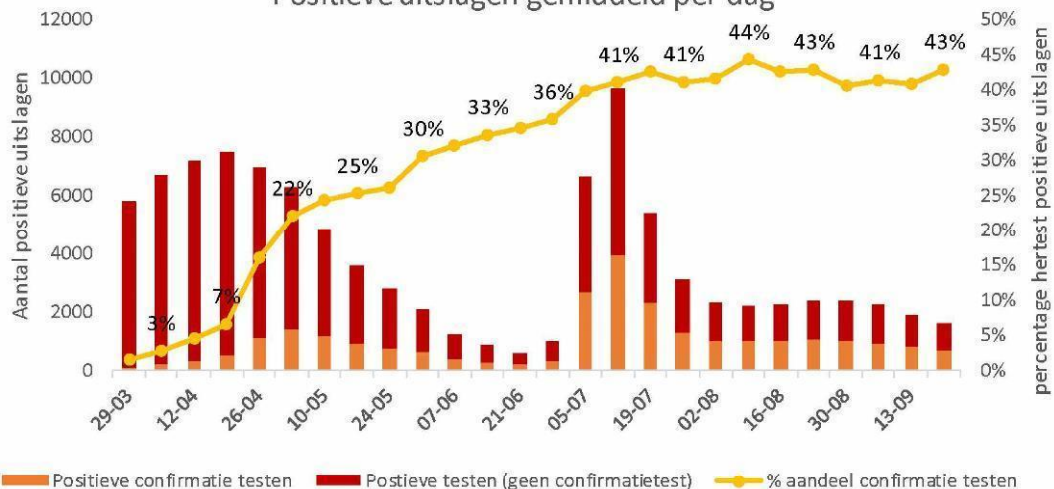

Aandeel personen met klachten en inkomende reizigers

89%

90%

van de personen die komt voor een
confirmatietest heeft klachten

(20 september t/m 26 september)


7%(496)

6%

van de personen die komt voor een
confirmatietest is afgelopen 14
dagen teruggekeerd uit het
buitenland, dit waren 388
uitslagen.

(20 september t/m 26 september)

Worst and best case scenario's - prognose Q3 en Q4 2021

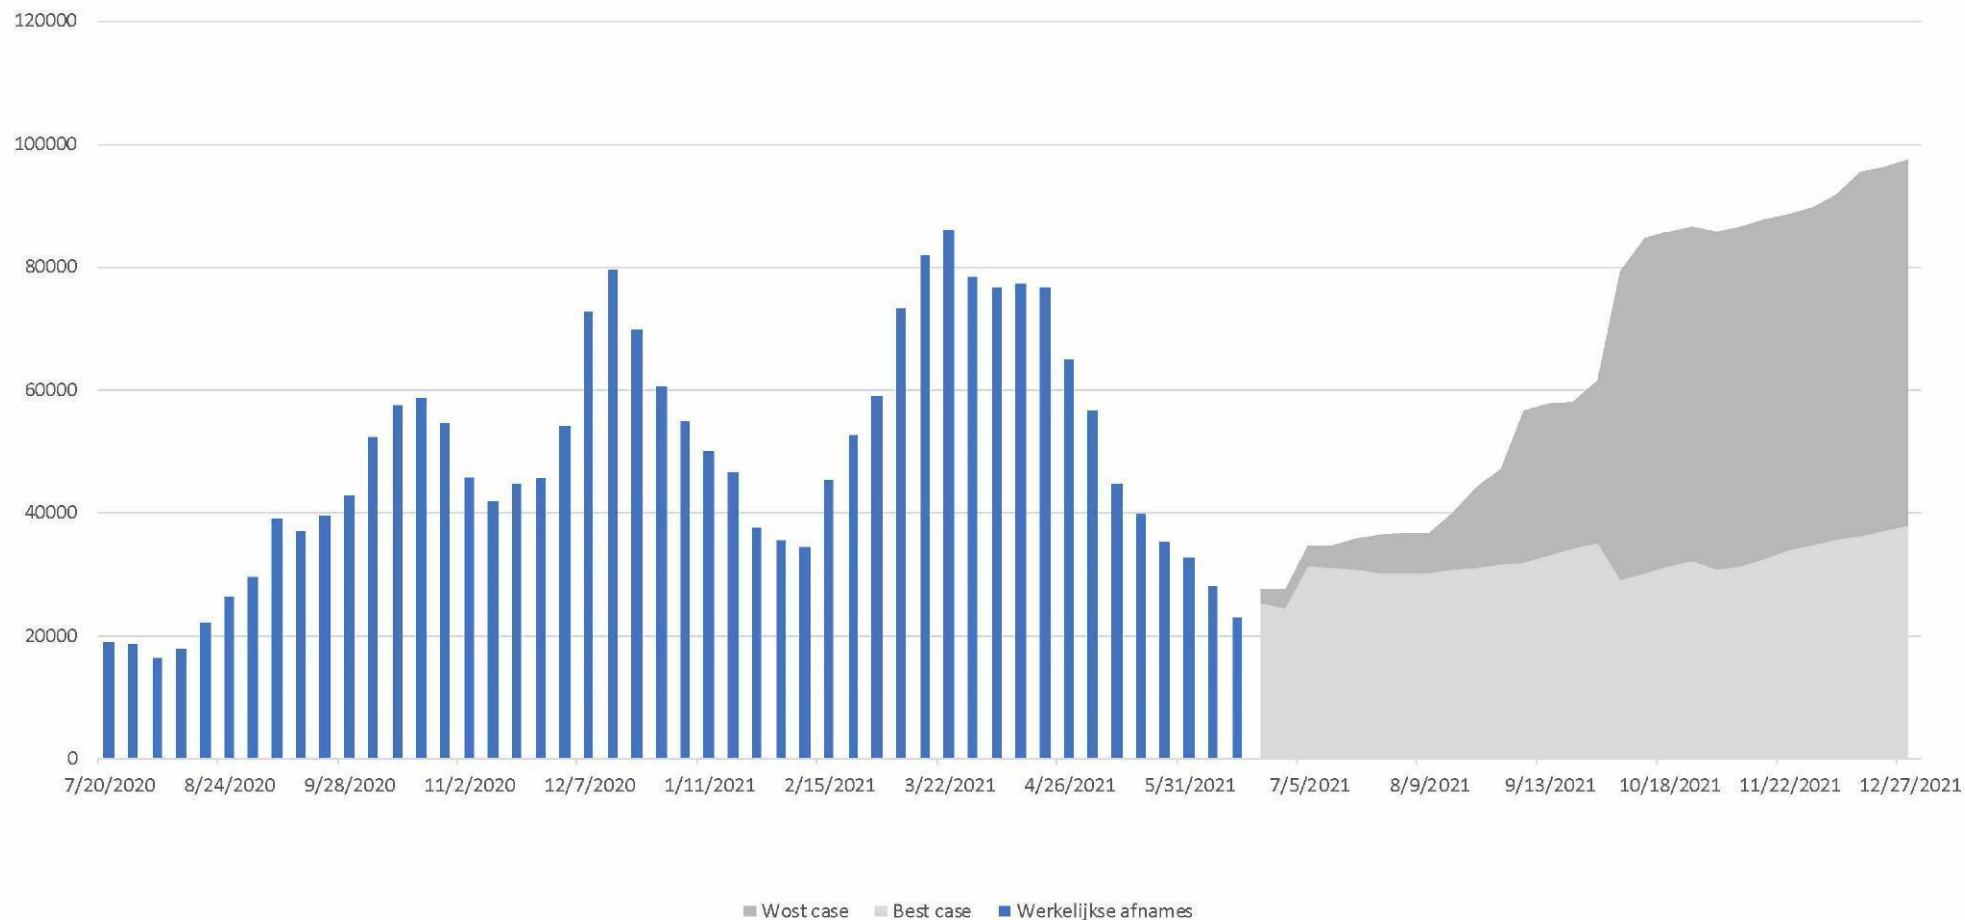

Cockpit Testen & Traceren

Informatie over de testketen waaronder afnames, doorlooptijd, BCO, capaciteit en vraag


Bijlage

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

30 september 2021



Testafnames per leeftijdscategorie

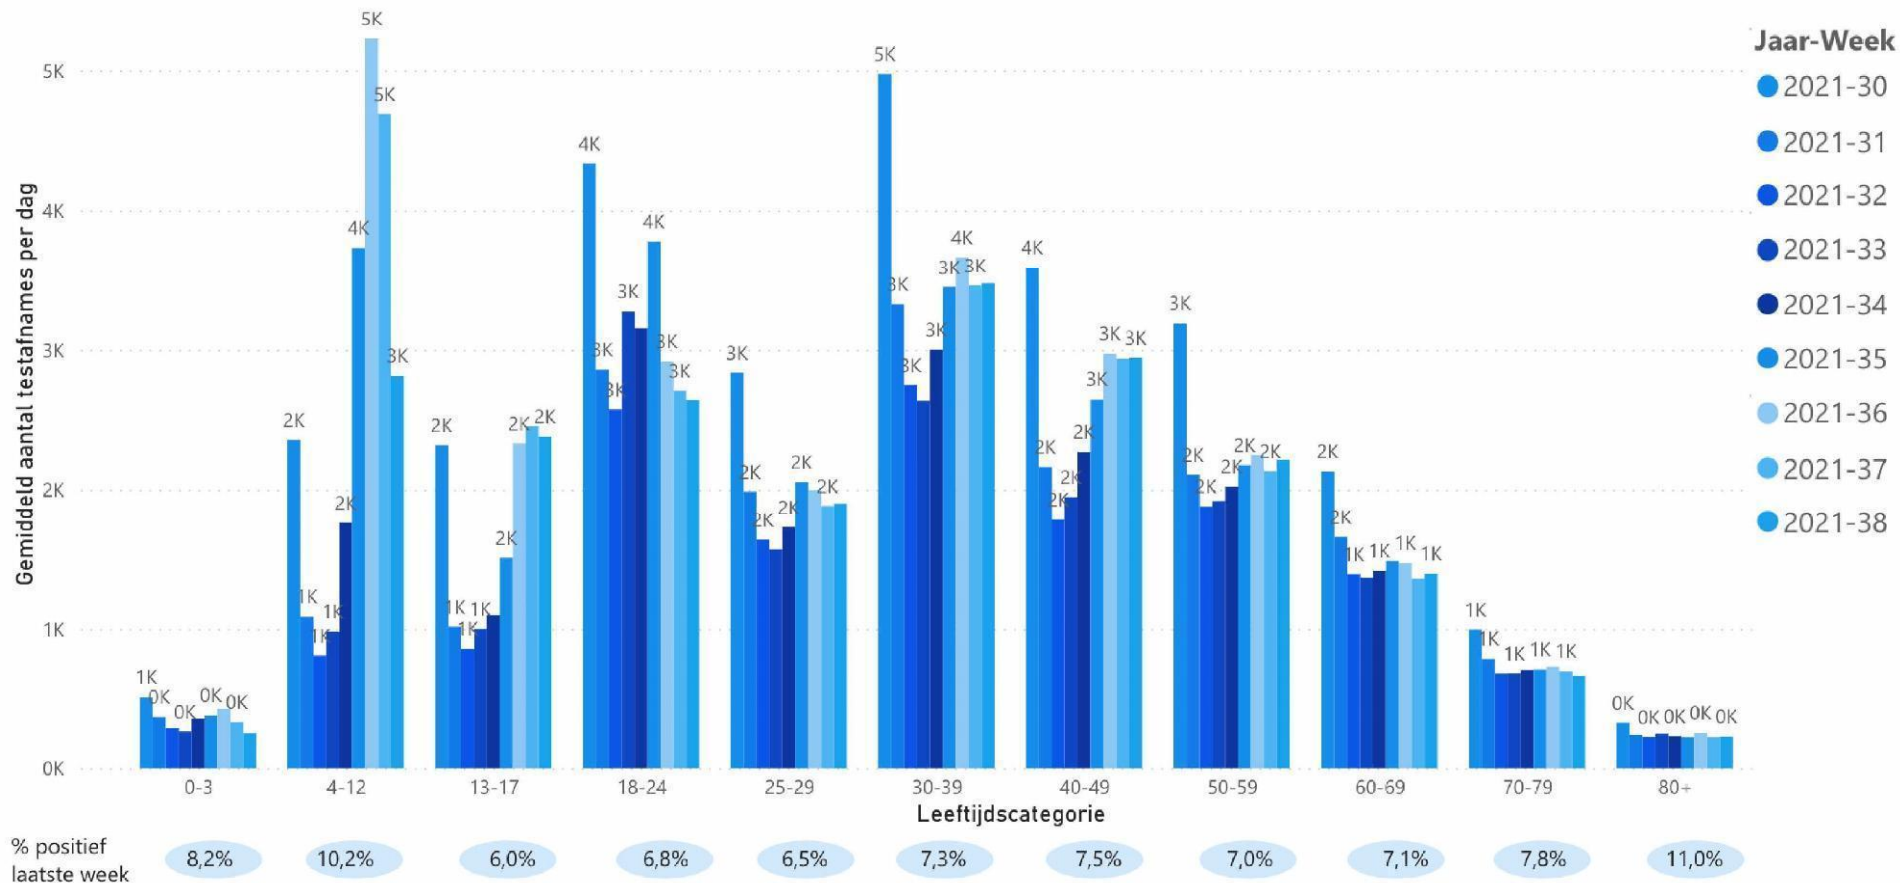

- Het aantal testafnames is vooral in de leeftijdscategorie 4-12 jaar sterk afgenomen (-40%)
- Het percentage positief is in de leeftijden 0-12 en 70-80+ gestegen met de grootste stijging in de categorie 80+ (7,9% naar 11%)

Doorlooptijden van laboratoria (afname tot uitslag)

Regulier

18.256

Aantal uitslagen

10,10

DLT uren afname uitslag

98,49%

Uitslagen binnen 24 uur

Week	Aantal uitslagen	DLT afname uitslag	Percentage binnen 24
39	18.256	10,10	98,49%
38	132.416	11,13	98,05%
37	147.163	11,04	98,43%
36	152.437	11,14	98,78%
35	131.272	11,77	97,95%



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

986852

POC rapportage Spoor 2


27 september 2021

Dienst Testen



Verwachte testcapaciteit en testvraag – dagelijks gemiddelde per week

Afnamecapaciteit

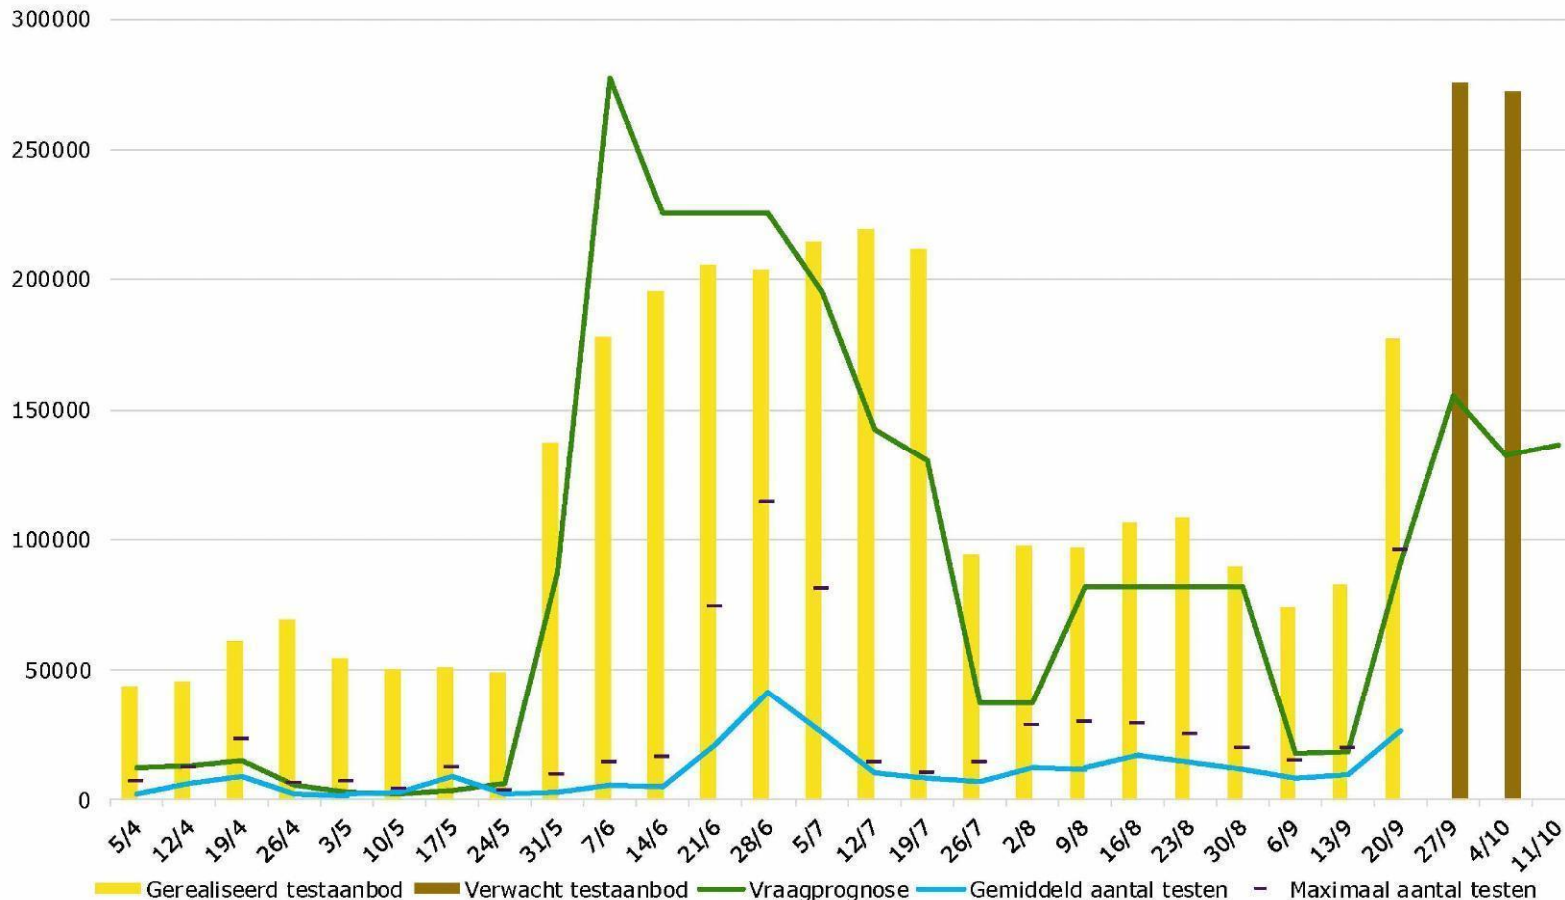

15%

Van capaciteit gebruikt
20/9 – 26/9

Bron: SON 2021-09-27

133


Testlocaties open
Max aantal in week 20/9

Bron: SON 2021-09-27



Aantal positieven

% Positief en onbeoordeelbaar

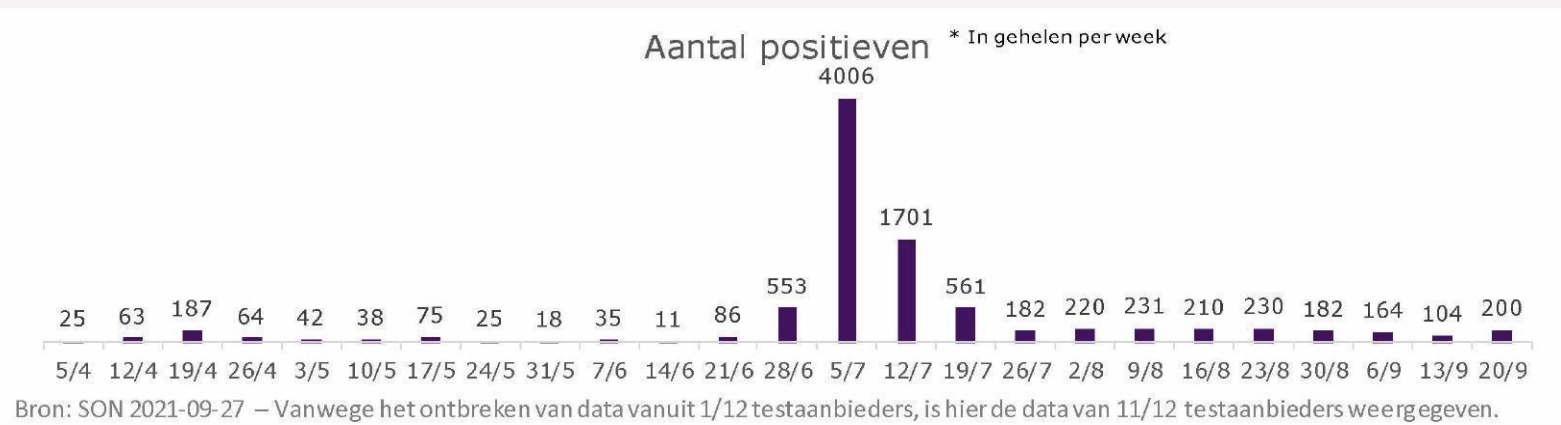


0,11%

Percentage positief getest
20/9 – 26/9
Bron: SON 2021-09-27

0,13%

Percentage onbeoordeelbaar
20/9 – 26/9
Bron: SON 2021-09-27

Percentage positief getest, aantal afnames en voorraad van antigeen testen

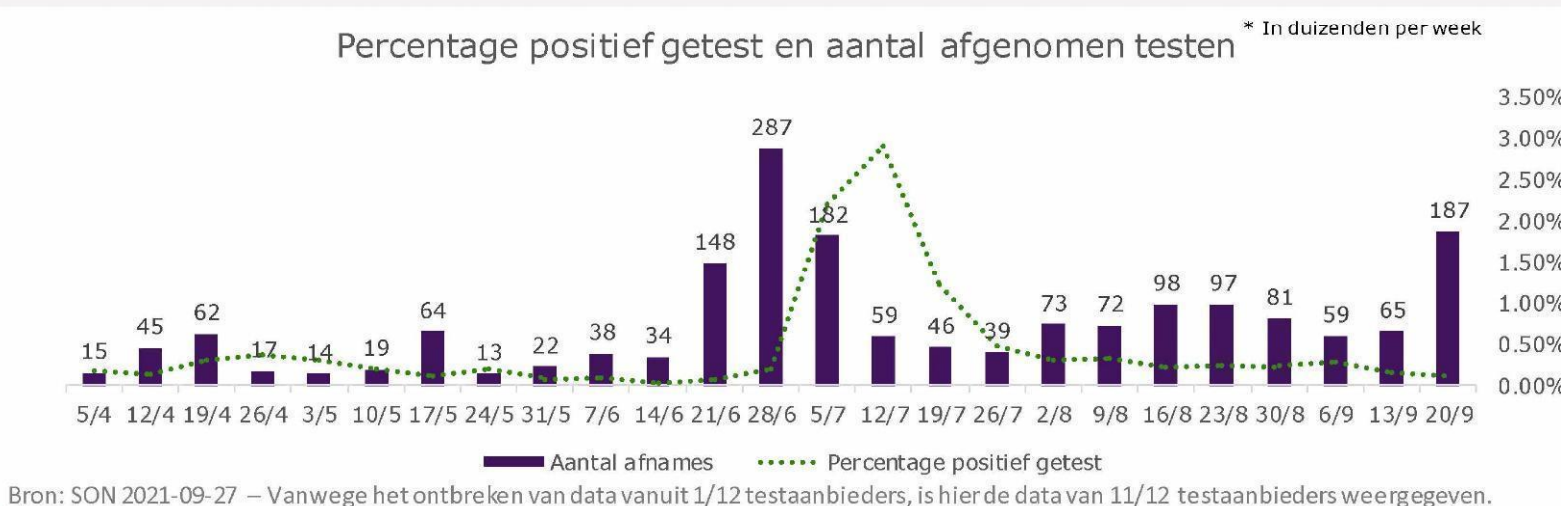

1,4 Miljoen


Voorraad bij afnamelocaties per
20 september
Bron: SON 2021-09-20



Spoor 2a – uitgifte antigeen testen

Antigeen testen LCH

Partijen spoor 2a

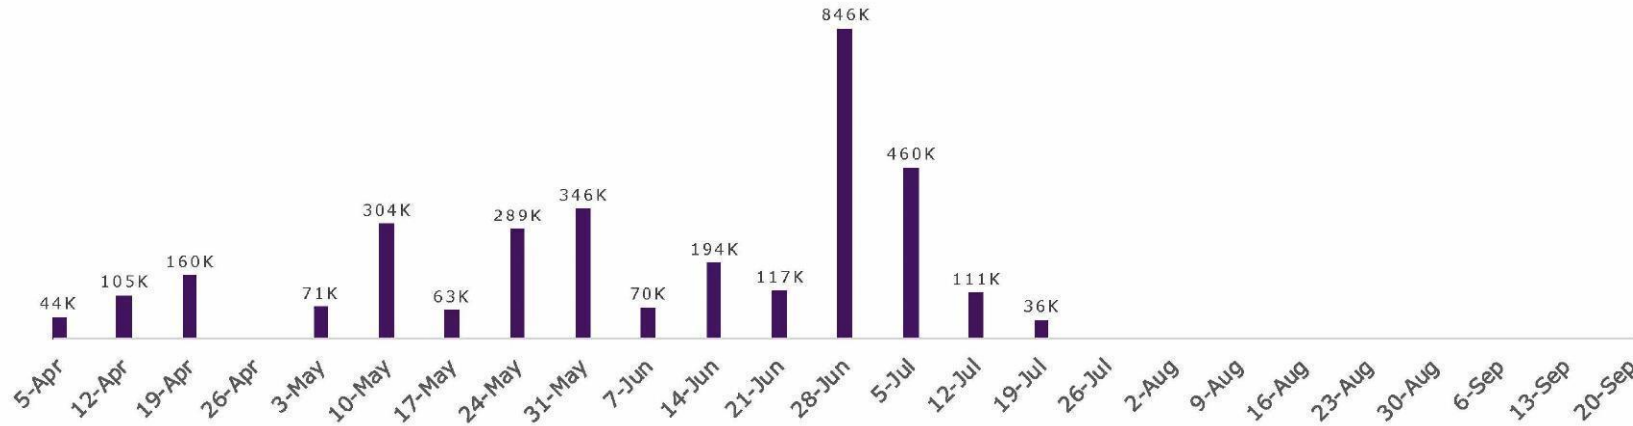

32,2 Miljoen

Voorraad
Antigeentesten LCH


5,52 Miljoen

Totaal uitgeleverd
Antigeentesten LCH

Spoor 2b – uitgifte antigeen testen


Spoor 2c - Levering van zelftesten aan Dienst Testen

Partijen spoor 2b

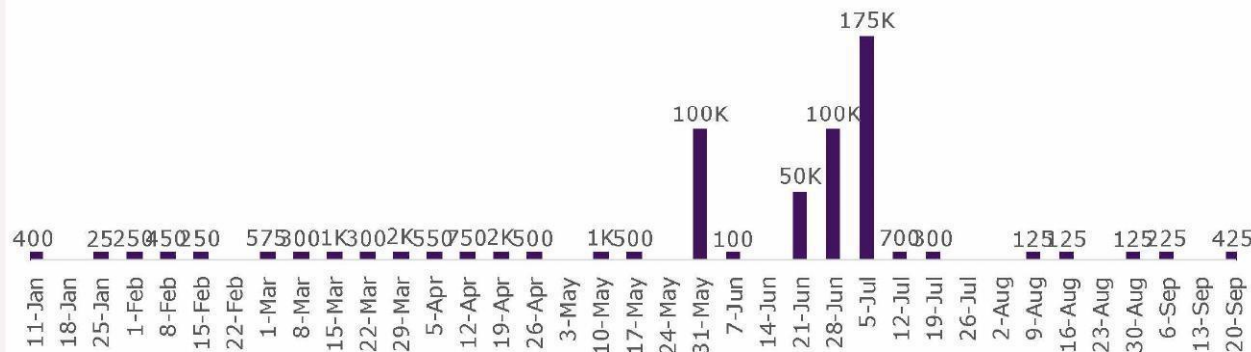

Levering Zelftesten

* In miljoenen

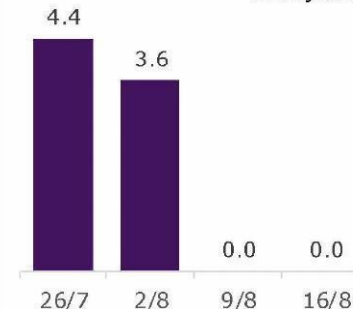

62.7 miljoen

Zelftesten geleverd
aan Dienst Testen